

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA COURTILLE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0007400001_
Date du repérage :	01/02/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0007400001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 01/02/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 10/02/2017 A Riorges, le 10/02/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
RDC - Vol 1 (Porche 1) RDC - Vol 3 (Local à vélo) RDC - Vol 5 (Cave) Etages - Vol 7 (PC R+2) Etages - Vol 9 (PC R+4) Combles - Vol 11 (Comble) Masse - Vol 13 (Masse) Pignon gauche - Vol 15 (Pignon)	RDC - Vol 2 (PC RDC) RDC - Vol 4 (Local poubelle) Etages - Vol 6 (PC R+1) Etages - Vol 8 (PC R+3) RDC - Vol 10 (Porche 2) Toiture - Vol 12 (Toiture) Façade avant - Vol 14 (Façade 1) Façade arrière - Vol 16 (Façade 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 10 (Porche 2)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 2 (PC RDC)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (Local à velo) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Cave) - Vol 10 (Porche 2)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (Local à velo) - Vol 5 (Cave)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (Local à velo) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Cave)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (Local à velo) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Cave)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	
Plafond et faux-plafonds	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	
Revêtement de mur	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	



Revêtement de sol	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	
Conduits, canalisations et équipements	Etages	Vol 9 (PC R+4)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 11 (Comble)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 12 (Toiture)	
Conduits, canalisations et équipements	Masse	Vol 13 (Masse)	
Voies et réseaux divers	Masse	Vol 13 (Masse)	
Façades	Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	
Façades	Pignon gauche	Vol 15 (Pignon)	
Façades	Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Porche 1)	Lambris PVC	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le lambris sans sondages destructifs
Vol 10 (Porche 2)	Lambris PVC	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le lambris sans sondages destructifs
Vol 2 (PC RDC)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 6 (PC R+1)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 7 (PC R+2)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 8 (PC R+3)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 9 (PC R+4)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 15 (Pignon)		Impossible de connaître la nature des matériaux présents sous le bardage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Local à velo)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 2 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S12
Vol 2 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P16
Vol 6 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P16
Vol 7 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P16
Vol 8 (PC R+3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P16
Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20
Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20
Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20
Vol 8 (PC R+3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20
Vol 9 (PC R+4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20
Vol 9 (PC R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S66
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S69
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S70
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S71
Vol 13 (Masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S79

Q Réserves / Commentaires

Les bâtiments faisant l'objet des rapports 002LQ000836, 002LQ000837, 002LQ000838, 002LQ000839 sont mitoyens et présentent des similitudes d'ouvrage.

Après analyses, un prélèvement sur deux des joints plâtreux entre les panneaux de type fibralith est amiantés. Des analyses complémentaires pourront être réalisés dans chaque bâtiment afin de confirmer les résultats initiaux.

Sur les quatre bâtiments, un prélèvement de peinture décorative est positif.

- Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Conduit eau	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Trese + carton + ldv + enduit plâtre	002LQ0008 36 n°9 - 1 - 002LQ0008 36 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux multicolore + toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cave)	Conduit eau	Calorifugeage	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Trese + carton + ldv + enduit plâtre	002LQ0008 36 n°9 - 1 - 002LQ0008 36 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux multicolore + toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit eau	Calorifugeage	S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Trese + carton + ldv + enduit plâtre	002LQ0008 36 n°9 - 1 - 002LQ0008 36 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux multicolore + toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S12	Réalisation d'un sondage		S12 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 9 (PC R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S66	Réalisation d'un sondage		S66 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S69	Réalisation d'un sondage		S69 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S70	Réalisation d'un sondage		S70 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S71	Réalisation d'un sondage		S71 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Masse	Vol 13 (Masse)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S79	Réalisation d'un sondage		S79 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduits projetés	P27	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°27 - 1 - 002LQ0008 36 n°27 - 2	P27	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduit ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement	Partie haute	002LQ0008 36 n°28 - 1 - 002LQ0008 36 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Porche 2)	Murs	Enduit ciment	S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Partie haute	002LQ0008 36 n°28 - 1 - 002LQ0008 36 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Partie haute	002LQ0008 36 n°28 - 1 - 002LQ0008 36 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Partie haute	002LQ0008 36 n°28 - 1 - 002LQ0008 36 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduit ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement	Partie basse	002LQ0008 36 n°29 - 1 - 002LQ0008 36 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Porche 2)	Murs	Enduit ciment	S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Partie basse	002LQ0008 36 n°29 - 1 - 002LQ0008 36 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Partie basse	002LQ0008 36 n°29 - 1 - 002LQ0008 36 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 15 (Pignon)	Murs	Enduit ciment	S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Partie basse	002LQ0008 36 n°29 - 1 - 002LQ0008 36 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Partie basse	002LQ0008 36 n°29 - 1 - 002LQ0008 36 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Bardages	Plaques	P32	Réalisation d'un prélèvement	Verte	002LQ0008 36 n°32 - 1 - 002LQ0008 36 n°32 - 2	P32	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Bardages	Plaques	S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	Verte	002LQ0008 36 n°32 - 1 - 002LQ0008 36 n°32 - 2	P32	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P43	Réalisation d'un prélèvement	Appuis	002LQ0008 36 n°43 - 1 - 002LQ0008 36 n°43 - 2	P43	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43	Appuis	002LQ0008 36 n°43 - 1 - 002LQ0008 36 n°43 - 2	P43	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43	Appuis	002LQ0008 36 n°43 - 1 - 002LQ0008 36 n°43 - 2	P43	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 15 (Pignon)	Bardages	Plaques fibres	P44	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°44 - 1 - 002LQ0008 36 n°44 - 2	P44	Matériau compact beige avec poussières + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 15 (Pignon)	Bardages		I3			I3 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents sous le bardage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Partie basse du mur	002LQ0008 36 n°3 - 1 - 002LQ0008 36 n°3 - 2	P3	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo) - Vol 4 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Partie basse du mur	002LQ0008 36 n°3 - 1 - 002LQ0008 36 n°3 - 2	P3	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Rebouchage autour du conduit fibrociment	002LQ0008 36 n°4 - 1 - 002LQ0008 36 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Rebouchage autour du conduit fibrociment	002LQ0008 36 n°4 - 1 - 002LQ0008 36 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Rebouchage beige autour du conduit gaz	002LQ0008 36 n°5 - 1 - 002LQ0008 36 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Rebouchage beige autour du conduit gaz	002LQ0008 36 n°5 - 1 - 002LQ0008 36 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Rebouchage autour des menuiseries	002LQ0008 36 n°6 - 1 - 002LQ0008 36 n°6 - 2	P6	Enduit gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P6 - S8 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Rebouchage autour des menuiseries	002LQ0008 36 n°6 - 1 - 002LQ0008 36 n°6 - 2	P6	Enduit gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°7 - 1 - 002LQ0008 36 n°7 - 2	P7	Matériau compact beige avec poussières + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P8	Réalisation d'un prélèvement	Scellement parpaings	002LQ0008 36 n°8 - 1 - 002LQ0008 36 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local à velo) - Vol 5 (Cave) - Vol 4 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P8 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Scellement parpaings	002LQ0008 36 n°8 - 1 - 002LQ0008 36 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Scellement parpaings	002LQ0008 36 n°8 - 1 - 002LQ0008 36 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plâtre	002LQ0008 36 n°11 - 1 - - 002LQ0008 36 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons gaines techniques	002LQ0008 36 n°13 - 1 - - 002LQ0008 36 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau rouge en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Cloisons gaines techniques	002LQ0008 36 n°13 - 1 - 002LQ0008 36 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau rouge en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Cloisons gaines techniques	002LQ0008 36 n°13 - 1 - 002LQ0008 36 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau rouge en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002LQ0008 36 n°14 - 1 - 002LQ0008 36 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Porteur	002LQ0008 36 n°14 - 1 - 002LQ0008 36 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S24 - S25 - S26 - S27 - P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Porteur	002LQ0008 36 n°14 - 1 - 002LQ0008 36 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Cloisonnement	002LQ0008 36 n°15 - 1 - 002LQ0008 36 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Cloisonnement	002LQ0008 36 n°15 - 1 - 002LQ0008 36 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Cloisonnement	002LQ0008 36 n°15 - 1 - 002LQ0008 36 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17	Réalisation d'un prélèvement	Gaines techniques	002LQ0008 36 n°17 - 1 - 002LQ0008 36 n°17 - 2	P17	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P18	Réalisation d'un prélèvement	Peinture blanche tachetée bleu	002LQ0008 36 n°18 - 1 - 002LQ0008 36 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Peinture blanche tachetée bleu	002LQ0008 36 n°18 - 1 - 002LQ0008 36 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S32 - S33 - S34 - S35 - P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Peinture blanche tachetée bleu	002LQ0008 36 n°18 - 1 - 002LQ0008 36 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P19	Réalisation d'un prélèvement	Peinture verte gouttelettes, sous peinture blanche	002LQ0008 36 n°19 - 1 - 002LQ0008 36 n°19 - 2	P19	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Peinture verte gouttelettes, sous peinture blanche	002LQ0008 36 n°19 - 1 - 002LQ0008 36 n°19 - 2	P19	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S36 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Peinture verte gouttelettes, sous peinture blanche	002LQ0008 36 n°19 - 1 - 002LQ0008 36 n°19 - 2	P19	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement	Contremarche	002LQ0008 36 n°23 - 1 - 002LQ0008 36 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S52 - S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Contremarche	002LQ0008 36 n°23 - 1 - 002LQ0008 36 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Gaines et coffre verticaux	Bois	S56			S56 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Menuiseries	Joints d'étanchéité	P26	Réalisation d'un prélèvement	Porte d'entrée	002LQ0008 36 n°26 - 1 - 002LQ0008 36 n°26 - 2	P26	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client
Etages	Vol 6 (PC R+1)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 7 (PC R+2)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client
Etages	Vol 9 (PC R+4)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client
Combles	Vol 11 (Comble)	Menuiseries	Mastic vitrier	P37	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°37 - 1 - 002LQ0008 36 n°37 - 2	P37	Matériau compact beige avec poussières + peinture + colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Menuiseries	Mastic vitrier	P37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002LQ0008 36 n°37 - 1 - 002LQ0008 36 n°37 - 2	P37	Matériau compact beige avec poussières + peinture + colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P38	Réalisation d'un prélèvement	Cheminée	002LQ0008 36 n°38 - 1 - 002LQ0008 36 n°38 - 2	P38	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	Cheminée	002LQ0008 36 n°38 - 1 - 002LQ0008 36 n°38 - 2	P38	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P39	Réalisation d'un prélèvement	VMC	002LQ0008 36 n°39 - 1 - 002LQ0008 36 n°39 - 2	P39	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	VMC	002LQ0008 36 n°39 - 1 - 002LQ0008 36 n°39 - 2	P39	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P40	Réalisation d'un prélèvement	Pannes	002LQ0008 36 n°40 - 1 - 002LQ0008 36 n°40 - 2	P40	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40	Pannes	002LQ0008 36 n°40 - 1 - 002LQ0008 36 n°40 - 2	P40	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Local à velo)	Faux plafonds	Joints plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Enre panneaux fibralith	002LQ0008 36 n°2 - 1 - 002LQ0008 36 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cave) - Vol 4 (Local poubelle)	Faux plafonds	Joints plâtre	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enre panneaux fibralith	002LQ0008 36 n°2 - 1 - 002LQ0008 36 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escaliers	002LQ0008 36 n°16 - 1 - 002LQ0008 36 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S13 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Sous face escaliers	002LQ0008 36 n°16 - 1 - 002LQ0008 36 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S14 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Sous face escaliers	002LQ0008 36 n°16 - 1 - 002LQ0008 36 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S15 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Sous face escaliers	002LQ0008 36 n°16 - 1 - 002LQ0008 36 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Gaines et coffre horizontaux	Jonction entre panneaux	P24	Réalisation d'un prélèvement	Coffre plaques de plâtre	002LQ0008 36 n°24 - 1 - 002LQ0008 36 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°25 - 1 - 002LQ0008 36 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S57 - S58 - S59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25		002LQ0008 36 n°25 - 1 - 002LQ0008 36 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Faux plafonds	Lambris PVC	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le lambris sans sondages destructifs
RDC	Vol 10 (Porche 2)	Faux plafonds	Lambris PVC	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le lambris sans sondages destructifs
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Faux plafonds	Bois	S65			S65 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P33	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre + pare vapeur	002LQ0008 36 n°33 - 1 - 002LQ0008 36 n°33 - 2	P33	Matériau fibreux jaune + papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 9 (PC R+4)	Plafonds	Enduit plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement	Dernier étage	002LQ0008 36 n°34 - 1 - 002LQ0008 36 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe carrelage rouge	002LQ0008 36 n°20 - 1 - 002LQ0008 36 n°20 - 2	P20	Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Plinthe carrelage rouge	002LQ0008 36 n°20 - 1 - 002LQ0008 36 n°20 - 2	P20	Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S40 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Plinthe carrelage rouge	002LQ0008 36 n°20 - 1 - 002LQ0008 36 n°20 - 2	P20	Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S41 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Plinthe carrelage rouge	002LQ0008 36 n°20 - 1 - 002LQ0008 36 n°20 - 2	P20	Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S42 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Plinthe carrelage rouge	002LQ0008 36 n°20 - 1 - 002LQ0008 36 n°20 - 2	P20	Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 9 (PC R+4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Plinthe carrelage rouge	002LQ0008 36 n°20 - 1 - 002LQ0008 36 n°20 - 2	P20	Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage beige	002LQ0008 36 n°31 - 1 - 002LQ0008 36 n°31 - 2	P31	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31 - S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Carrelage beige	002LQ0008 36 n°31 - 1 - 002LQ0008 36 n°31 - 2	P31	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Local à vélo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°1 - 1 - 002LQ0008 36 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cave) - Vol 4 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0008 36 n°1 - 1 - 002LQ0008 36 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Rebouchage autour de conduits	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°10 - 1 - 002LQ0008 36 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gaines techniques	002LQ0008 36 n°12 - 1 - 002LQ0008 36 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Gaines techniques	002LQ0008 36 n°12 - 1 - 002LQ0008 36 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Gaines techniques	002LQ0008 36 n°12 - 1 - 002LQ0008 36 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélèvement	Mosaïque rouge	002LQ0008 36 n°21 - 1 - 002LQ0008 36 n°21 - 2	P21	Colle grise + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Mosaïque rouge	002LQ0008 36 n°21 - 1 - 002LQ0008 36 n°21 - 2	P21	Colle grise + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44 - S45 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Mosaïque rouge	002LQ0008 36 n°21 - 1 - 002LQ0008 36 n°21 - 2	P21	Colle grise + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélèvement	Plaques marbre escalier	002LQ0008 36 n°22 - 1 - 002LQ0008 36 n°22 - 2	P22	Colle grise + peinture + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48 - S49 - S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plaques marbre escalier	002LQ0008 36 n°22 - 1 - 002LQ0008 36 n°22 - 2	P22	Colle grise + peinture + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P30	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage beige	002LQ0008 36 n°30 - 1 - 002LQ0008 36 n°30 - 2	P30	Colle grise + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC) - Vol 10 (Porche 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S60 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	Carrelage beige	002LQ0008 36 n°30 - 1 - 002LQ0008 36 n°30 - 2	P30	Colle grise + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture	Vol 12 (Toiture)	Ardoises	Ardoises composites	P35	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°35 - 1 - 002LQ0008 36 n°35 - 2	P35	Matériau compact noir avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P36	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre + pare vapeur	002LQ0008 36 n°36 - 1 - 002LQ0008 36 n°36 - 2	P36	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 13 (Masse)	Trottoir	Scellement bordures	P41	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°41 - 1 - 002LQ0008 36 n°41 - 2	P41	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 13 (Masse)	Trottoir	Scellement bordures	P41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41		002LQ0008 36 n°41 - 1 - 002LQ0008 36 n°41 - 2	P41	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 13 (Masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P42	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0008 36 n°42 - 1 - 002LQ0008 36 n°42 - 2	P42	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de mur
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Etages	Etages - Plan de prélèvement
	Etages	Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages	Etages - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Etages	Etages - MPCA Revêtement de mur
	Etages	Etages - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Masse	Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Masse	Masse - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000836

Légende

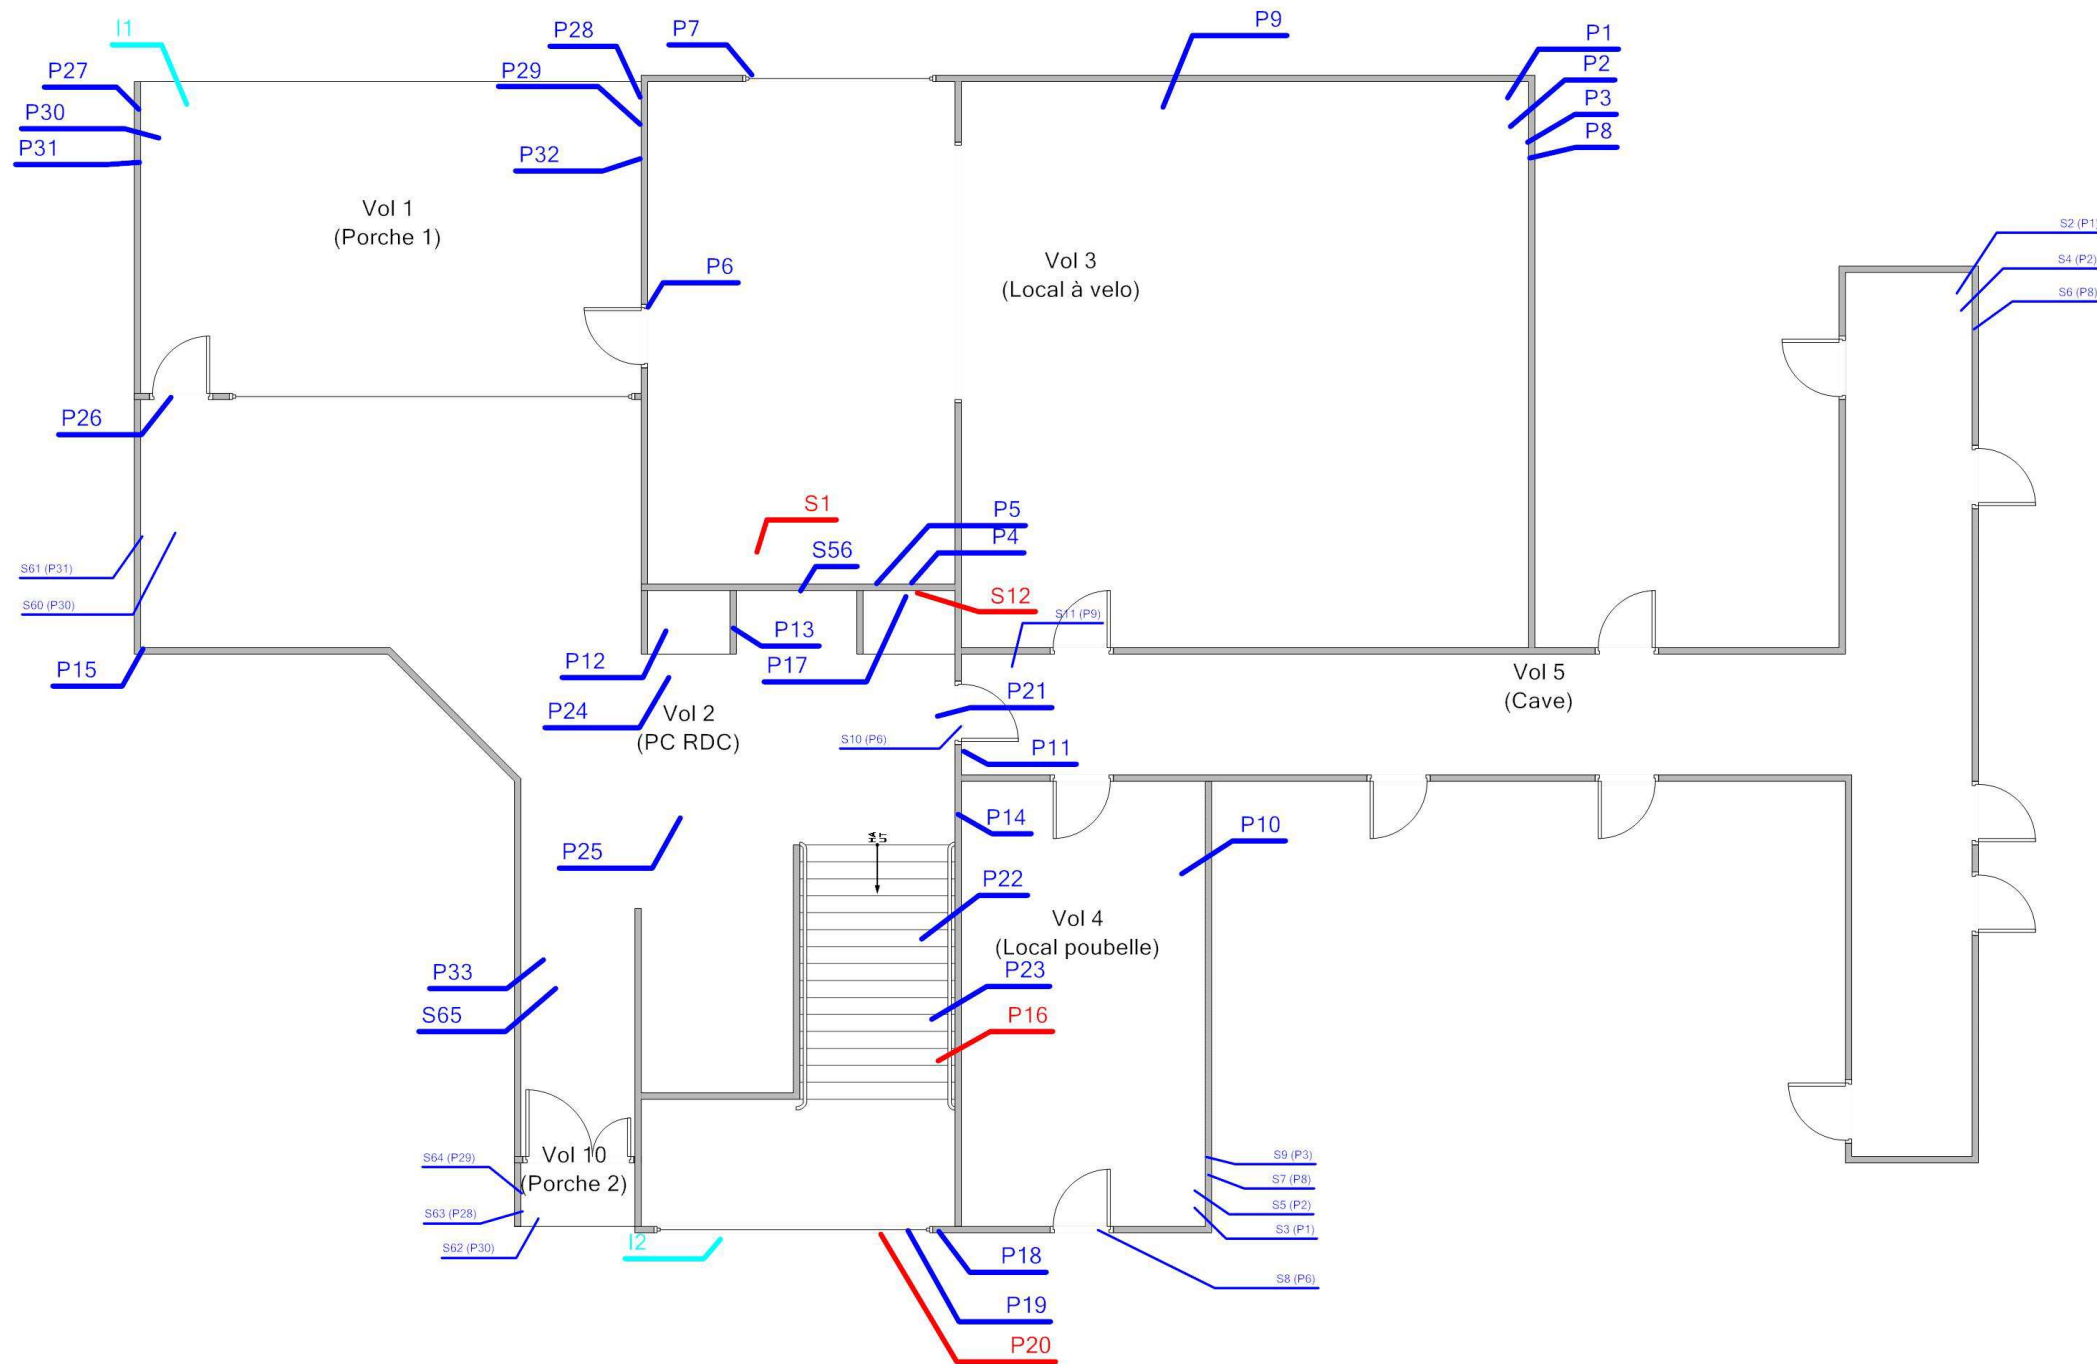

 Localisation d'un prélèvement positif

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

Adresse du bien

LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation


Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention

	01/02/2017
--	------------

Techniciens intervenant


PALLUEL Matthieu

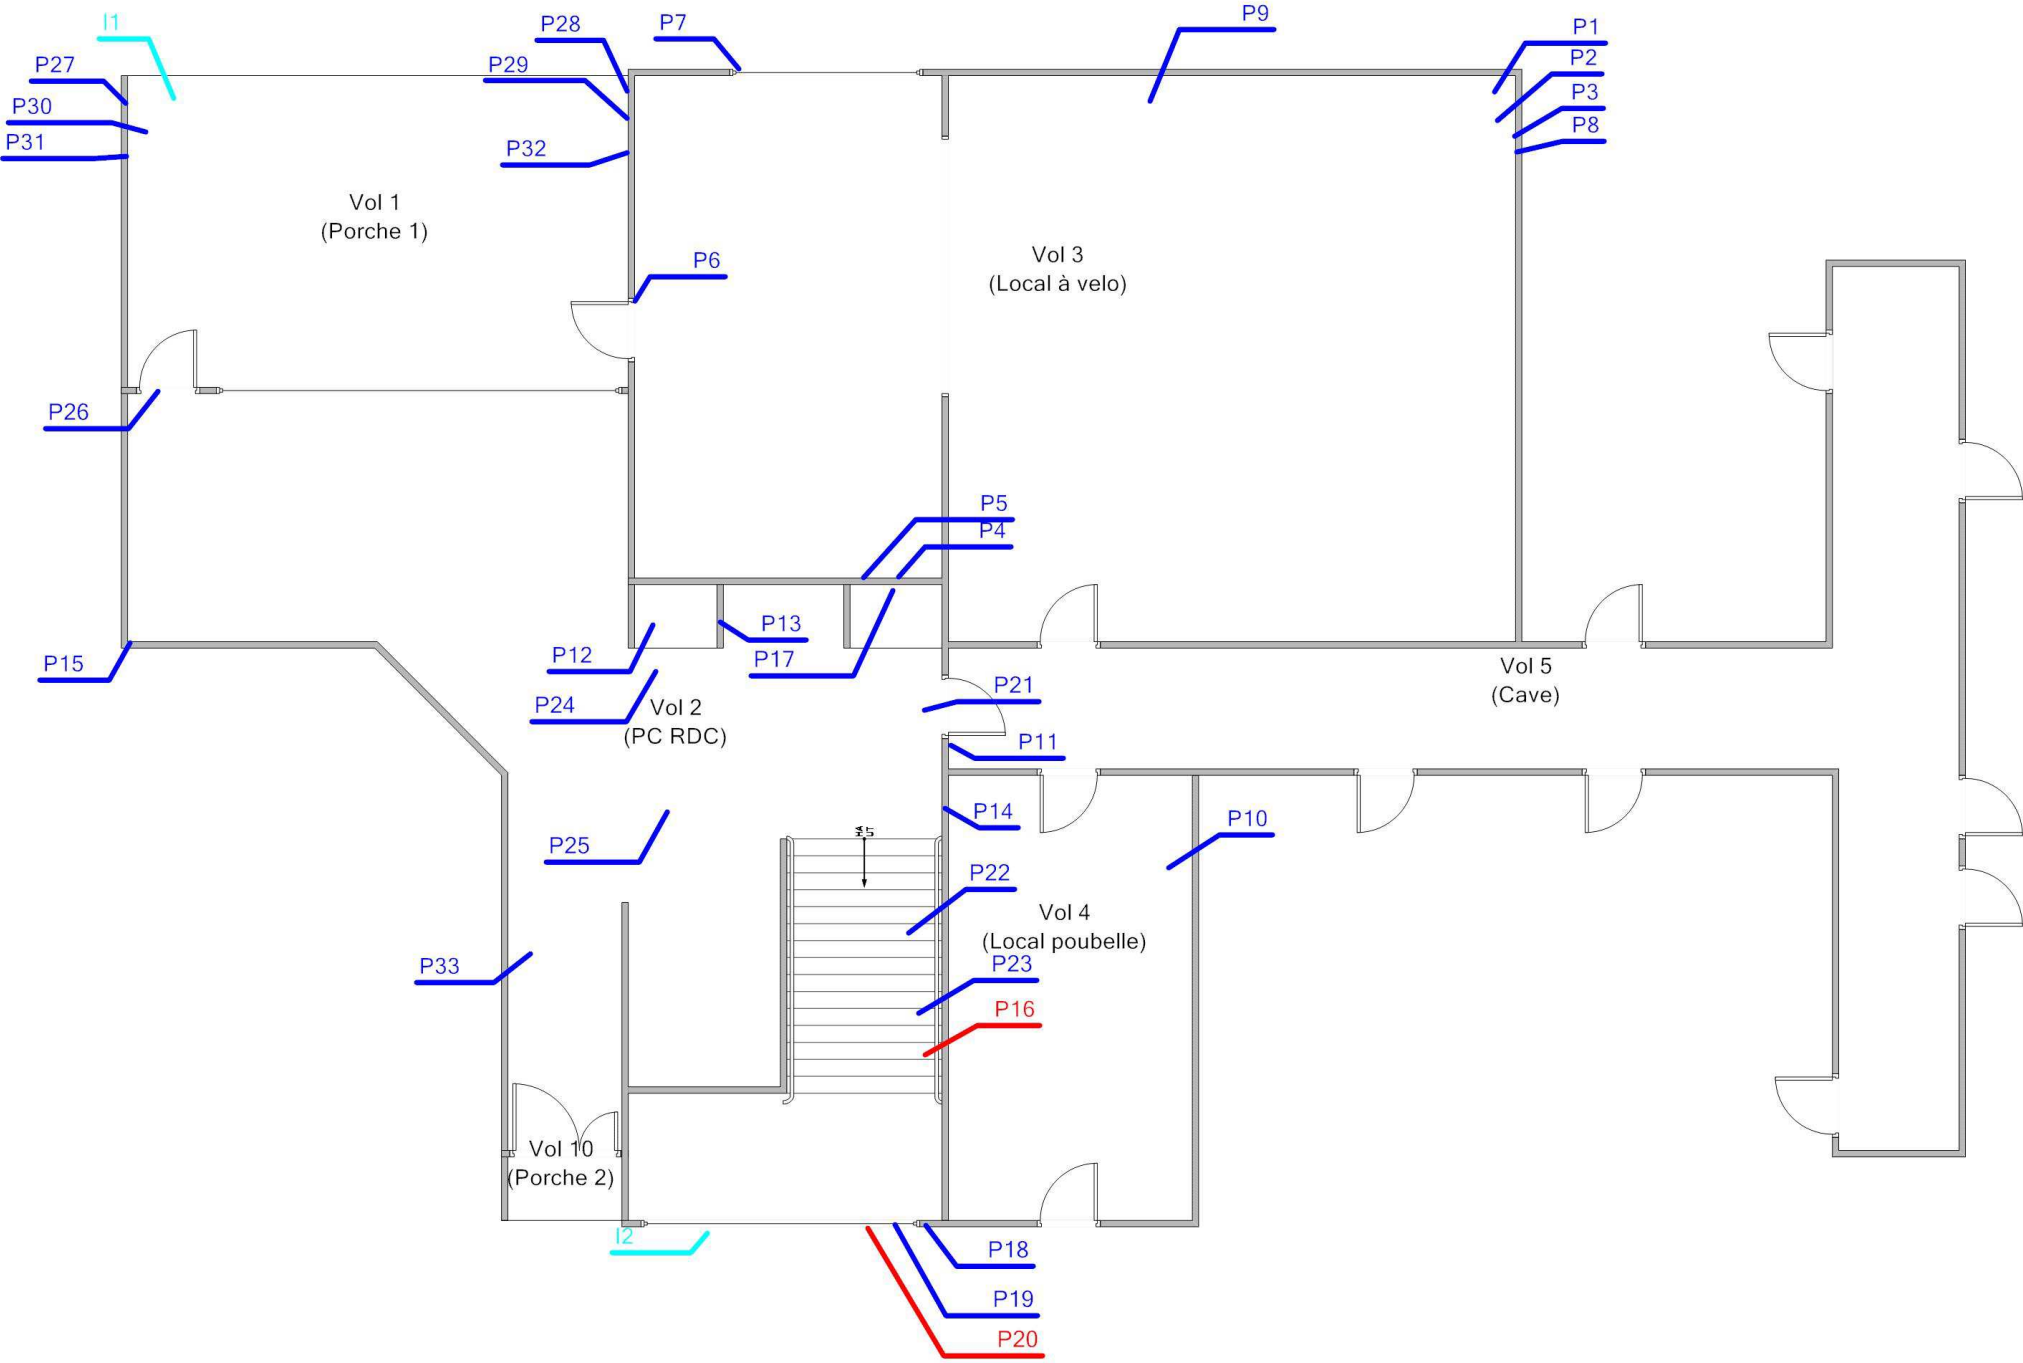RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002LQ000836
				Légende
				
	Adresse du bien LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	Date intervention 01/02/2017	Technicien intervenant PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ000836

Légende

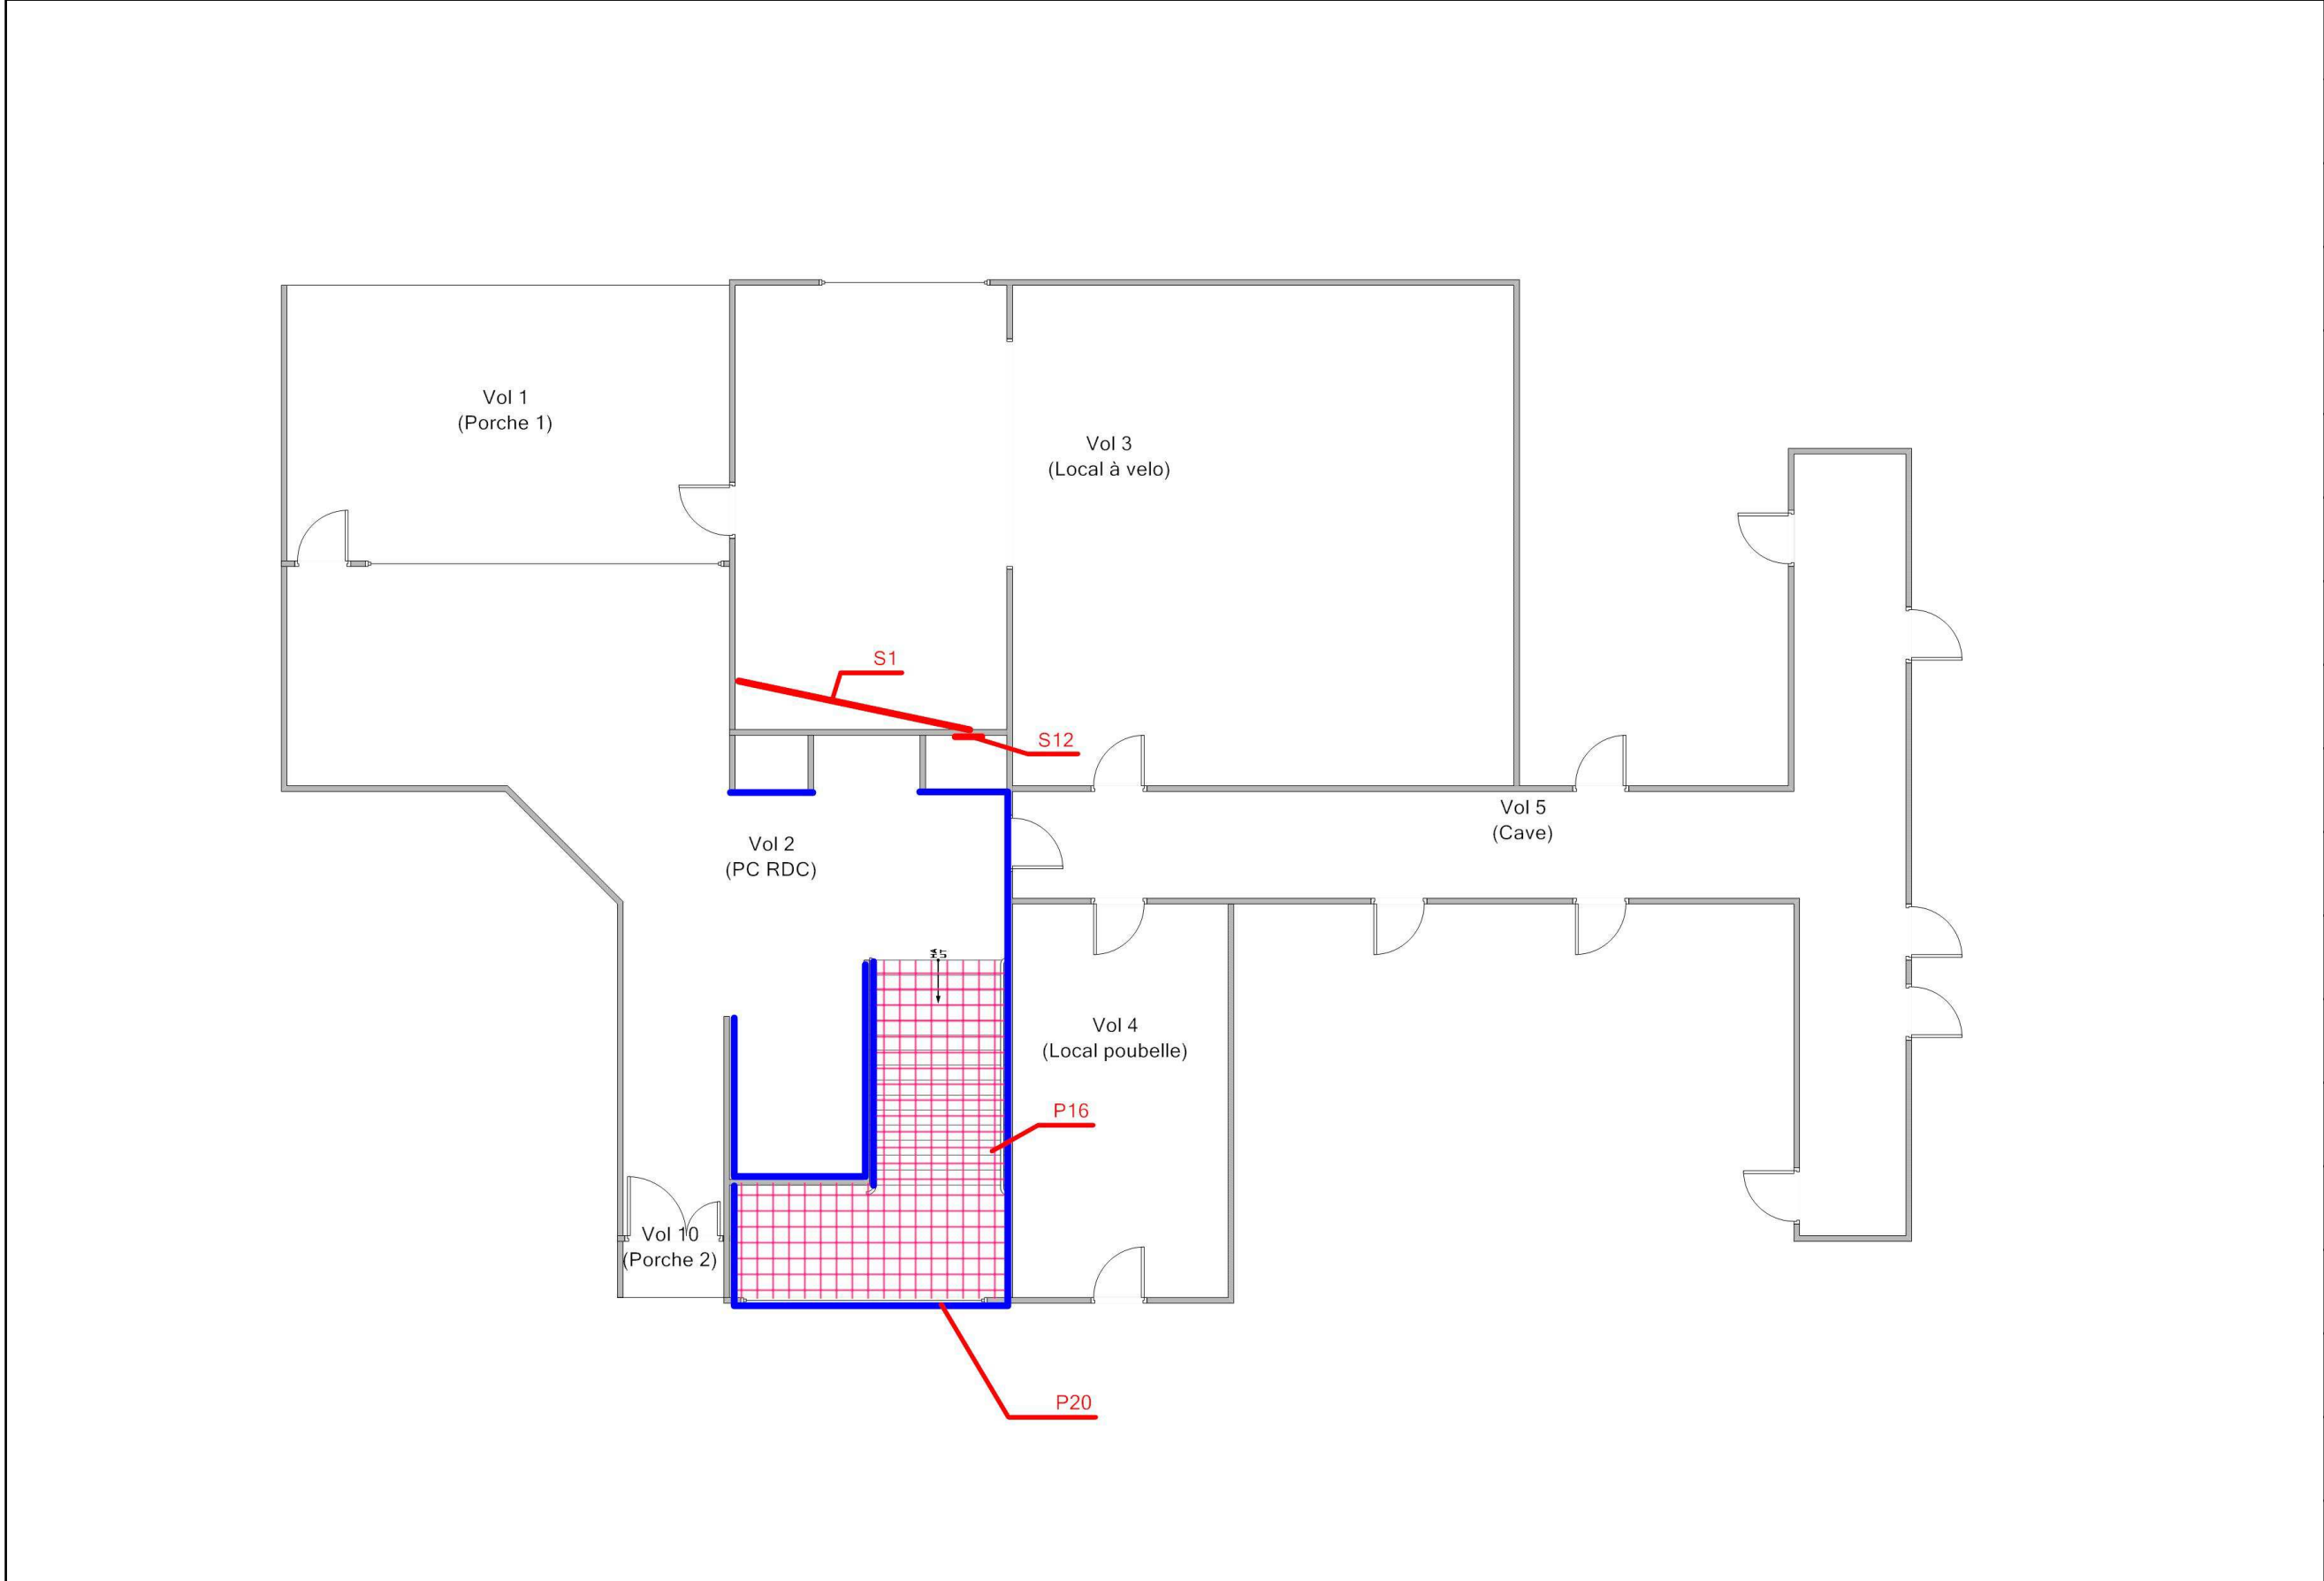



Adresse du bien
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017

Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu

PALLUEL Matthieu

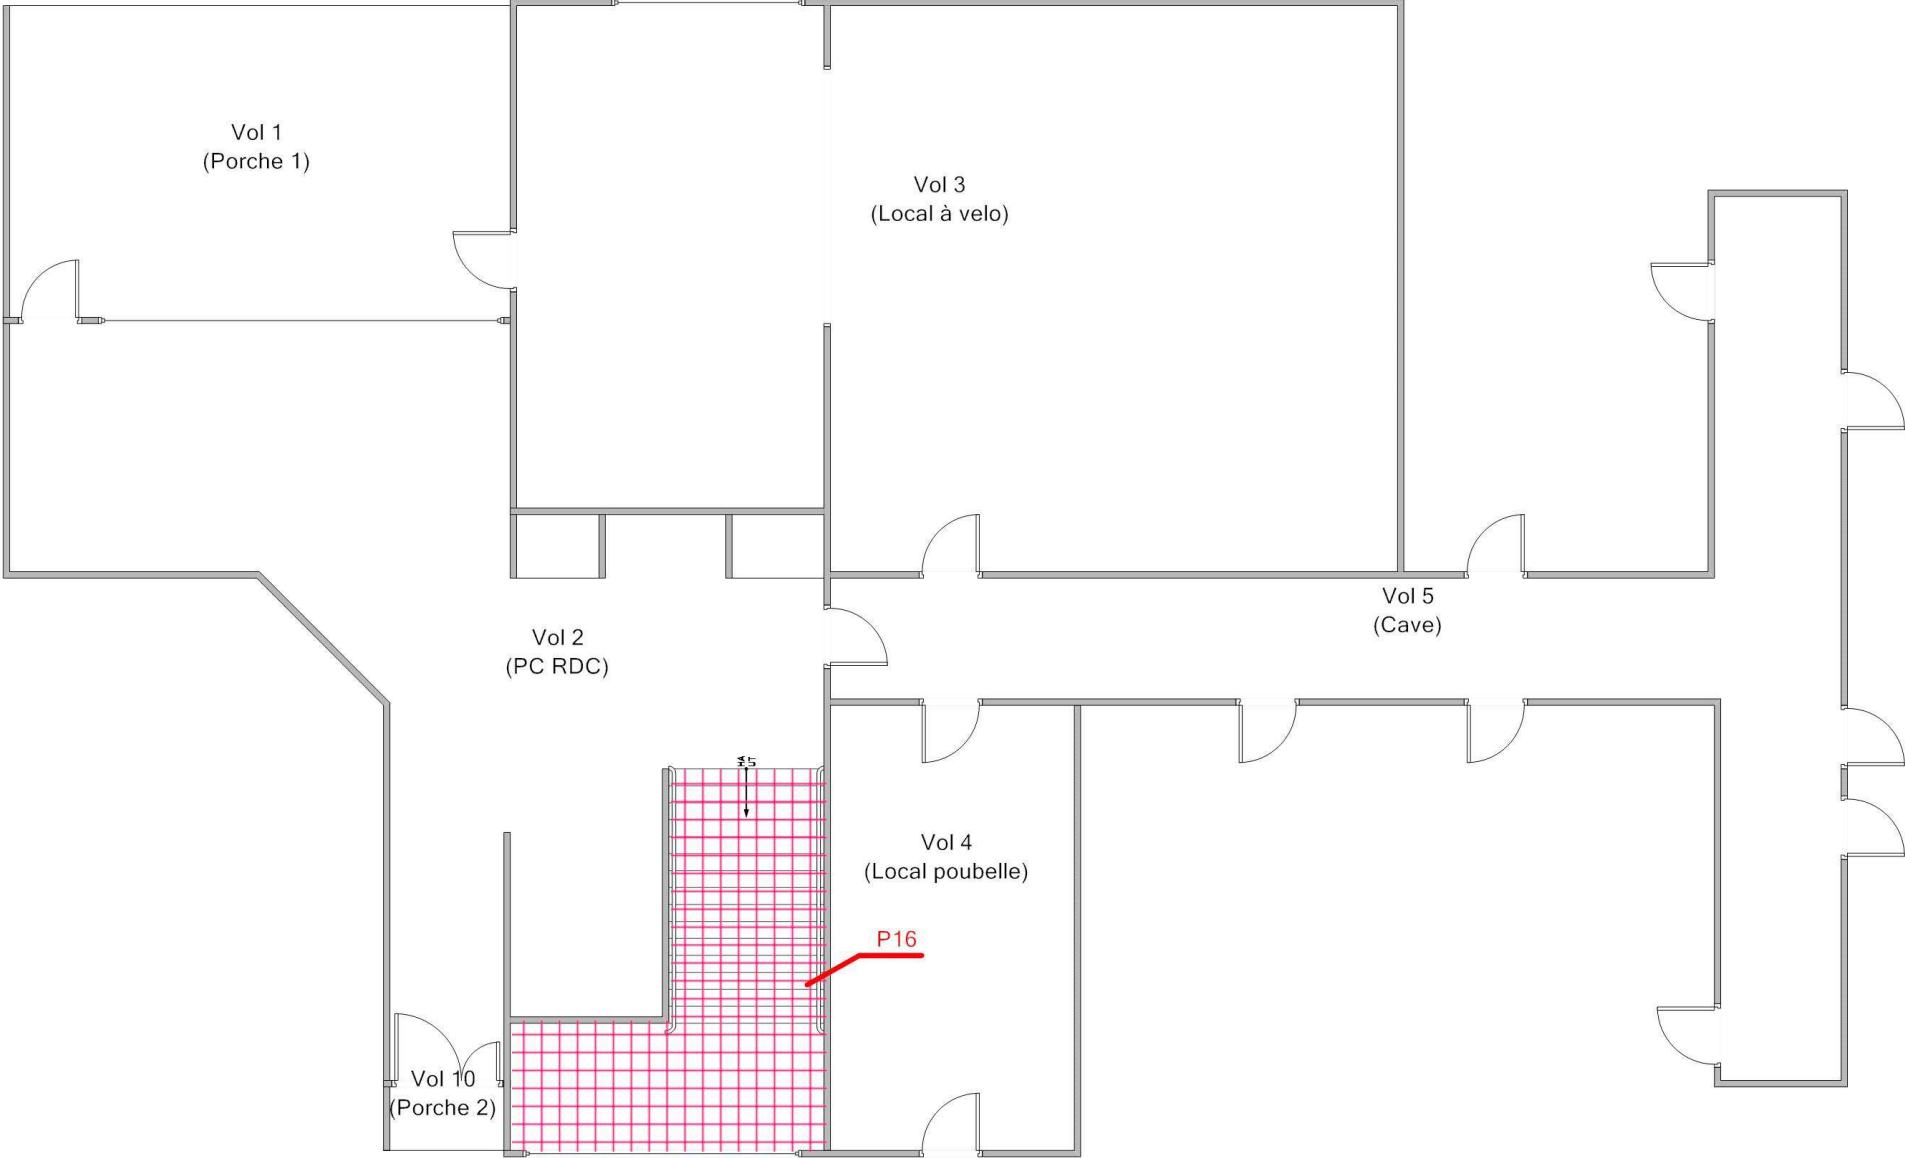RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS				Référence: 002LQ000836
				Légende
				 P16 : Enduit plâtre
				Technicien intervenant
Adresse du bien LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER		Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	Date intervention 01/02/2017	PALLUEL Matthieu

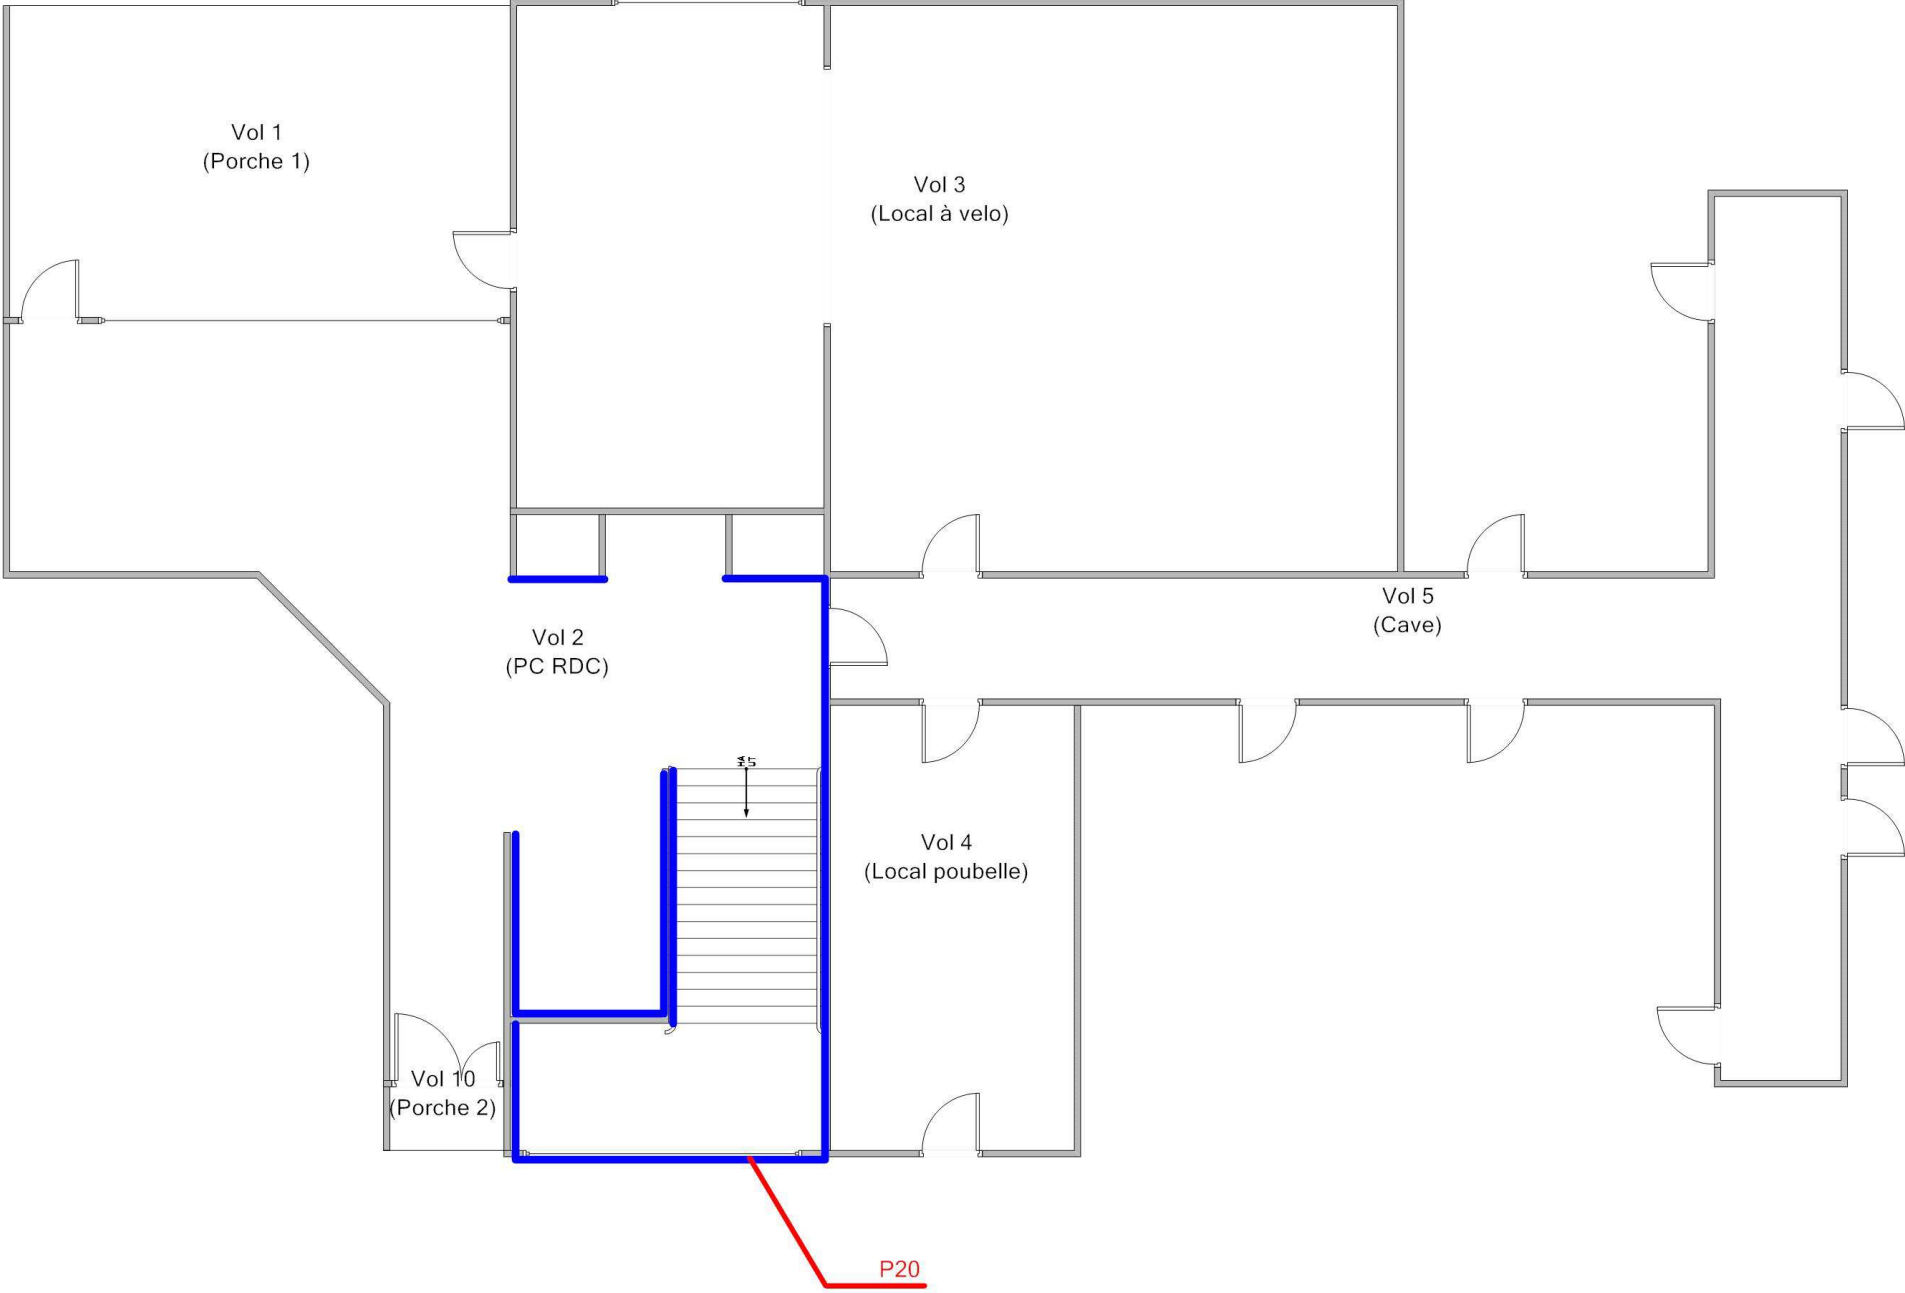
RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR				Référence: 002LQ000836
				Légende
				 P20 : Colle de carrelage (plinthe)
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	01/02/2017	PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000836

Légende

	S12: Conduit en fibres-ciment
	S1: Conduit en fibres-ciment

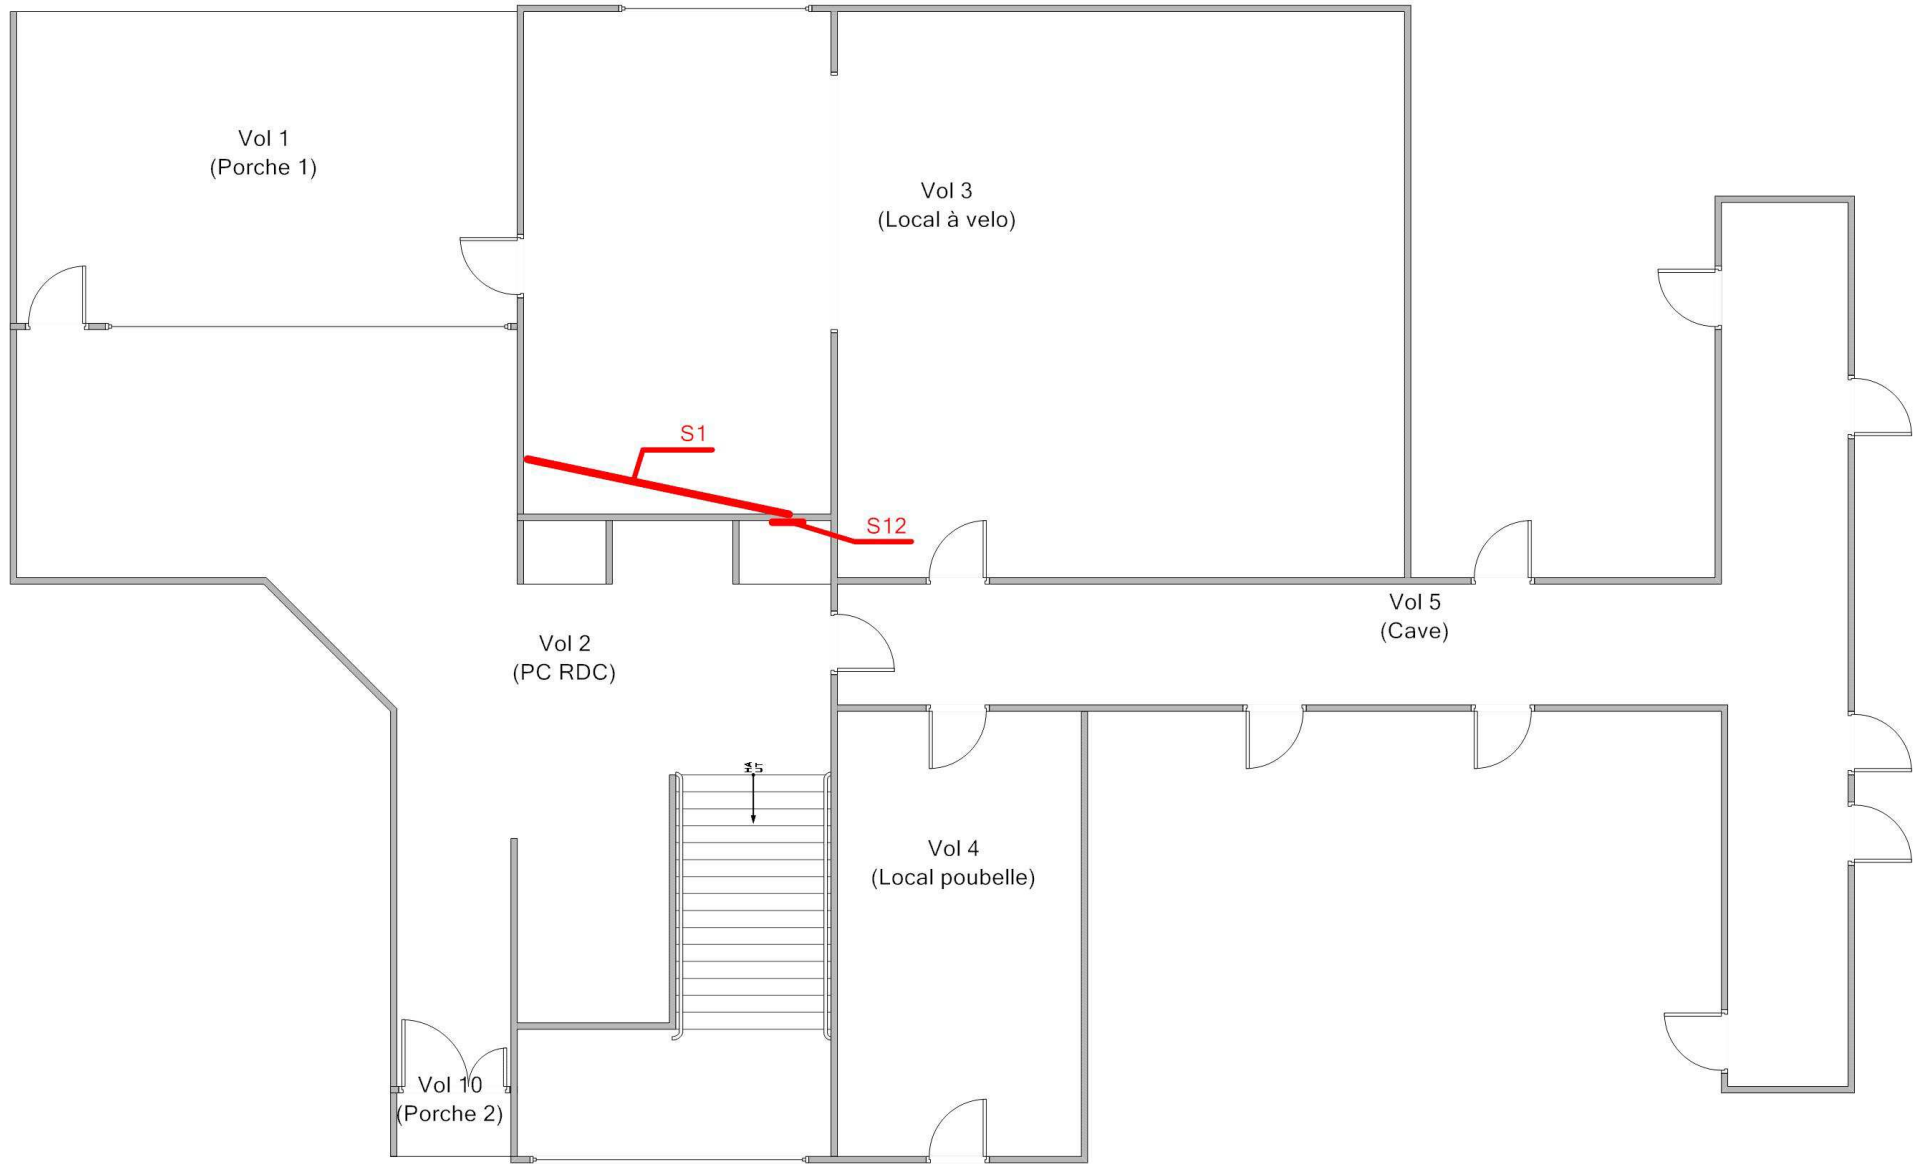

Adresse du bien
LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017


Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000836

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

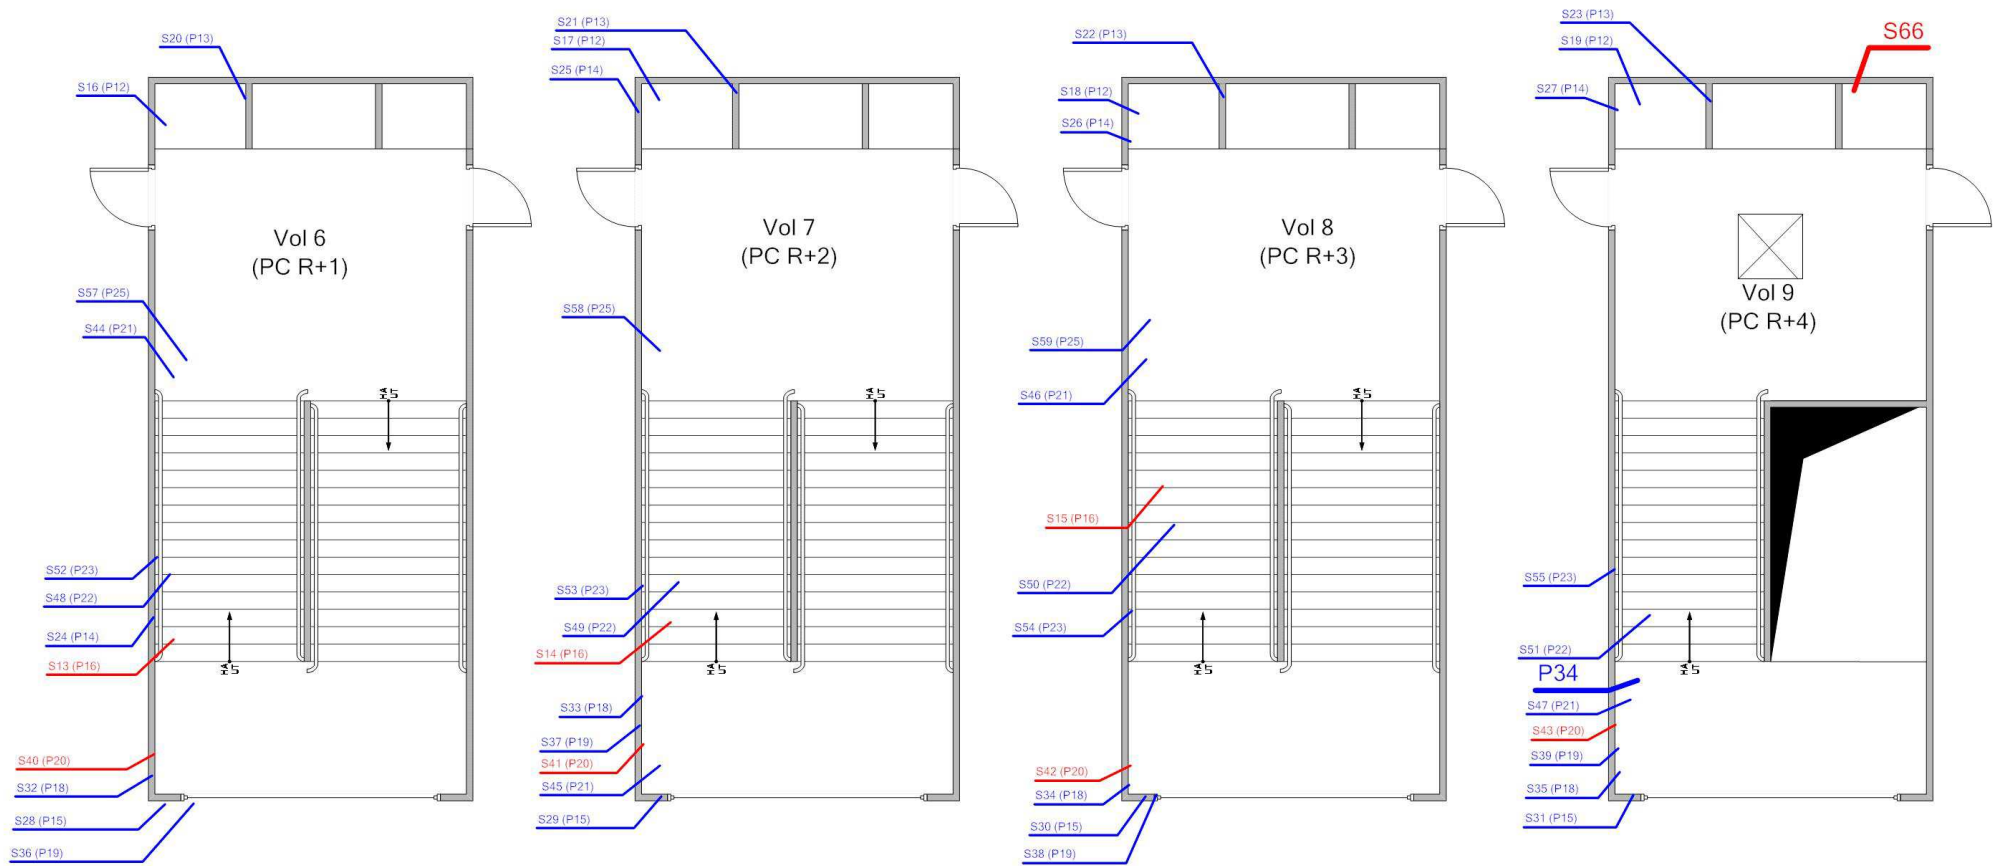



Adresse du bien
LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

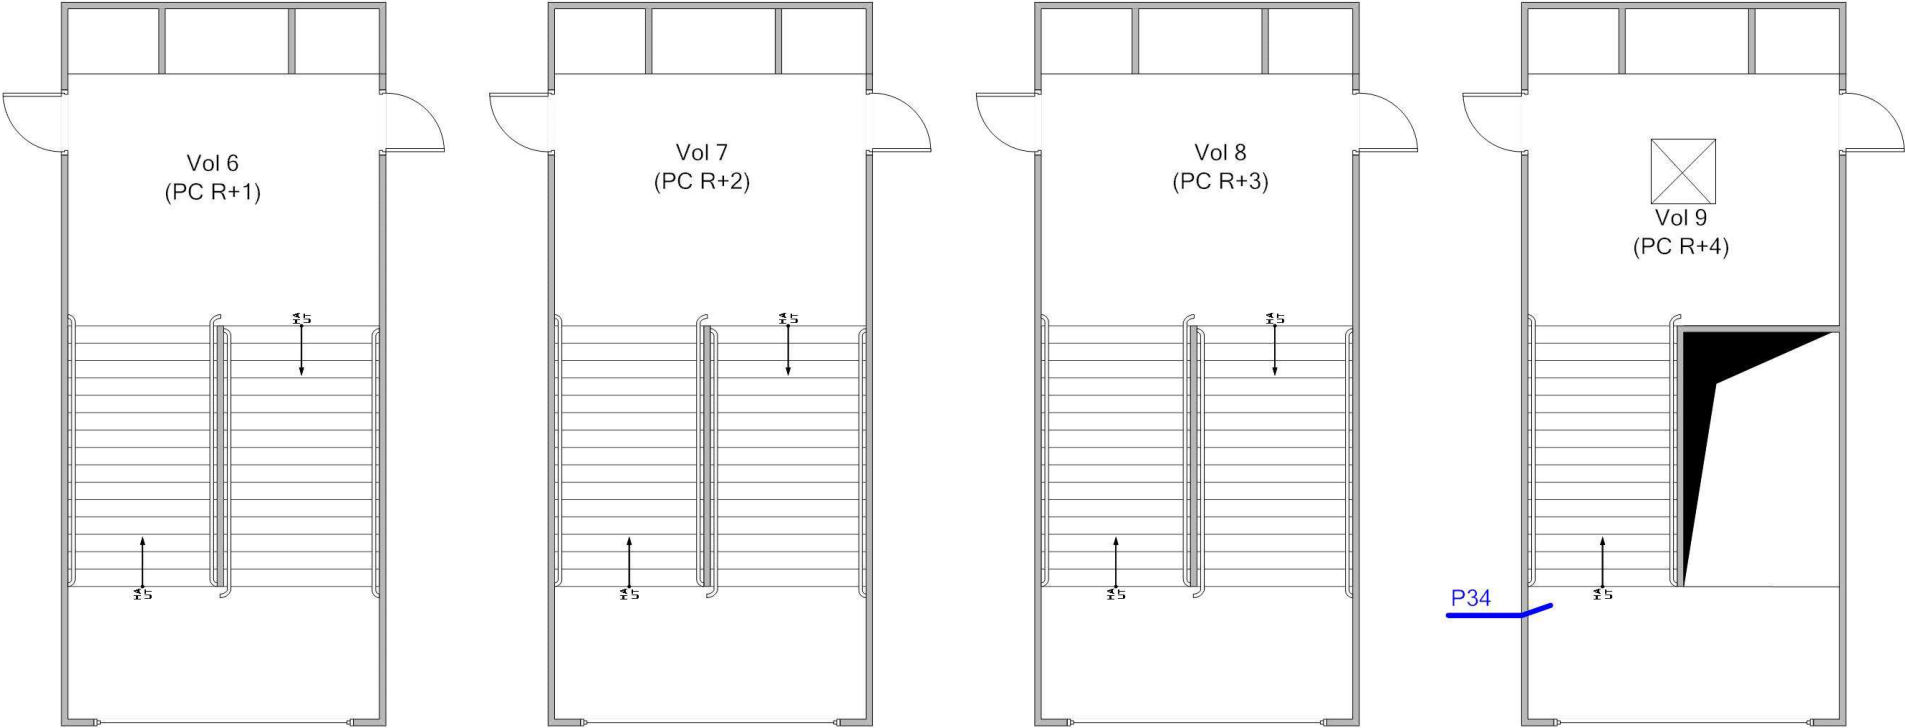
ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENT				Référence: 002LQ000836
				Légende
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	01/02/2017	PALLUEL Matthieu

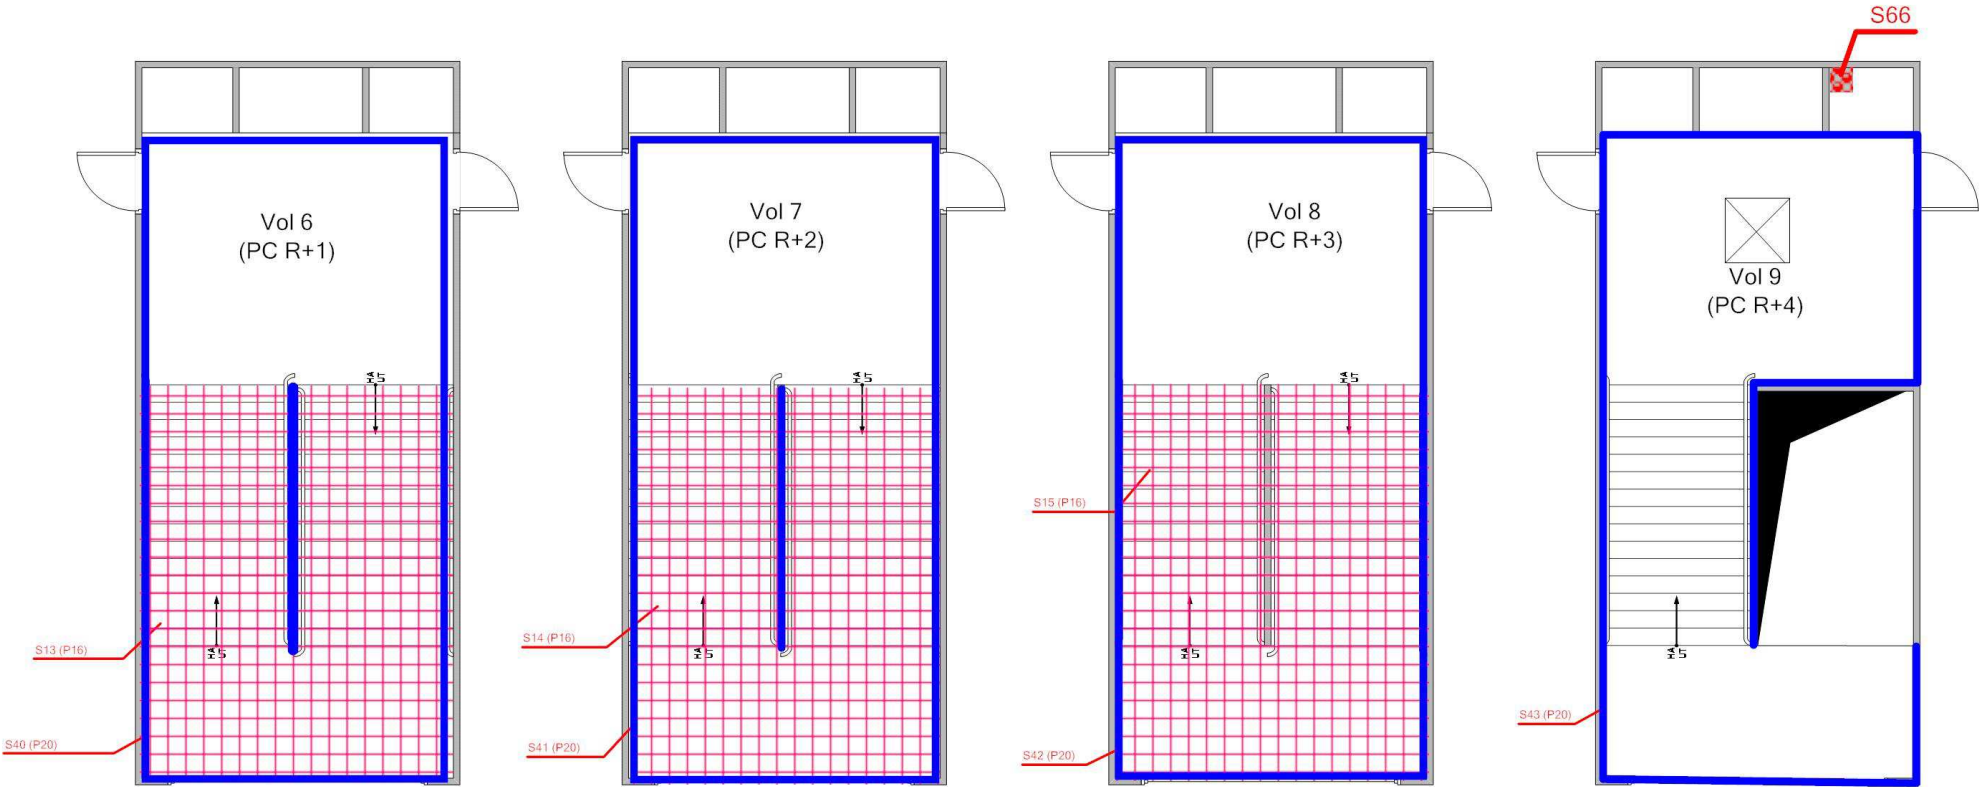
ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002LQ000836
				Légende
				 P20 : Colle de carrelage (plinthe)
				 S66: Conduit en fibres-ciment
				 P16 : Enduit plâtre
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	01/02/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002LQ000836

Légende

 P16 : Enduit plâtre

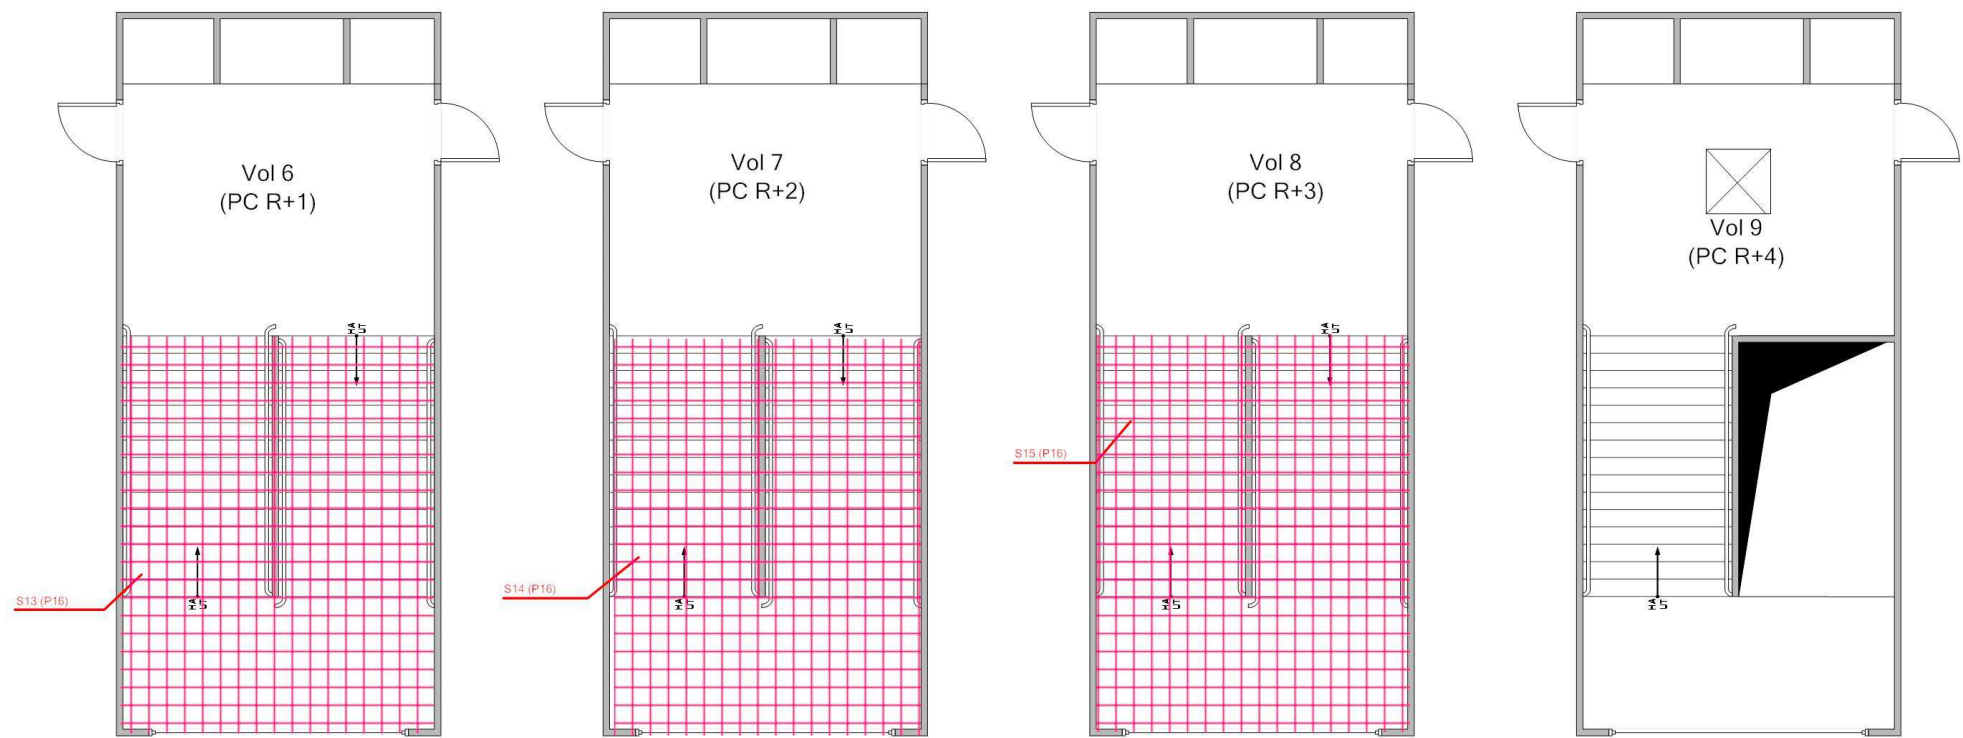

Adresse du bien
LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017


Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002LQ000836

Légende

	P20 : Colle de carrelage (plinthe)
---	---

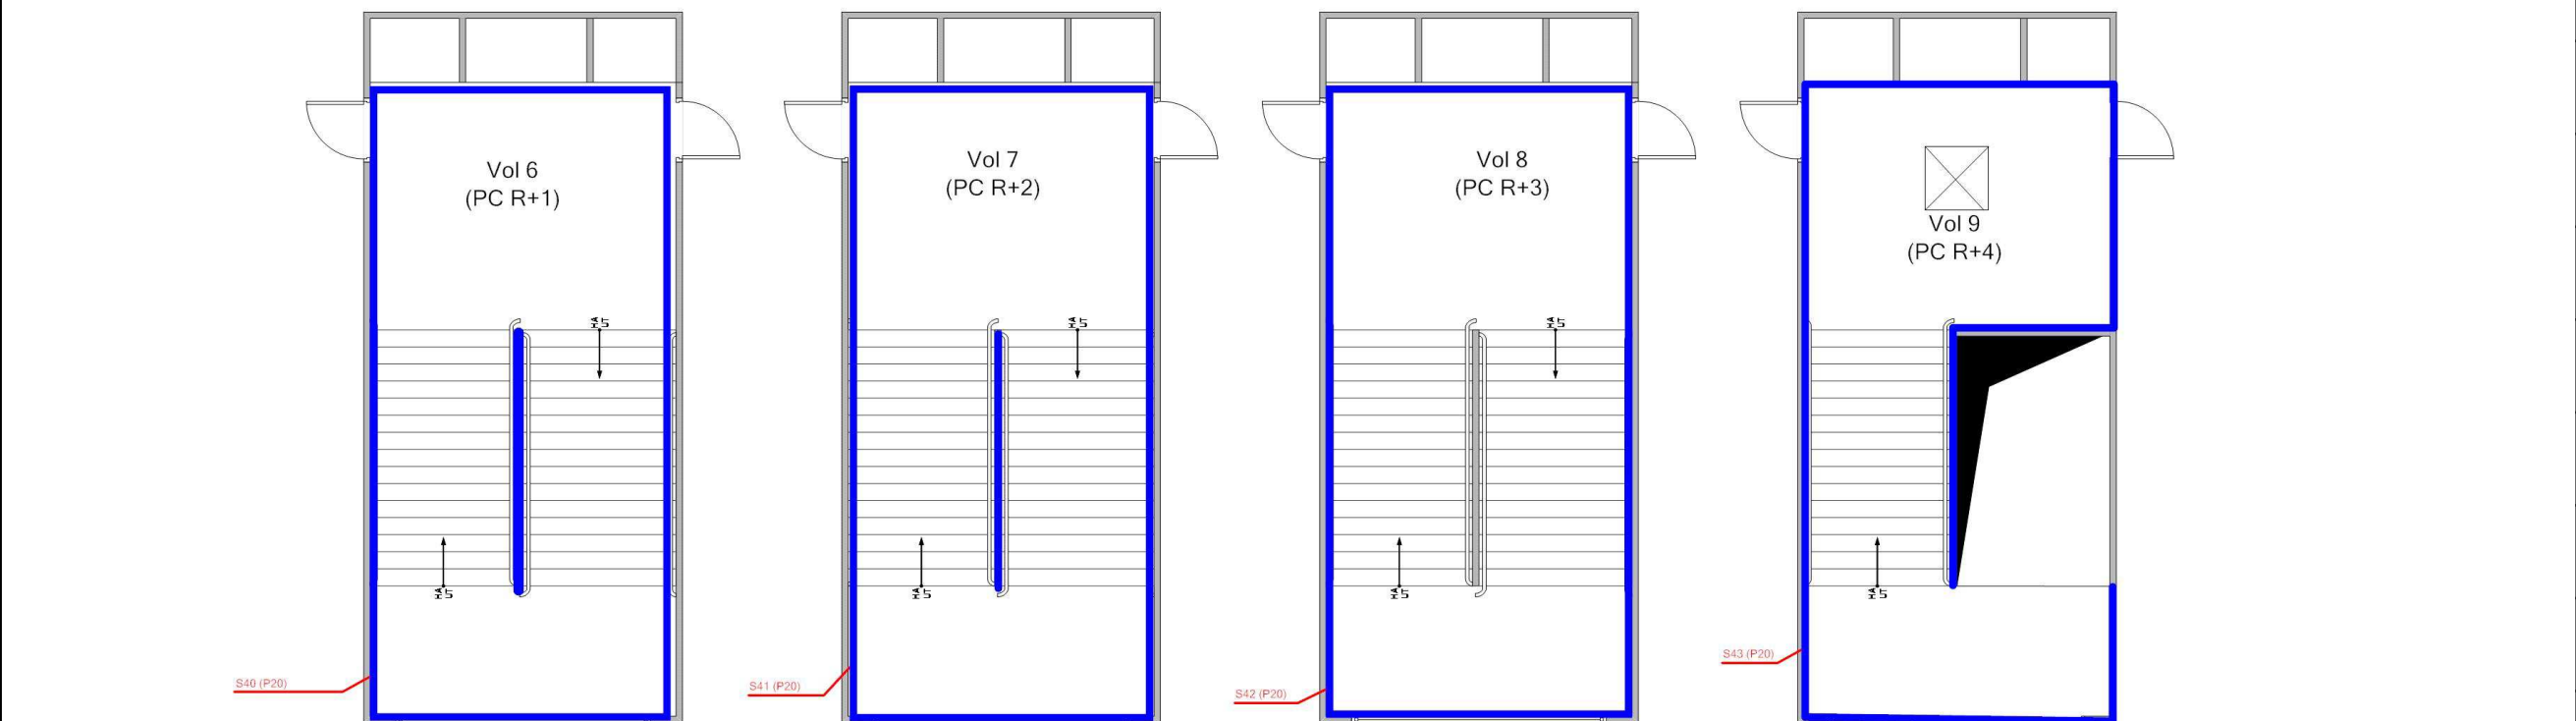

Adresse du bien
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017

Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu


PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000836

Légende

 S66: Conduit en fibres-ciment


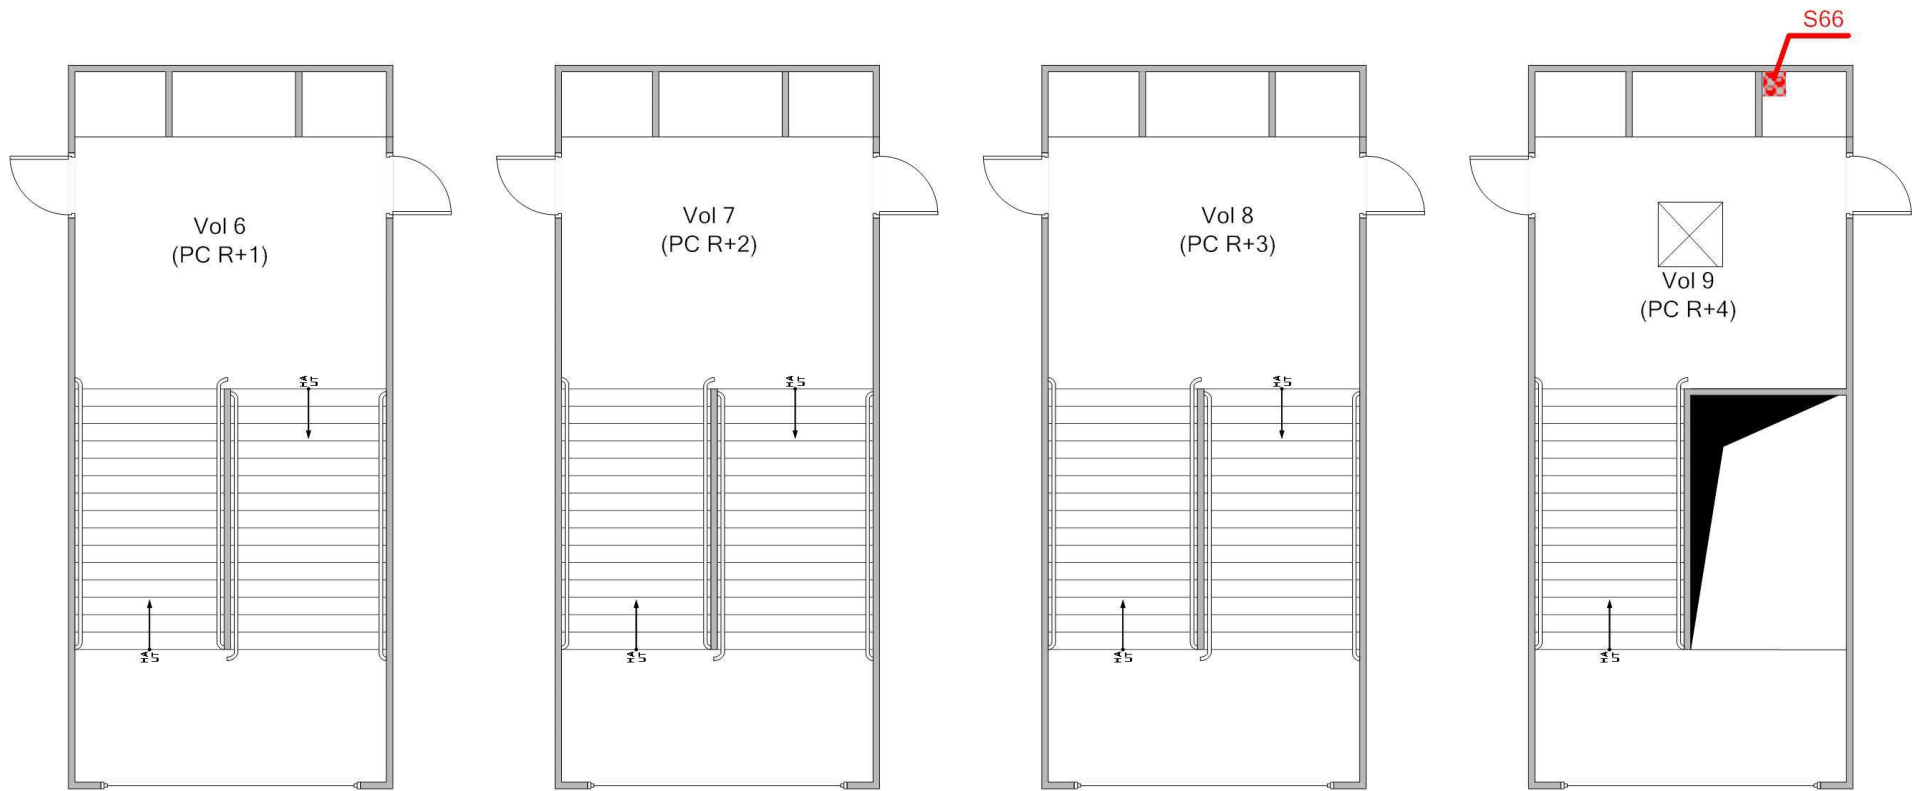


Adresse du bien
LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

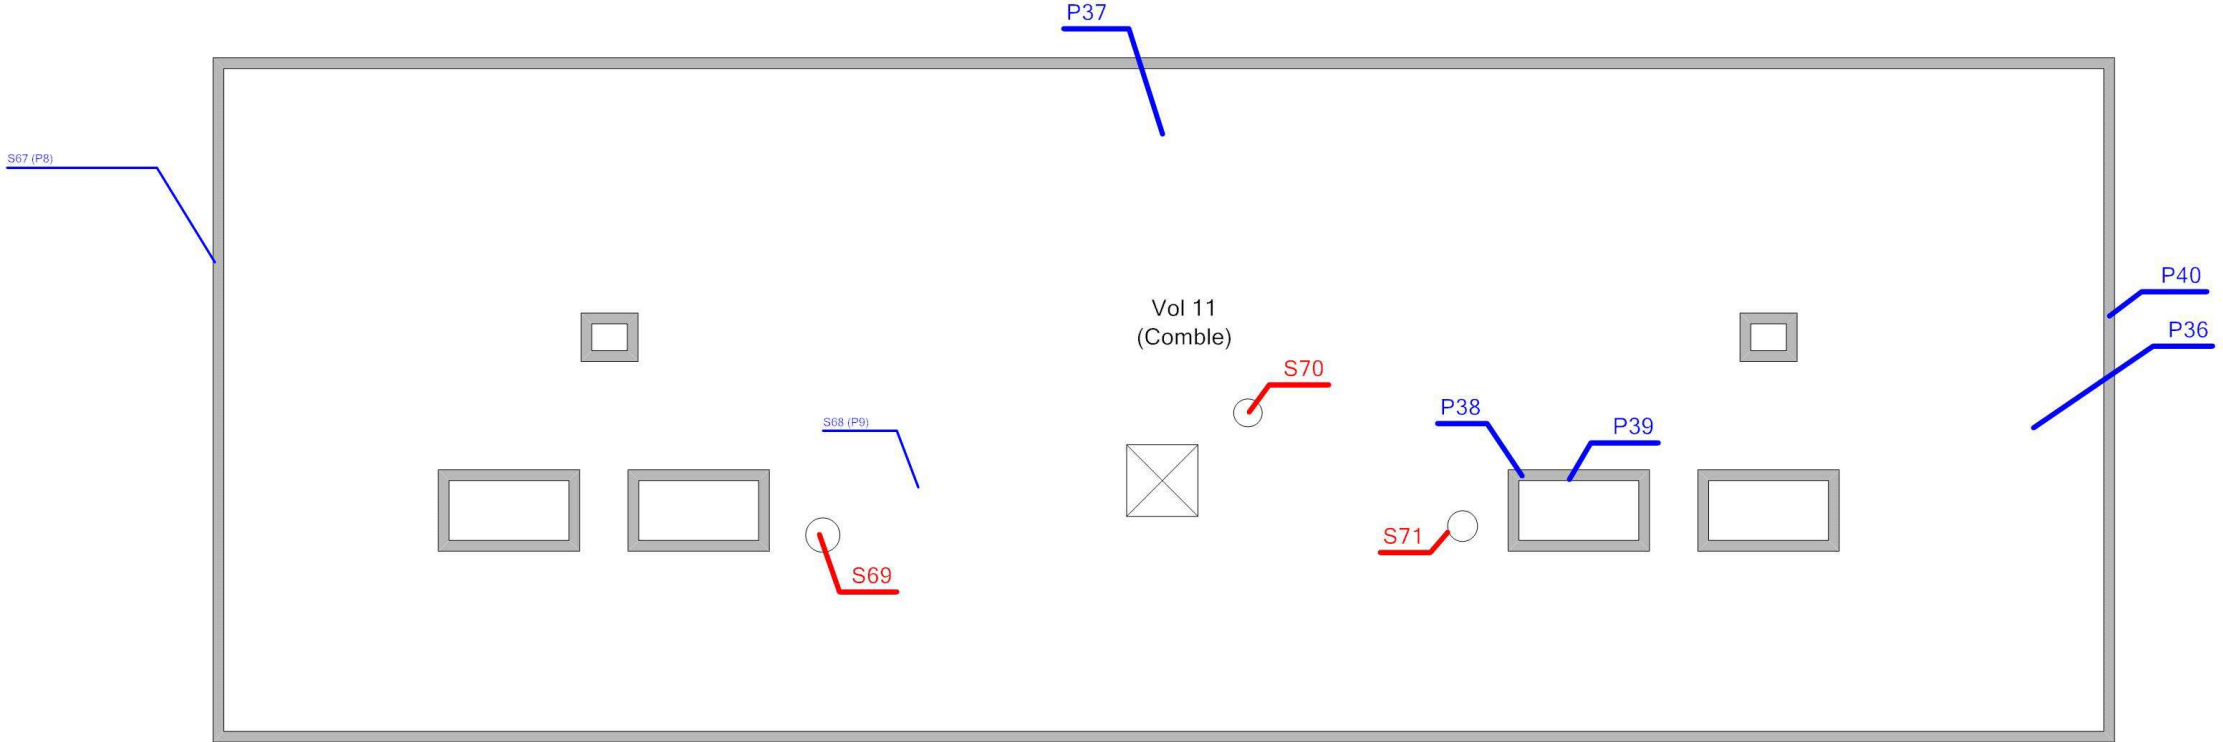
COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000836
				Légende
				 P Localisation d'un prélèvement
				 S Localisation d'un sondage négatif
				 S Localisation d'un sondage positif
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	PALLUEL Matthieu
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	01/02/2017	

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000836

Légende

	S70: Conduit en fibres-ciment
	S71: Conduit en fibres-ciment
	S69: Conduit en fibres-ciment

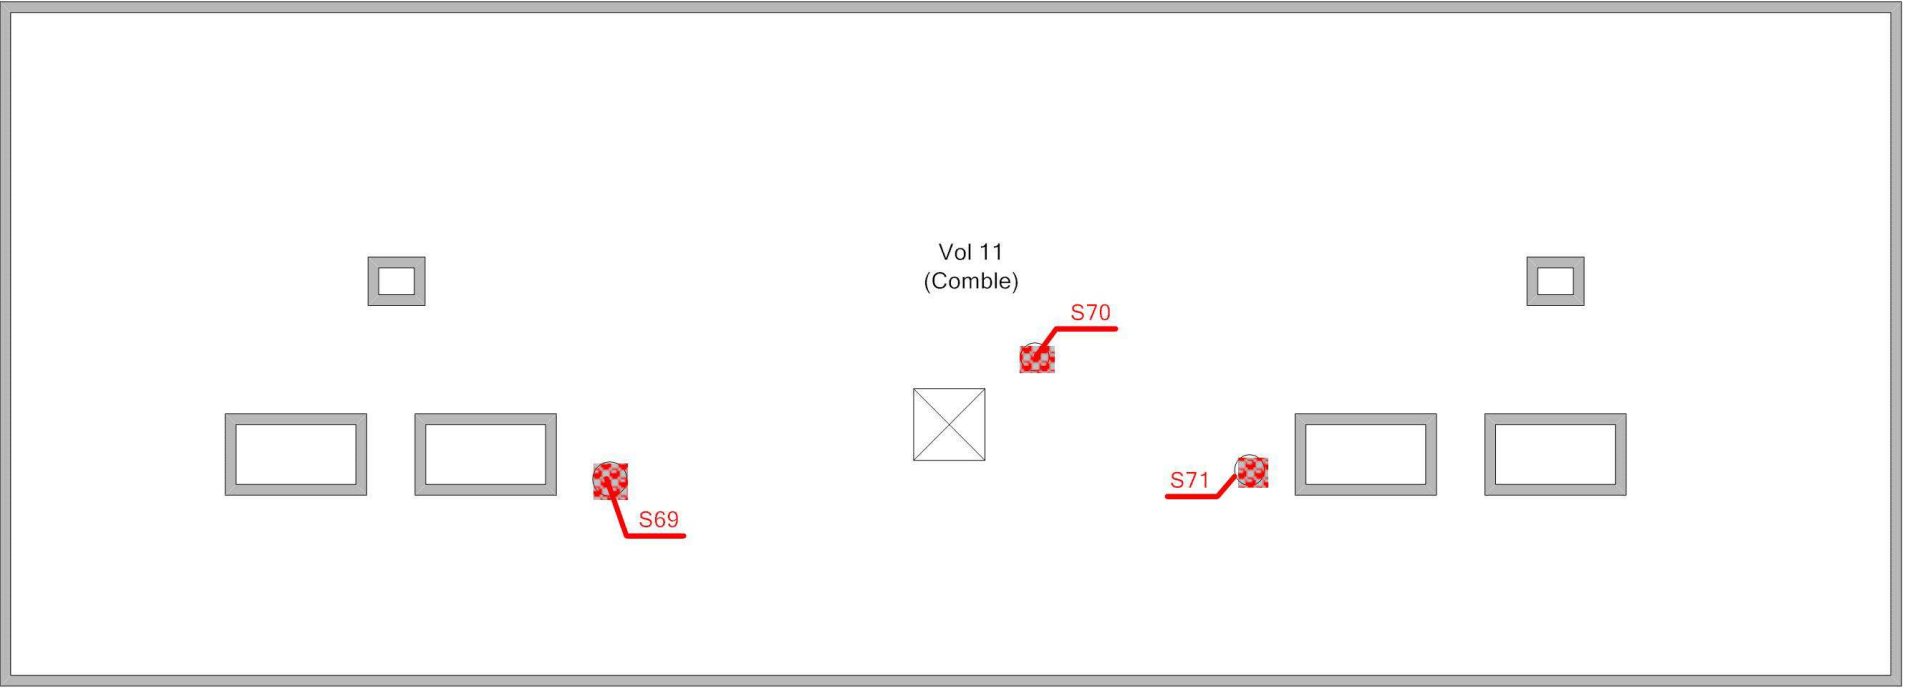

Adresse du bien
LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	
1	TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation du prélèvement
---	--------------------------------

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant	

PALLUEL Matthieu




A large, empty rectangular frame with a thin black border, intended for a drawing or image. The frame is divided into two horizontal sections by a single line. In the upper section, there is a small, faint, light blue line drawing of a person's head and shoulders, facing right. Below this drawing, the text "Vol 12" is written in a small, black, sans-serif font, and below that, "(Toiture)" is written in a slightly larger, black, sans-serif font. In the lower section, there is a small, faint, light blue line drawing of a person's head and shoulders, facing left. The entire frame is set against a white background.

Adresse du bien

Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

01/02/2017

PALLUEL Matthieu

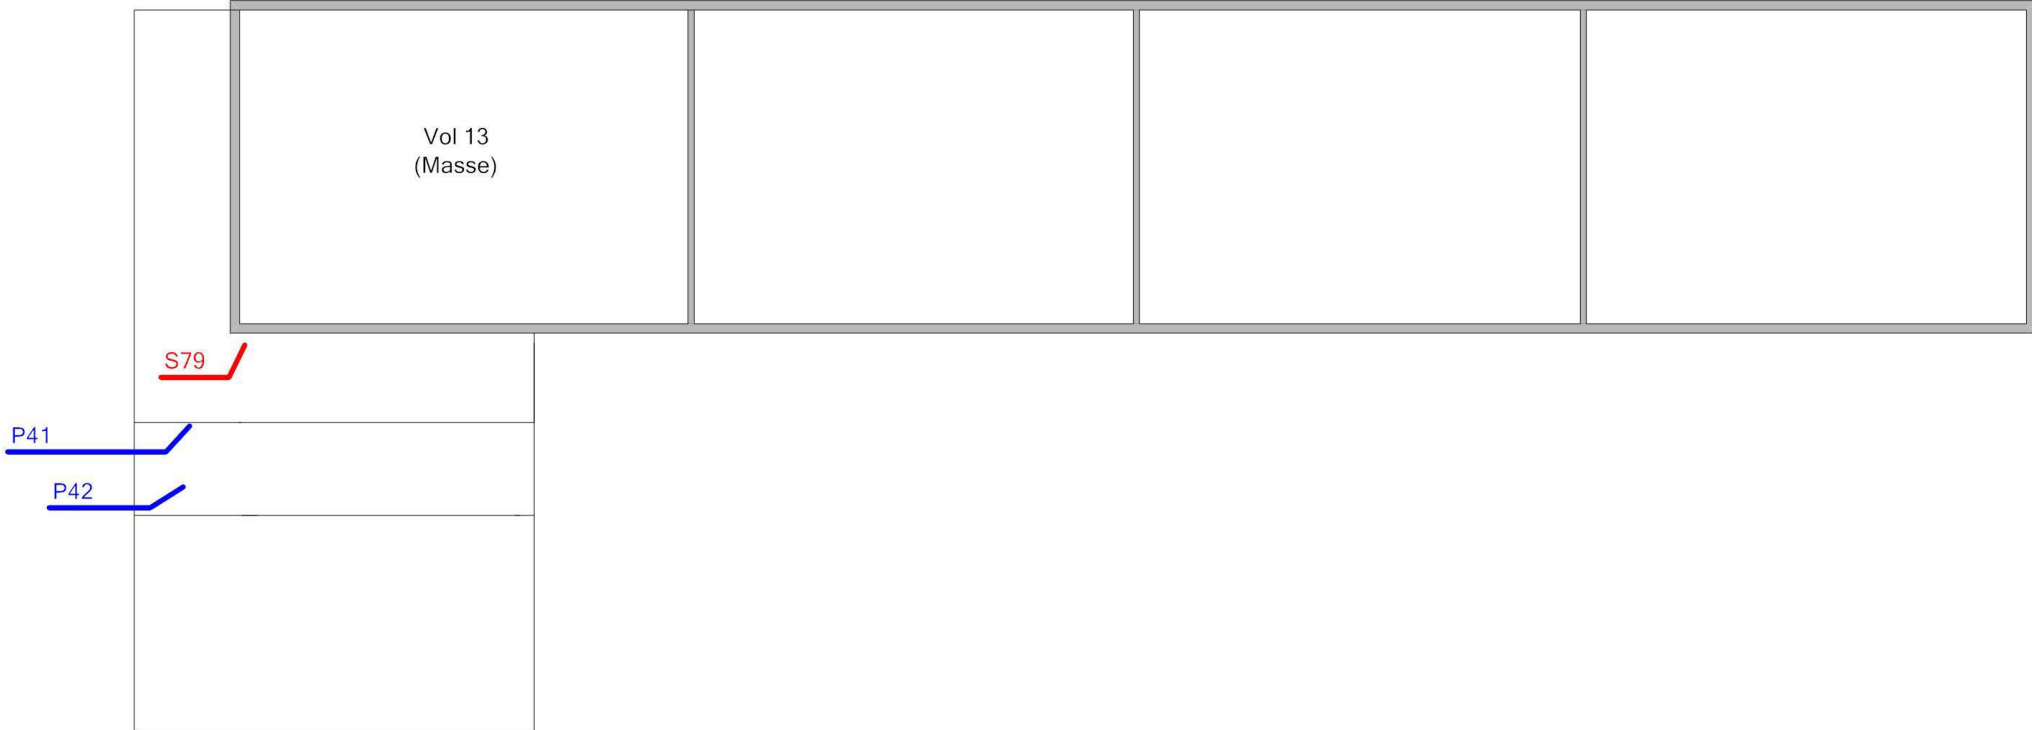MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000836
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement
				 S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	01/02/2017	PALLUEL Matthieu


MASSE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000836

Légende



S79: Conduit en fibres-
ciment

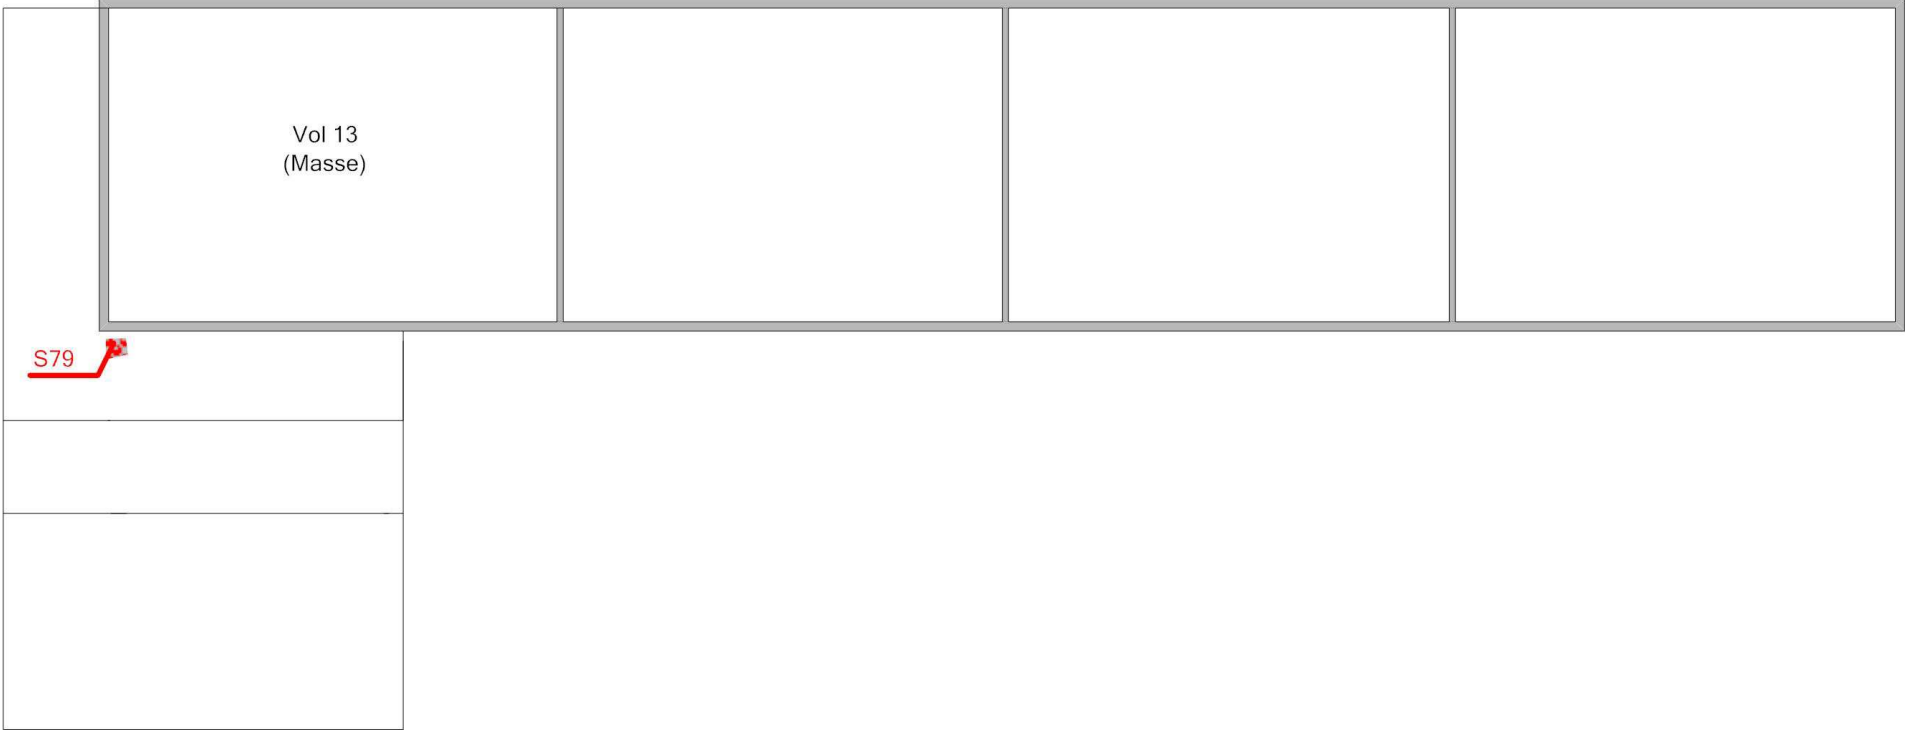

Adresse du bien
LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
01/02/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000836

Légende

P

Localisation du
prélèvement

S

Localisation d'un sondage négatif

Vol 14
(Façade 1)



AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Adresse du bien

LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages


Date intervention

	01/02/2017
--	------------

Techniciens intervenant

PALLUEL Matthieu

Vol 15
(Pignon)

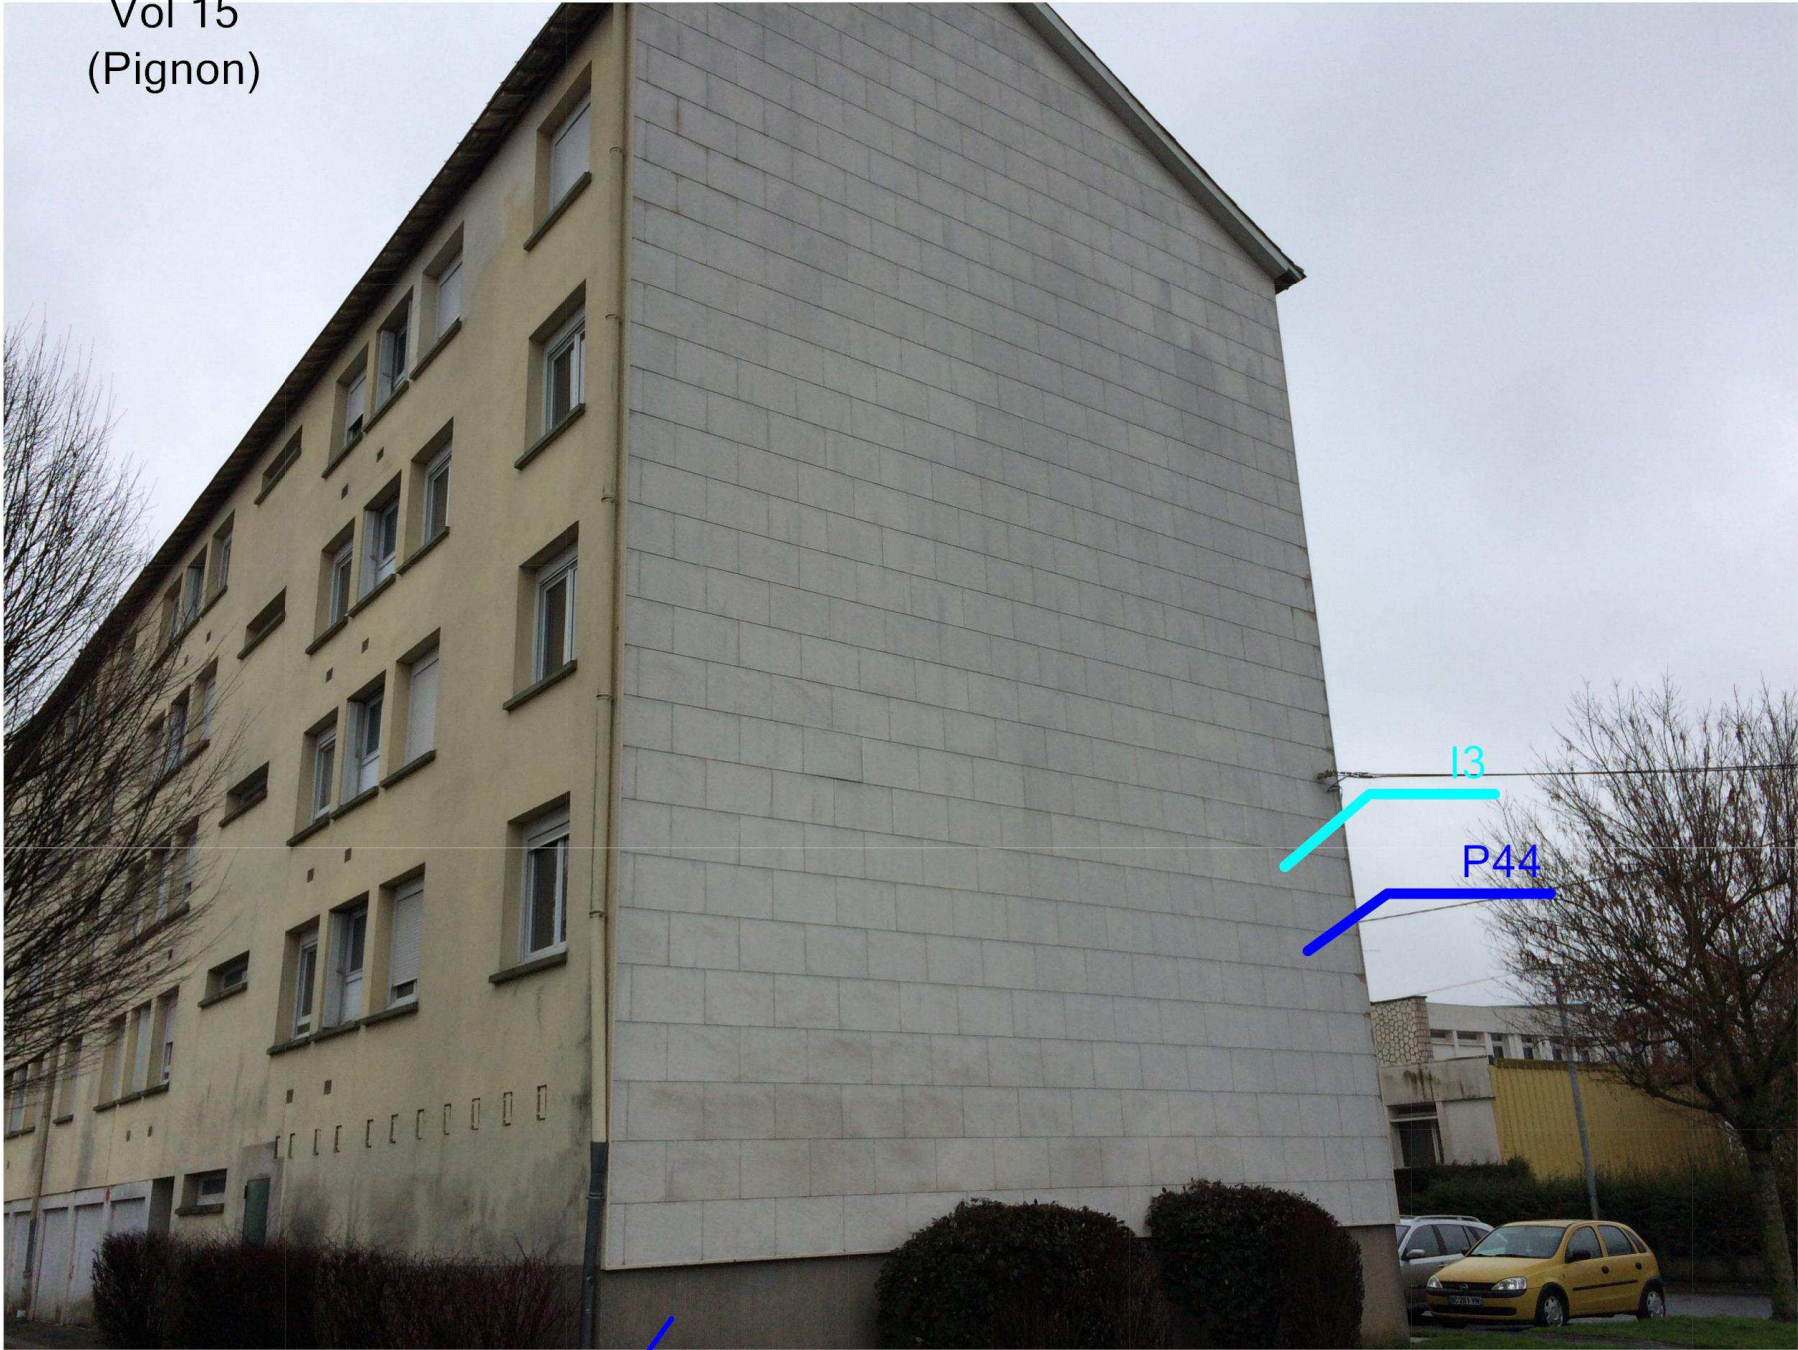

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages


Date intervention

01/02/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Légende

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------



Adresse du bien

LA COURTILLE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention

01/02/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000836 n°36 - 1 (P36)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°36 - 2 (P36)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°37 - 1 (P37)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°37 - 2 (P37)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
S69 - 1 (A69)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S70 - 1 (A70)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S71 - 1 (A71)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002LQ000836 n°38 - 1 (P38)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°38 - 2 (P38)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°39 - 1 (P39)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°39 - 2 (P39)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°40 - 1 (P40)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°40 - 2 (P40)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S66 - 1 (A66)	Etages - Vol 9 (PC R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002LQ000836 n°34 - 1 (P34)	Etages - Vol 9 (PC R+4)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°34 - 2 (P34)	Etages - Vol 9 (PC R+4)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000836 n°43 - 1 (P43)	Façade avant - Vol 14 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°43 - 2 (P43)	Façade avant - Vol 14 (Façade 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000836 n°41 - 1 (P41)	Masse - Vol 13 (Masse)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°41 - 2 (P41)	Masse - Vol 13 (Masse)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°42 - 1 (P42)	Masse - Vol 13 (Masse)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°42 - 2 (P42)	Masse - Vol 13 (Masse)	Prélevement négatif
S79 - 1 (A79)	Masse - Vol 13 (Masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002LQ000836 n°44 - 1 (P44)	Pignon gauche - Vol 15 (Pignon)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°44 - 2 (P44)	Pignon gauche - Vol 15 (Pignon)	Prélevement négatif
	Pignon gauche - Vol 15 (Pignon)	I3



Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (A1)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002LQ000836 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°9 - 2 (P9)	RDC - Vol 3 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 4 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 4 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 5 (Cave)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 5 (Cave)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 1 (Porche 1)	I1
002LQ000836 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°27 - 2 (P27)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°28 - 2 (P28)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°29 - 2 (P29)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°32 - 2 (P32)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°31 - 2 (P31)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000836 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°30 - 2 (P30)	RDC - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°33 - 2 (P33)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
S65 - 1 (A65)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
002LQ000836 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°12 - 2 (P12)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°14 - 2 (P14)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 2 (PC RDC)	I2
002LQ000836 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°18 - 2 (P18)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°19 - 2 (P19)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°26 - 2 (P26)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°24 - 2 (P24)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°25 - 2 (P25)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
S56 - 1 (A56)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
002LQ000836 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°17 - 2 (P17)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
S12 - 1 (A12)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002LQ000836 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°21 - 2 (P21)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
002LQ000836 n°20 - 2 (P20)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
002LQ000836 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
002LQ000836 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
002LQ000836 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000836 n°22 - 2 (P22)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°23 - 2 (P23)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000836 n°35 - 1 (P35)	Toiture - Vol 12 (Toiture)	Prélevement négatif
002LQ000836 n°35 - 2 (P35)	Toiture - Vol 12 (Toiture)	Prélevement négatif

S1 - 1 (A1)



002LQ000836 n°1 - 1 (P1)



002LQ000836 n°1 - 2 (P1)



002LQ000836 n°2 - 1 (P2)



002LQ000836 n°2 - 2 (P2)



002LQ000836 n°3 - 1 (P3)



002LQ000836 n°3 - 2 (P3)




002LQ000836 n°4 - 1 (P4)



002LQ000836 n°4 - 2 (P4)



002LQ000836 n°5 - 1 (P5)

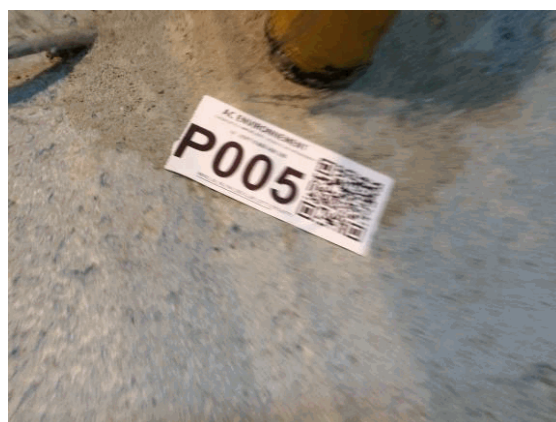

002LQ000836 n°5 - 2 (P5)



002LQ000836 n°6 - 1 (P6)




002LQ000836 n°6 - 2 (P6)



002LQ000836 n°7 - 1 (P7)



002LQ000836 n°7 - 2 (P7)

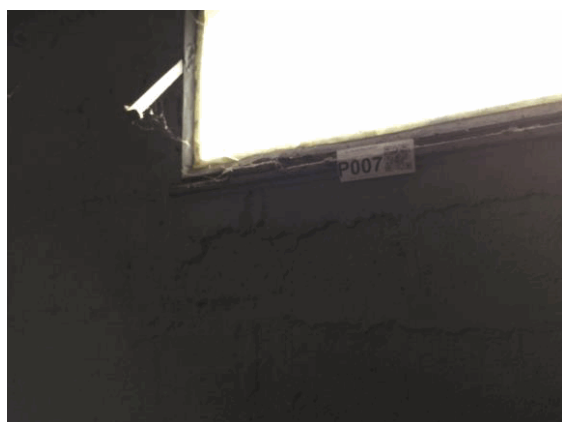

002LQ000836 n°8 - 1 (P8)



002LQ000836 n°8 - 2 (P8)



002LQ000836 n°9 - 1 (P9)



002LQ000836 n°9 - 2 (P9)



002LQ000836 n°10 - 1 (P10)



002LQ000836 n°10 - 2 (P10)




002LQ000836 n°11 - 1 (P11)



002LQ000836 n°11 - 2 (P11)



I1 - 1

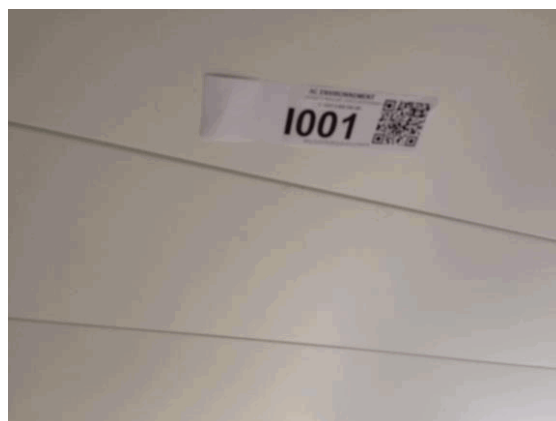

002LQ000836 n°27 - 1 (P27)



002LQ000836 n°27 - 2 (P27)



002LQ000836 n°28 - 1 (P28)



002LQ000836 n°28 - 2 (P28)



002LQ000836 n°29 - 1 (P29)



002LQ000836 n°29 - 2 (P29)



002LQ000836 n°32 - 1 (P32)



002LQ000836 n°32 - 2 (P32)



002LQ000836 n°31 - 1 (P31)



002LQ000836 n°31 - 2 (P31)



002LQ000836 n°30 - 1 (P30)



002LQ000836 n°30 - 2 (P30)



002LQ000836 n°33 - 1 (P33)



002LQ000836 n°33 - 2 (P33)



S65 - 1 (A65)



002LQ000836 n°15 - 1 (P15)



002LQ000836 n°15 - 2 (P15)



002LQ000836 n°12 - 1 (P12)



002LQ000836 n°12 - 2 (P12)



002LQ000836 n°13 - 1 (P13)



002LQ000836 n°13 - 2 (P13)



002LQ000836 n°14 - 1 (P14)




002LQ000836 n°14 - 2 (P14)



I2 - 1




002LQ000836 n°18 - 1 (P18)

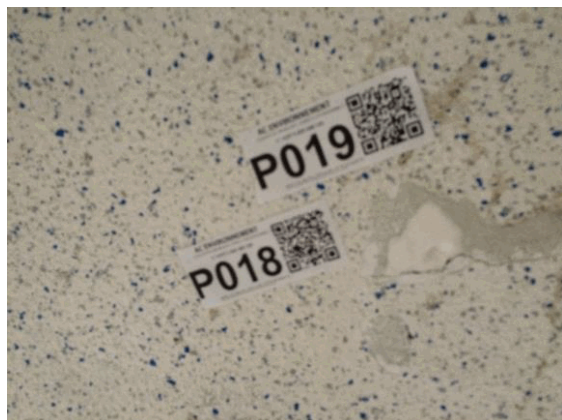

002LQ000836 n°18 - 2 (P18)



002LQ000836 n°19 - 1 (P19)

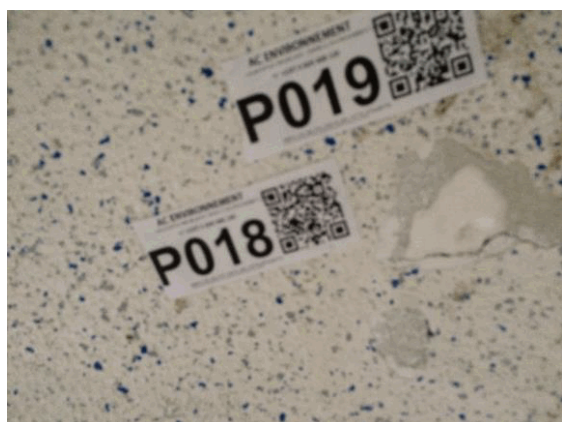

002LQ000836 n°19 - 2 (P19)




002LQ000836 n°26 - 1 (P26)




002LQ000836 n°26 - 2 (P26)



002LQ000836 n°24 - 1 (P24)

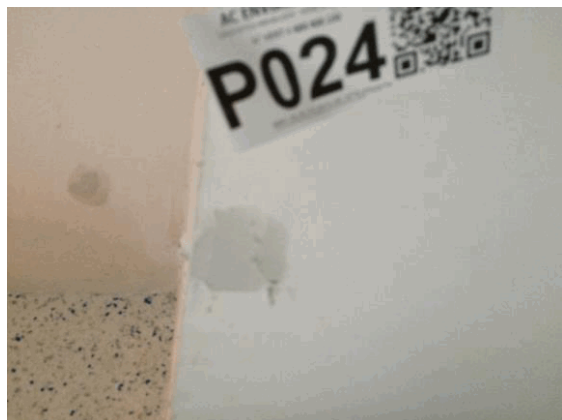

002LQ000836 n°24 - 2 (P24)

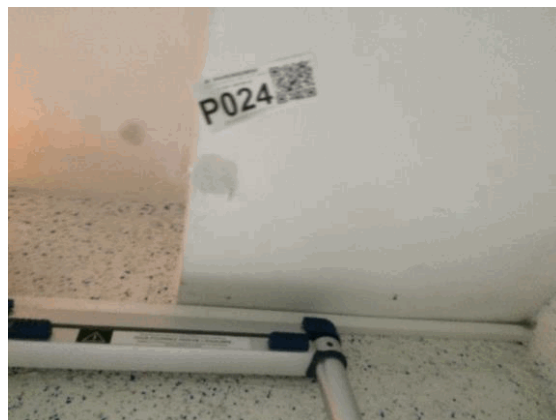

002LQ000836 n°25 - 1 (P25)




002LQ000836 n°25 - 2 (P25)



S56 - 1 (A56)



002LQ000836 n°17 - 1 (P17)

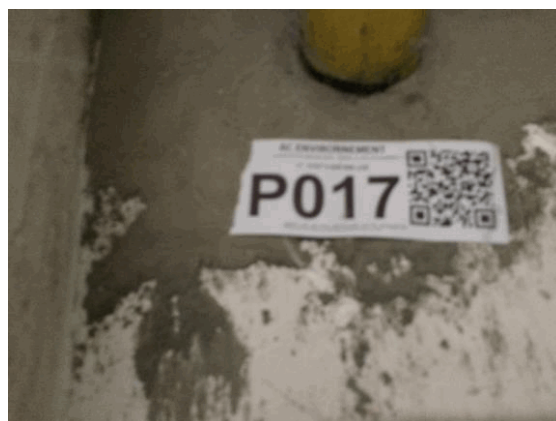

002LQ000836 n°17 - 2 (P17)



S12 - 1 (A12)



002LQ000836 n°21 - 1 (P21)



002LQ000836 n°21 - 2 (P21)




002LQ000836 n°20 - 1 (P20)



002LQ000836 n°20 - 2 (P20)



002LQ000836 n°16 - 1 (P16)

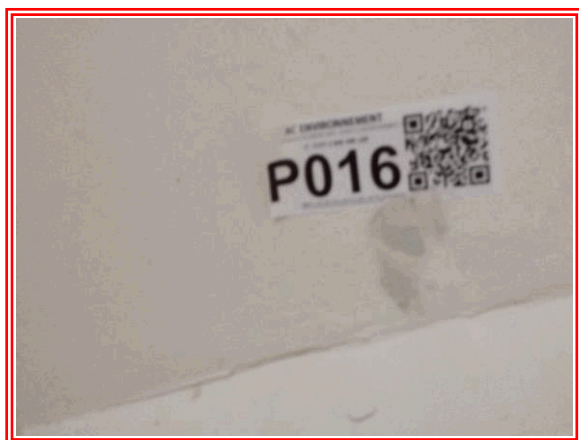


002LQ000836 n°16 - 2 (P16)




002LQ000836 n°22 - 1 (P22)



002LQ000836 n°22 - 2 (P22)

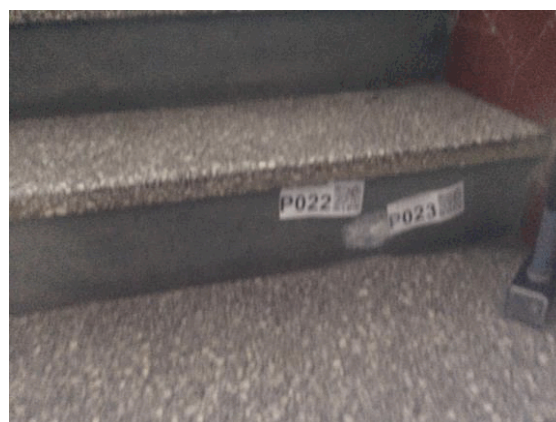

002LQ000836 n°23 - 1 (P23)

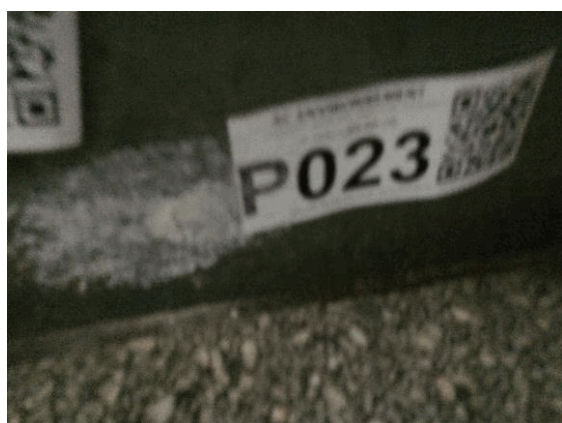

002LQ000836 n°23 - 2 (P23)




S66 - 1 (A66)



002LQ000836 n°34 - 1 (P34)



002LQ000836 n°34 - 2 (P34)

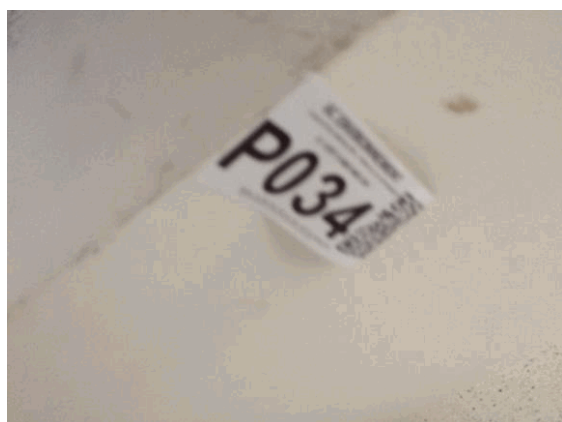

002LQ000836 n°35 - 1 (P35)



002LQ000836 n°35 - 2 (P35)



002LQ000836 n°36 - 1 (P36)



002LQ000836 n°36 - 2 (P36)



002LQ000836 n°37 - 1 (P37)



002LQ000836 n°37 - 2 (P37)



S69 - 1 (A69)



S70 - 1 (A70)



S71 - 1 (A71)



002LQ000836 n°38 - 1 (P38)



002LQ000836 n°38 - 2 (P38)



002LQ000836 n°39 - 1 (P39)



002LQ000836 n°39 - 2 (P39)



002LQ000836 n°40 - 1 (P40)



002LQ000836 n°40 - 2 (P40)



002LQ000836 n°41 - 1 (P41)



002LQ000836 n°41 - 2 (P41)



002LQ000836 n°42 - 1 (P42)



002LQ000836 n°42 - 2 (P42)



002LQ000836 n°43 - 1 (P43)



002LQ000836 n°43 - 2 (P43)



002LQ000836 n°44 - 1 (P44)



002LQ000836 n°44 - 2 (P44)



I3 - 1



S79 - 1 (A79)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène - -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture en faible quantité - Enre panneaux fibralith -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples - Partie basse du mur -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peintures multiples - Rebouchage autour du conduit fibrociment -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité - Rebouchage beige autour du conduit gaz -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène + peintures multiples - Rebouchage autour des menuiseries -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières + peintures multiples -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples - Scellement parpaings -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux multicolore + toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Trese + carton + Idv + enduit plâtre -	RDC - Vol 3 (Local à velo)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité - -	RDC - Vol 4 (Local poubelle)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec poussières - Plâtre -	RDC - Vol 5 (Cave)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène - Gaines techniques -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau rouge en faible quantité - Cloisons gaines techniques -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peintures multiples + papier - Cloisonnement -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	

P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - Sous face escaliers -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité + peinture - Gaines techniques -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - Peinture blanche tachetée bleu -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples - Peinture verte gouttelettes, sous peinture blanche -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris - Plinthe carrelage rouge -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact gris hétérogène - Mosaïque rouge -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture + matériau compact gris hétérogène - Plaques marbre escalier -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité + matériau gris hétérogène - Contremarche -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P24	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Coffre plaques de plâtre -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - Porte d'entrée -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P27	Façades	Murs	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture -	RDC - Vol 1 (Porche 1)	
P28	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples - Partie haute -	RDC - Vol 1 (Porche 1)	
P29	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + peinture - Partie basse -	RDC - Vol 1 (Porche 1)	
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact gris hétérogène - Carrelage beige -	RDC - Vol 1 (Porche 1)	
P31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - Carrelage beige -	RDC - Vol 1 (Porche 1)	
P32	Façades	Bardages	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité en vrac - Verte -	RDC - Vol 1 (Porche 1)	
P33	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux jaune + papier bitumé - Laine de verre + pare vapeur -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - Dernier étage -	Etages - Vol 9 (PC R+4)	

P35	Toiture et étanchéité	Ardoises	Matériau compact noir avec fibres - -	Toiture - Vol 12 (Toiture)	
P36	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable - Laine de verre + pare vapeur -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières + peinture + colle polymère jaune en faible quantité - -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture - Cheminée -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - VMC -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Pannes -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P41	Voies et réseaux divers	Trottoir	Enduit compact gris hétérogène avec poussières - -	Masse - Vol 13 (Masse)	
P42	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Masse - Vol 13 (Masse)	
P43	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture - Appuis -	Façade avant - Vol 14 (Façade 1)	
P44	Façades	Bardages	Matériau compact beige avec poussières + peinture en faible quantité - -	Pignon gauche - Vol 15 (Pignon)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13613 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13613
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13614 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13614
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints plâtre / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture en faible quantité	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13615 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13615
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13616 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13616
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13617 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13617
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité (i)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13618 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13618
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris hétérogène + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13619 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13619
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau compact beige avec poussières / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige avec poussières + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13620 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13620
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13621 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13621
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836009 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 3 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau fibreux multicolore / Toile blanche plâtrée / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux multicolore + toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13622 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13622
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Rebouchage autour de conduits / Vol 4 (Local poubelle)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13623 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13623
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 5 (Cave)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec poussières	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13624 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13624
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13625 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13625
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836013 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau rouge en faible quantité	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13626 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13626
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13627 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13627
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peintures multiples + papier	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13628 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13628
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836016 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META le 10/02/2017	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	3

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13629 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13629
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité + peinture	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13630 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13630
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13631 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13631
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13632 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13632
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836020 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Peintures multiples / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac + peintures multiples + matériau gris	META le 09/02/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13633 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13633
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + matériau compact gris hétérogène	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13634 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13634
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peinture + matériau compact gris hétérogène	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13635 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13635
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité + matériau gris hétérogène	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13636 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13636
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836024 / Plafond et faux-plafonds / Gains et coffre horizontaux / Jonction entre panneaux / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13637 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13637
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836025 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13638 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13638
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836026 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joints d'étanchéité / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13639 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13639
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836027 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13640 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13640
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836028 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13641 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13641
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836029 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13642 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13642
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836030 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + matériau compact gris hétérogène	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13643 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13643
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836031 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13644 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13644
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836032 / Façades / Bardages / Plaques / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité en vrac	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13645 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13645
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836033 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune + papier bitumé	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13646 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13646
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836034 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (PC R+4)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13647 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13647
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836035 / Toiture et étanchéité / Ardoises / Ardoises composites / Vol 12 (Toiture)
Description ITGA	Matériau compact noir avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact noir avec fibres	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13648 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13648
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836036 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13649 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13649
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836037 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau compact beige avec poussières / Peinture / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige avec poussières + peinture + colle polymère jaune en faible quantité	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13650 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13650
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836038 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13651 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13651
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836039 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13652 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13652
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836040 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13653 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13653
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836041 / Voies et réseaux divers / Trottoir / Scellement bordures / Vol 13 (Masse)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13654 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13654
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836042 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 13 (Masse)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13655 EN DATE DU 10/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13655
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836043 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 14 (Façade 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13656 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11656
Echantillon ITGA : IT071702-13656
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000836
Dossier client	_0007400001_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000836044 / Façades / Bardages / Plaques fibres / Vol 15 (Pignon)
Description ITGA	Matériau compact beige avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige avec poussières + peinture en faible quantité	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET