

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LES GRANDS PRES
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_0009300011_
Date du repérage :	04/08/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0009300011_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages		
Date de construction :			

C		Opérateur de repérage		D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020	
Compagnie & Siret :		AC Environnement (N° 441355914)				
Nom :		JOUSSELIN David				
Accompagnateur :		néant (néant)				
Date de repérage		04/08/2016				
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre						
Numéro attestation :		CPDI3391 V2				
Délivré le :		03/04/2015				
						
		Nom : MORA Denis				
		Date du rapport : 17/08/2016				
		A Riorges, le 17/08/2016				
						
		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)				

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Combles - Vol 1 (combles cage 3) PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC) PC RDC - Etages cage 3 - Vol 6 (PC R+2) Sous sol - Vol 8 (accès caves 2) Sous sol - Vol 10 (local V.O 2) Sous sol - Vol 12 (local commun 1) Sous sol - Vol 14 (DGT 1) Toiture - Plan masse - Vol 16 (toiture) PC RDC - Etages cage 1 - Vol 18 (SAS entrée) PC RDC - Etages cage 1 - Vol 20 (PC R+1) PC RDC - Etages cage 1 - Vol 22 (PC R+3) Façade avant - Vol 24 (Façade avant) Façade arrière - Vol 26 (façade arrière)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée) PC RDC - Etages cage 3 - Vol 5 (PC R+1) PC RDC - Etages cage 3 - Vol 7 (PC R+3) Sous sol - Vol 9 (DGT 2) Sous sol - Vol 11 (local commun 2) Sous sol - Vol 13 (local V.O 1) Sous sol - Vol 15 (accès cave 1) Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse) PC RDC - Etages cage 1 - Vol 19 (PC RDC) PC RDC - Etages cage 1 - Vol 21 (PC R+2) Combles - Vol 23 (combles cage 1) Pignon droit - Vol 25 (pignon droit) Pignon gauche - Vol 27 (pignon gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans l'ensemble de parties communes du bâtiment

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble de parties communes du bâtiment		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 1 (combles cage 3) - Vol 23 (combles cage 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 1 (combles cage 3) - Vol 23 (combles cage 1)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 1 (combles cage 3) - Vol 23 (combles cage 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC - Etages cage 3	Vol 3 (SAS entrée) - Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 7 (PC R+3)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC - Etages cage 3	Vol 3 (SAS entrée) - Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 7 (PC R+3)	
Revêtement de sol	PC RDC - Etages cage 3	Vol 3 (SAS entrée) - Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 7 (PC R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 7 (PC R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 8 (accès caves 2) - Vol 11 (local commun 2) - Vol 12 (local commun 1) - Vol 15 (accès cave 1)	



Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 8 (accès caves 2) - Vol 9 (DGT 2) - Vol 10 (local V.O 2) - Vol 11 (local commun 2) - Vol 12 (local commun 1) - Vol 13 (local V.O 1) - Vol 14 (DGT 1) - Vol 15 (accès cave 1)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 8 (accès caves 2) - Vol 9 (DGT 2) - Vol 10 (local V.O 2) - Vol 11 (local commun 2) - Vol 12 (local commun 1) - Vol 13 (local V.O 1) - Vol 14 (DGT 1) - Vol 15 (accès cave 1)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 9 (DGT 2) - Vol 12 (local commun 1) - Vol 14 (DGT 1)	
Toiture et étanchéité	Toiture - Plan masse	Vol 16 (toiture)	
Façades	Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	
Revêtement de sol	Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	
Voies et réseaux divers	Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC - Etages cage 1	Vol 18 (SAS entrée) - Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC - Etages cage 1	Vol 18 (SAS entrée) - Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	
Revêtement de sol	PC RDC - Etages cage 1	Vol 18 (SAS entrée) - Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	
Façades	Façade avant	Vol 24 (Façade avant)	
Façades	Pignon droit	Vol 25 (pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 26 (façade arrière)	
Façades	Pignon gauche	Vol 27 (pignon gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (accès caves 2)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 9 (DGT 2)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 10 (local V.O 2)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 11 (local commun 2)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 12 (local commun 1)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 14 (DGT 1)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 13 (local V.O 1)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 15 (accès cave 1)	Colle panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 5 (PC R+1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (PC R+3)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (PC R+2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 20 (PC R+1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 22 (PC R+3)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 21 (PC R+2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (PC RDC)	Calorifugeage	Enveloppe de Calorifugeage datée 2010. Impossible de voir les matériaux présent sous l'enveloppe sans destruction de celle-ci.
Vol 19 (PC RDC)	Calorifugeage	Enveloppe de Calorifugeage datée 2010. Impossible de voir les matériaux présent sous l'enveloppe sans destruction de celle-ci.
Vol 17 (plan masse)	ensemble des mastics	Risque fuite en cas de prélèvements

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres)	P23



Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23
Vol 7 (PC R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23
Vol 6 (PC R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23
Vol 19 (PC RDC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23
Vol 20 (PC R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23
Vol 22 (PC R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23
Vol 21 (PC R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23
Vol 1 (combles cage 3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S117
Vol 23 (combles cage 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S118
Vol 16 (toiture)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	S119
Vol 5 (PC R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S123
Vol 20 (PC R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S124
Vol 4 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35
Vol 5 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35
Vol 7 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35
Vol 6 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35
Vol 19 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35
Vol 20 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35
Vol 22 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35
Vol 21 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage (plaques beiges) présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 8 (accès caves 2)	Conduit eau	Calorifugeage	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001073 n°4 - 1 - 002HD001073 n°4 - 2	P4	Matériau fibreux orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 8 (accès caves 2) - Vol 11 (local commun 2) - Vol 12 (local commun 1) - Vol 15 (accès cave 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P4 - S113 - S114 - S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001073 n°4 - 1 - 002HD001073 n°4 - 2	P4	Matériau fibreux orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Conduit eau	Calorifugeage	I4			I4 - 1				Enveloppe de Calorifugeage datée 2010. Impossible de voir les matériaux présent sous l'enveloppe sans destruction de celle-ci.
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC)	Conduit eau	Calorifugeage	I4			I4 - 1				Enveloppe de Calorifugeage datée 2010. Impossible de voir les matériaux présent sous l'enveloppe sans destruction de celle-ci.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 1 (combles cage 3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S117	Réalisation d'un sondage	Ventilation VO	S117 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 23 (combles cage 1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S118	Réalisation d'un sondage	Ventilation VO	S118 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S123	Réalisation d'un sondage		S123 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC - Etages cage 3	Vol 7 (PC R+3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S123	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S123		S123 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC - Etages cage 3	Vol 6 (PC R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S123	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S123		S123 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S123	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S123		S123 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC - Etages cage 1	Vol 20 (PC R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S124	Réalisation d'un sondage		S124 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S124	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S124		S124 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC - Etages cage 1	Vol 22 (PC R+3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S124	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S124		S124 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC - Etages cage 1	Vol 21 (PC R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S124	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S124		S124 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	Murs	Enduits projetés	P30	Réalisation d'un prélèvement	Rampe accès sous sol	002HD0010 73 n°30 - 1 - 002HD0010 73 n°30 - 2	P30	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 24 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P31	Réalisation d'un prélèvement	Gris + peinture beige fibreuse	002HD0010 73 n°31 - 1 - 002HD0010 73 n°31 - 2	P31	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S131	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Gris + peinture beige fibreuse	002HD0010 73 n°31 - 1 - 002HD0010 73 n°31 - 2	P31	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 24 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P32	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture jaune	002HD0010 73 n°32 - 1 - 002HD0010 73 n°32 - 2	P32	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 24 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture jaune	002HD0010 73 n°32 - 1 - 002HD0010 73 n°32 - 2	P32	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 25 (pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S128	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture jaune	002HD0010 73 n°32 - 1 - 002HD0010 73 n°32 - 2	P32	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture jaune	002HD0010 73 n°32 - 1 - 002HD0010 73 n°32 - 2	P32	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 27 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture jaune	002HD0010 73 n°32 - 1 - 002HD0010 73 n°32 - 2	P32	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 24 (Façade avant)	Menuiseries	Mastic vitrier beige sur menuiseries bois	P33	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°33 - 1 - 002HD0010 73 n°33 - 2	P33	Matériau beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 24 (Façade avant)	Menuiseries	Mastic vitrier beige sur menuiseries bois	P33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33		002HD0010 73 n°33 - 1 - 002HD0010 73 n°33 - 2	P33	Matériau beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière)	Menuiseries	Mastic vitrier beige sur menuiseries bois	S127	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33		002HD0010 73 n°33 - 1 - 002HD0010 73 n°33 - 2	P33	Matériau beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 25 (pignon droit)	Bardages	Plaques beiges	P34	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°34 - 1 - 002HD0010 73 n°34 - 2	P34	Matériau plâtreux blanc avec fibres + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 27 (pignon gauche)	Bardages	Plaques beiges	S126	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002HD0010 73 n°34 - 1 - 002HD0010 73 n°34 - 2	P34	Matériau plâtreux blanc avec fibres + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 8 (accès caves 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	joint d'assemblage des parpaings	002HD0010 73 n°1 - 1 - 002HD0010 73 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 10 (local V.O 2) - Vol 11 (local commun 2) - Vol 13 (local V.O 1) - Vol 15 (accès cave 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	joint d'assemblage des parpaings	002HD0010 73 n°1 - 1 - 002HD0010 73 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 8 (accès caves 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Béton banché brut	002HD0010 73 n°2 - 1 - 002HD0010 73 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 8 (accès caves 2) - Vol 15 (accès cave 1) - Vol 14 (DGT 1) - Vol 12 (local commun 1) - Vol 13 (local V.O 1) - Vol 11 (local commun 2) - Vol 9 (DGT 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2 - S100 - S101 - S102 - S103 - S104 - S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton banché brut	002HD0010 73 n°2 - 1 - 002HD0010 73 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2 - S3 - S4 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton banché brut	002HD0010 73 n°2 - 1 - 002HD0010 73 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 22 (PC R+3) - Vol 21 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton banché brut	002HD0010 73 n°2 - 1 - 002HD0010 73 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 12 (local commun 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Ciment autour porte	002HD0010 73 n°7 - 1 - 002HD0010 73 n°7 - 2	P7	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 3 (SAS entrée)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + joint balai de la menuiserie	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°8 - 1 - 002HD0010 73 n°8 - 2	P8	Matériau souple noir + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 3 (SAS entrée)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + joint balai de la menuiserie	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0010 73 n°8 - 1 - 002HD0010 73 n°8 - 2	P8	Matériau souple noir + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 18 (SAS entrée)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + joint balai de la menuiserie	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0010 73 n°8 - 1 - 002HD0010 73 n°8 - 2	P8	Matériau souple noir + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P11	Réalisation d'un prélèvement	Peinture pailleté jaune blanche grise	002HD0010 73 n°11 - 1 - 002HD0010 73 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc + bois en lamelles + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Peinture pailleté jaune blanche grise	002HD0010 73 n°11 - 1 - 002HD0010 73 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc + bois en lamelles + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Peinture pailleté jaune blanche grise	002HD0010 73 n°11 - 1 - 002HD0010 73 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc + bois en lamelles + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine couche enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°12 - 1 - 002HD0010 73 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 7 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine couche enduit plâtre	P12 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0010 73 n°12 - 1 - 002HD0010 73 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine couche enduit plâtre	S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0010 73 n°12 - 1 - 002HD0010 73 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plâtre sur brique rouges	002HD0010 73 n°13 - 1 - 002HD0010 73 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1 - P13 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Platre sur brique rouges	002HD0010 73 n°13 - 1 - 002HD0010 73 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 20 (PC R+1) - Vol 19 (PC RDC) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Platre sur brique rouges	002HD0010 73 n°13 - 1 - 002HD0010 73 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture grise	P17	Réalisation d'un prélèvement	Imitation plinthe	002HD0010 73 n°17 - 1 - 002HD0010 73 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 3 (SAS entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture grise	P17 - S53 - S54 - S55 - S56 - S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Imitation plinthe	002HD0010 73 n°17 - 1 - 002HD0010 73 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 9 (DGT 2) - Vol 14 (DGT 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture grise	S63 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Imitation plinthe	002HD0010 73 n°17 - 1 - 002HD0010 73 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 18 (SAS entrée) - Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture grise	S57 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Imitation plinthe	002HD0010 73 n°17 - 1 - 002HD0010 73 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	joint assemblage des briques rouges	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°19 - 1 - 002HD0010 73 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2)	Murs et cloisons	joint assemblage des briques rouges	P19 - S73 - S74 - S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0010 73 n°19 - 1 - 002HD0010 73 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 22 (PC R+3) - Vol 21 (PC R+2)	Murs et cloisons	joint assemblage des briques rouges	S76 - S77 - S78 - S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0010 73 n°19 - 1 - 002HD0010 73 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
PC RDC - Etages cage 3	Vol 7 (PC R+3)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
PC RDC - Etages cage 3	Vol 6 (PC R+2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
PC RDC - Etages cage 1	Vol 20 (PC R+1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
PC RDC - Etages cage 1	Vol 22 (PC R+3)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 1	Vol 21 (PC R+2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Sous sol	Vol 9 (DGT 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement	joint scellement briques rouges gaines techniques RDC	002HD0010 73 n°22 - 1 - 002HD0010 73 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 9 (DGT 2) - Vol 14 (DGT 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P22 - S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	joint scellement briques rouges gaines techniques RDC	002HD0010 73 n°22 - 1 - 002HD0010 73 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 1 (combles cage 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement	sur cheminée	002HD0010 73 n°25 - 1	P25	Enduit compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 1 (combles cage 3) - Vol 23 (combles cage 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P25 - S121	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	sur cheminée	002HD0010 73 n°25 - 1	P25	Enduit compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 1 (combles cage 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement	autour conduit vmc	002HD0010 73 n°26 - 1 - 002HD0010 73 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 1 (combles cage 3) - Vol 23 (combles cage 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P26 - S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	autour conduit vmc	002HD0010 73 n°26 - 1 - 002HD0010 73 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	P35	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	S132 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 7 (PC R+3)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	S133 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 6 (PC R+2)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	S134 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	S135 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 20 (PC R+1)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	S136 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 22 (PC R+3)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	S137 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 21 (PC R+2)	Murs et cloisons	enduit sur trappevide ordure condamné	S138 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0010 73 n°35 - 1 - 002HD0010 73 n°35 - 2	P35	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 8 (accès caves 2)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Sous sol	Vol 9 (DGT 2)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 10 (local V.O 2)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Sous sol	Vol 11 (local commun 2)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 12 (local commun 1)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Sous sol	Vol 14 (DGT 1)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 13 (local V.O 1)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Sous sol	Vol 15 (accès cave 1)	Faux plafonds	Colle panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Sous sol	Vol 9 (DGT 2)	Faux plafonds	joint entre panneaux fibralith	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°5 - 1 - 002HD0010 73 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 14 (DGT 1)	Faux plafonds	joint entre panneaux fibralith	S116	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0010 73 n°5 - 1 - 002HD0010 73 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 12 (local commun 1)	Plafonds	Enduit rebouchage platreux	P6	Réalisation d'un prélèvement	autour conduit PVC	002HD0010 73 n°6 - 1 - 002HD0010 73 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 12 (local commun 1)	Plafonds	Enduit rebouchage platreux	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	autour conduit PVC	002HD0010 73 n°6 - 1 - 002HD0010 73 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 3 (SAS entrée)	Plafonds	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut	002HD0010 73 n°10 - 1 - - 002HD0010 73 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 18 (SAS entrée)	Plafonds	Enduit ciment	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond brut	002HD0010 73 n°10 - 1 - - 002HD0010 73 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	Plafond droit	002HD0010 73 n°14 - 1 - - 002HD0010 73 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment	P14 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond droit	002HD0010 73 n°14 - 1 - - 002HD0010 73 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 20 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment	S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond droit	002HD0010 73 n°14 - 1 - - 002HD0010 73 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 7 (PC R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dernier étage	002HD0010 73 n°21 - 1 - 002HD0010 73 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 22 (PC R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Plafond dernier étage	002HD0010 73 n°21 - 1 - 002HD0010 73 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 8 (accès caves 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°3 - 1 - 002HD0010 73 n°3 - 2	P3	Matériau compact beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 10 (local V.O 2) - Vol 11 (local commun 2) - Vol 12 (local commun 1) - Vol 14 (DGT 1) - Vol 9 (DGT 2) - Vol 13 (local V.O 1) - Vol 15 (accès cave 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S106 - S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0010 73 n°3 - 1 - 002HD0010 73 n°3 - 2	P3	Matériau compact beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 3 (SAS entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement	carreaux 30 X 30 Beiges	002HD0010 73 n°9 - 1 - 002HD0010 73 n°9 - 2	P9	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 18 (SAS entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	carreaux 30 X 30 Beiges	002HD0010 73 n°9 - 1 - 002HD0010 73 n°9 - 2	P9	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	joint dur entre plaque marbre et élément métallique escalier	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD001073 n°15 - 1 - 002HD001073 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 7 (PC R+3)	Revêtement de sol	joint dur entre plaque marbre et élément métallique escalier	S39 - S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001073 n°15 - 1 - 002HD001073 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 20 (PC R+1) - Vol 19 (PC RDC) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	Revêtement de sol	joint dur entre plaque marbre et élément métallique escalier	S42 - S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001073 n°15 - 1 - 002HD001073 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Peinture grise sur éléments métallique escalier	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD001073 n°16 - 1 - 002HD001073 n°16 - 2	P16	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2)	Revêtement de sol	Peinture grise sur éléments métallique escalier	S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001073 n°16 - 1 - 002HD001073 n°16 - 2	P16	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 22 (PC R+3) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1)	Revêtement de sol	Peinture grise sur éléments métallique escalier	S49 - S50 - S51 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001073 n°16 - 1 - 002HD001073 n°16 - 2	P16	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P18	Réalisation d'un prélèvement	gainex techniques	002HD001073 n°18 - 1 - 002HD001073 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S65 - P18 - S66 - S67 - S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	gainés techniques	002HD0010 73 n°18 - 1 - 002HD0010 73 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 22 (PC R+3) - Vol 21 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S69 - S70 - S71 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	gainés techniques	002HD0010 73 n°18 - 1 - 002HD0010 73 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20	Réalisation d'un prélèvement	colle carreaux 15 X 15 marbre	002HD0010 73 n°20 - 1	P20	Colle grise en vrac + matériau compact blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+3) - Vol 6 (PC R+2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	colle carreaux 15 X 15 marbre	002HD0010 73 n°20 - 1	P20	Colle grise en vrac + matériau compact blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC) - Vol 20 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (PC R+3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S83 - S84 - S85 - S86	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	colle carreaux 15 X 15 marbre	002HD0010 73 n°20 - 1	P20	Colle grise en vrac + matériau compact blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	S89 (P23)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 3	Vol 7 (PC R+3)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	S90 (P23)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC - Etages cage 3	Vol 6 (PC R+2)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	S91 (P23)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 19 (PC RDC)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	S92 (P23)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 20 (PC R+1)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	S93 (P23)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 22 (PC R+3)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	S94 (P23)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC RDC - Etages cage 1	Vol 21 (PC R+2)	Revêtement de sol	Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres	S95 (P23)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 73 n°23 - 1 - 002HD0010 73 n°23 - 2	P23	Matériau bitumineux noir + peinture	Positif	Présence sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P27	Réalisation d'un prélèvement	devant hall d'entrée + rampe accès sous sol	002HD0010 73 n°27 - 1 - 002HD0010 73 n°27 - 2	P27	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P27 - S125	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	devant hall d'entrée + rampe accès sous sol	002HD0010 73 n°27 - 1 - 002HD0010 73 n°27 - 2	P27	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	P29	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 73 n°29 - 1 - 002HD0010 73 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	P29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0010 73 n°29 - 1 - 002HD0010 73 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 1 (combles cage 3)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P24	Réalisation d'un prélèvement	laine + pare vapeur	002HD0010 73 n°24 - 1 - 002HD0010 73 n°24 - 2	P24	Matériau fibreux jaune avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 1 (combles cage 3) - Vol 23 (combles cage 1)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P24 - S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	laine + pare vapeur	002HD0010 73 n°24 - 1 - 002HD0010 73 n°24 - 2	P24	Matériau fibreux jaune avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 16 (toiture)	Ardoises	Ardoises composites	S119	Réalisation d'un sondage		S119 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	couverture bac acier	ensemble des mastics	I5			I5 - 1				Risque fuite en cas de prélèvements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 17 (plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P28	Réalisation d'un prélèvement		002HD001073 n°28 - 1 - 002HD001073 n°28 - 2	P28	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Plan de prélèvements
	PC RDC - Etages cage 3	PC RDC - Etages cage 3 - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC - Etages cage 3	PC RDC - Etages cage 3 - Plan de prélèvements
	PC RDC - Etages cage 3	PC RDC - Etages cage 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC - Etages cage 3	PC RDC - Etages cage 3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC - Etages cage 3	PC RDC - Etages cage 3 - MPCA Revêtement de sol
	PC RDC - Etages cage 3	PC RDC - Etages cage 3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC RDC - Etages cage 1	PC RDC - Etages cage 1 - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC - Etages cage 1	PC RDC - Etages cage 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC - Etages cage 1	PC RDC - Etages cage 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC - Etages cage 1	PC RDC - Etages cage 1 - MPCA Revêtement de sol
	PC RDC - Etages cage 1	PC RDC - Etages cage 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - MPCA Toiture et étanchéité
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001073

Légende

P


Localisation du prélèvement

1

Localisation d'une impossibilité technique
--

2

Localisation d'un sondage négatif

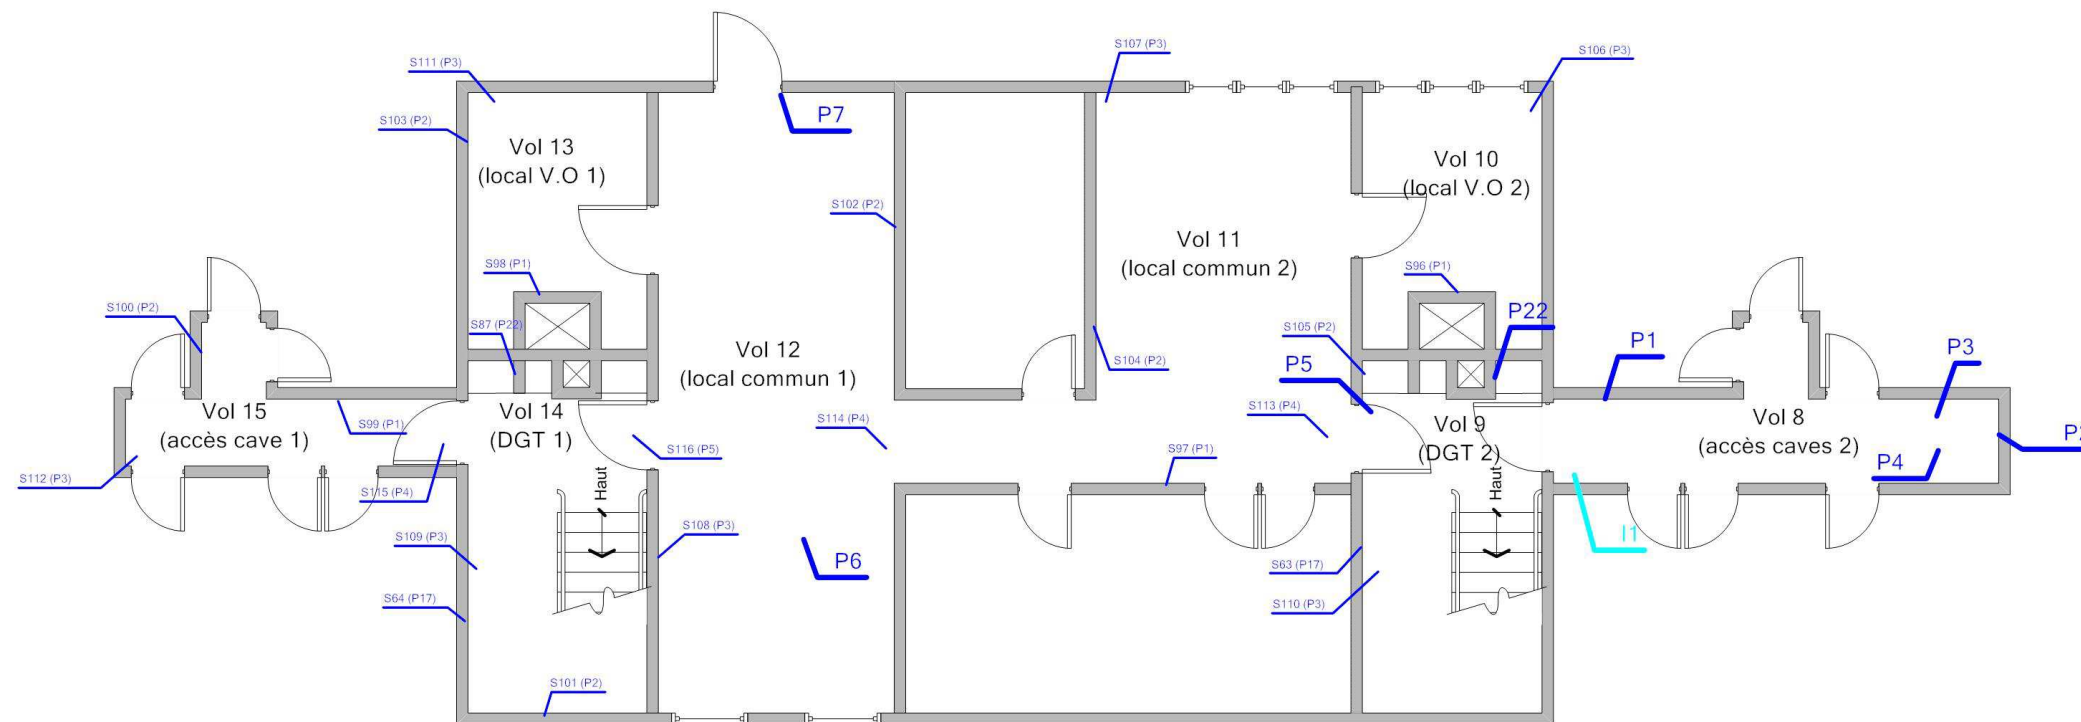

Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation


Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
--

Date intervention

	04/08/2016
--	------------

Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

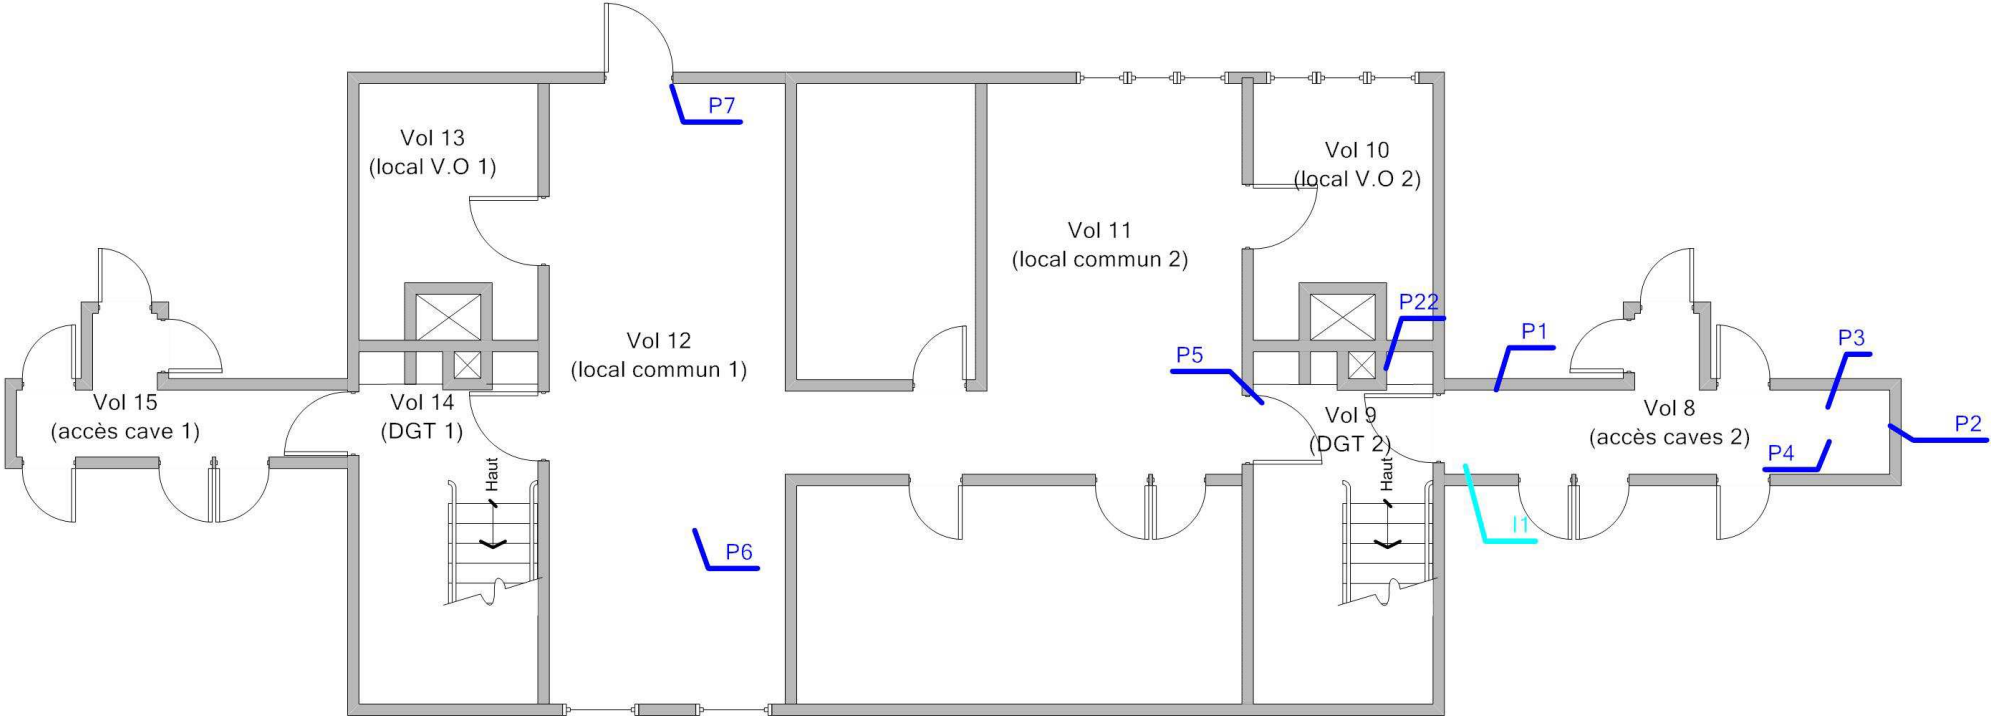
SOUS SOL - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001073
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

PC RDC - ETAGES CAGE 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001073

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

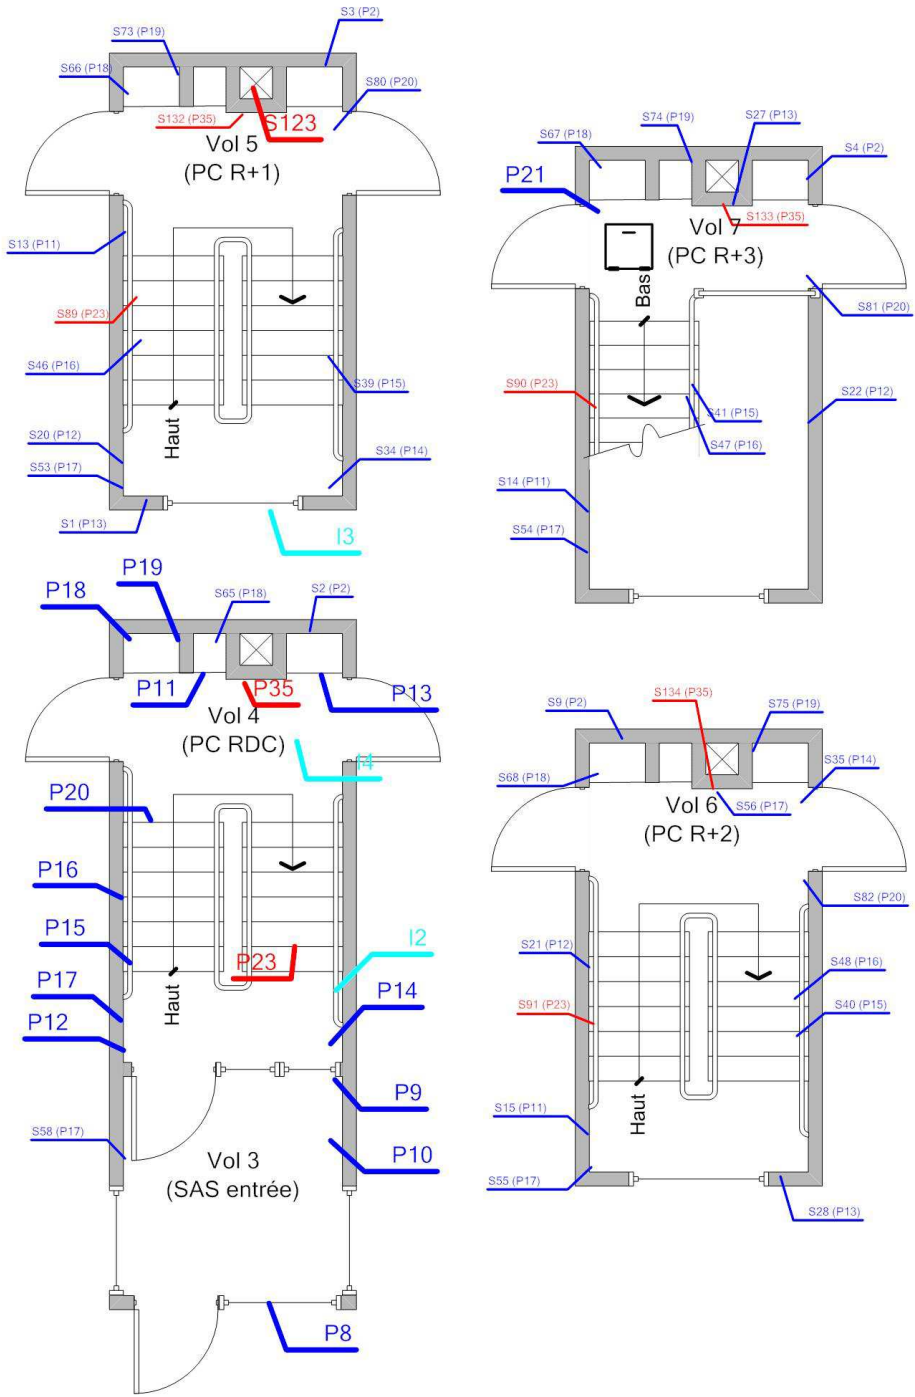

Adresse du bien
LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
04/08/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David


PC RDC - ETAGES CAGE 3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001073
				Légende
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention
LES GRANDS PRES 53600 EVRON		Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

PC RDC - ETAGES CAGE 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002HD001073

Légende

	S123: Conduit en fibres-ciment
	P35 : enduit sur la trappe du vide ordure condamné
	P23 : Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marches)

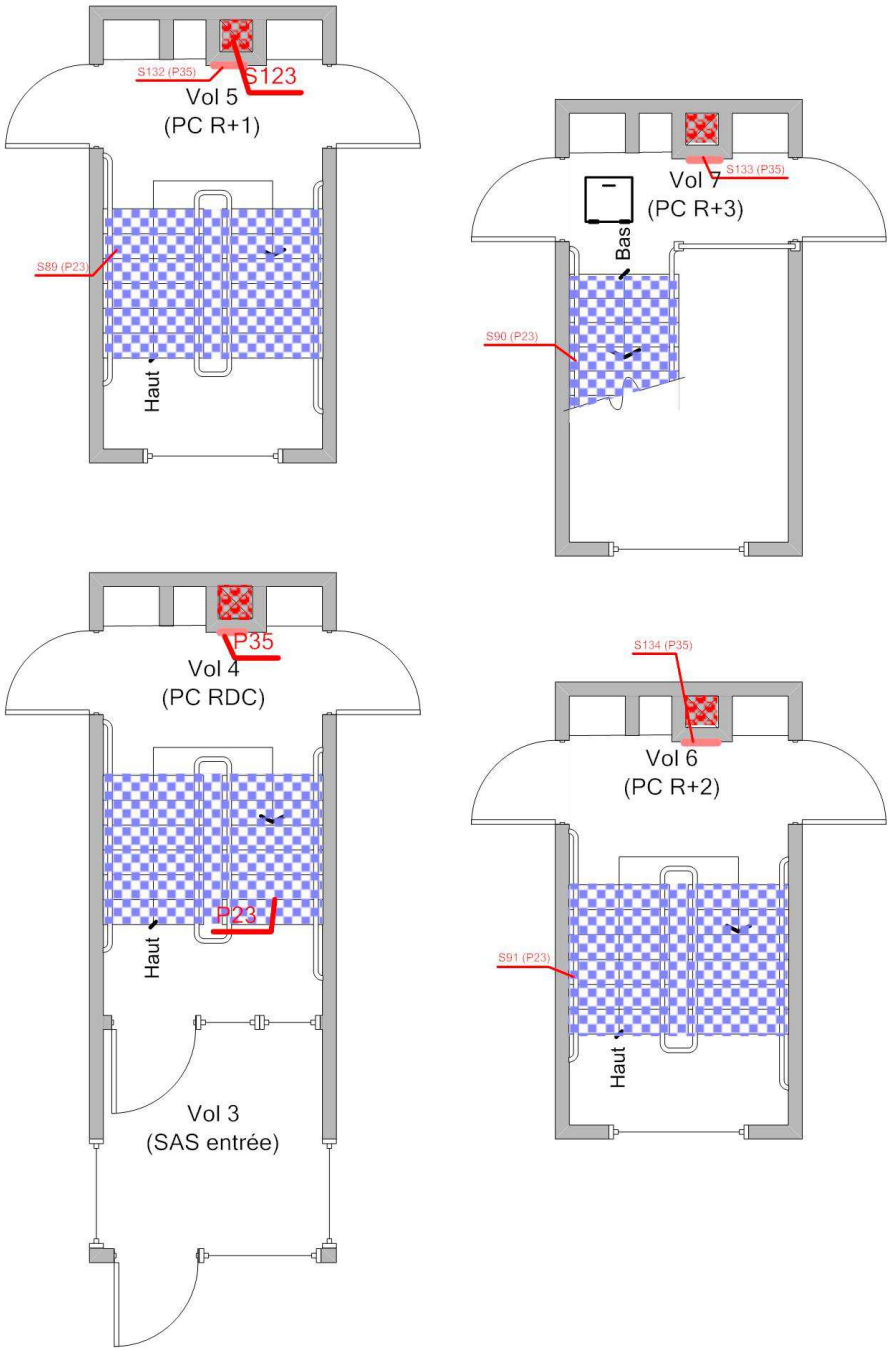


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

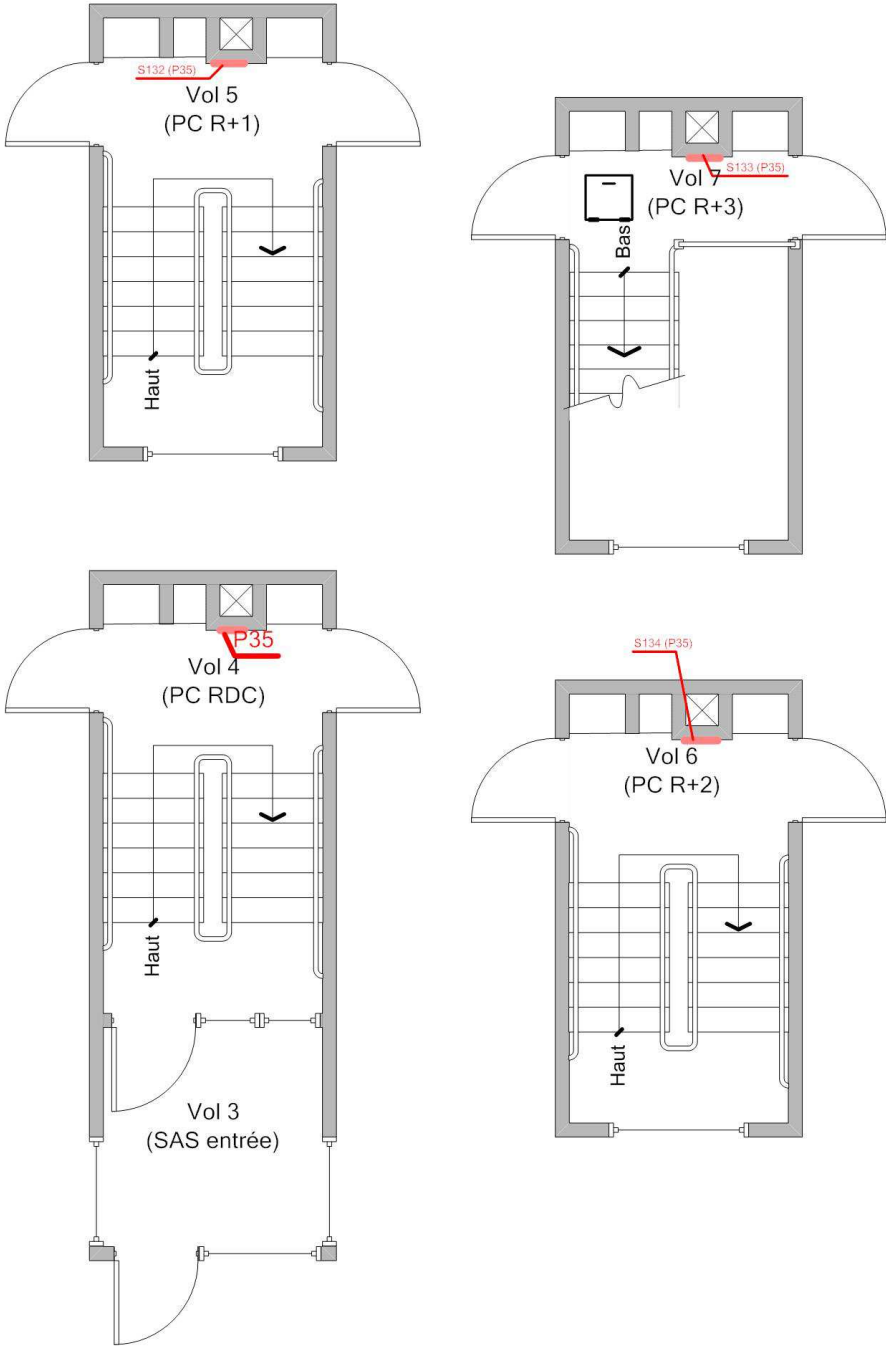
PC RDC - ETAGES CAGE 3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002HD001073
				Légende
				P35 : enduit sur la trappe du vide ordure condamné
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

PC RDC - ETAGES CAGE 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001073

Légende

 P23 : Nez de marche
(matériaux bitumineux
entre métal et plaques
de marches)

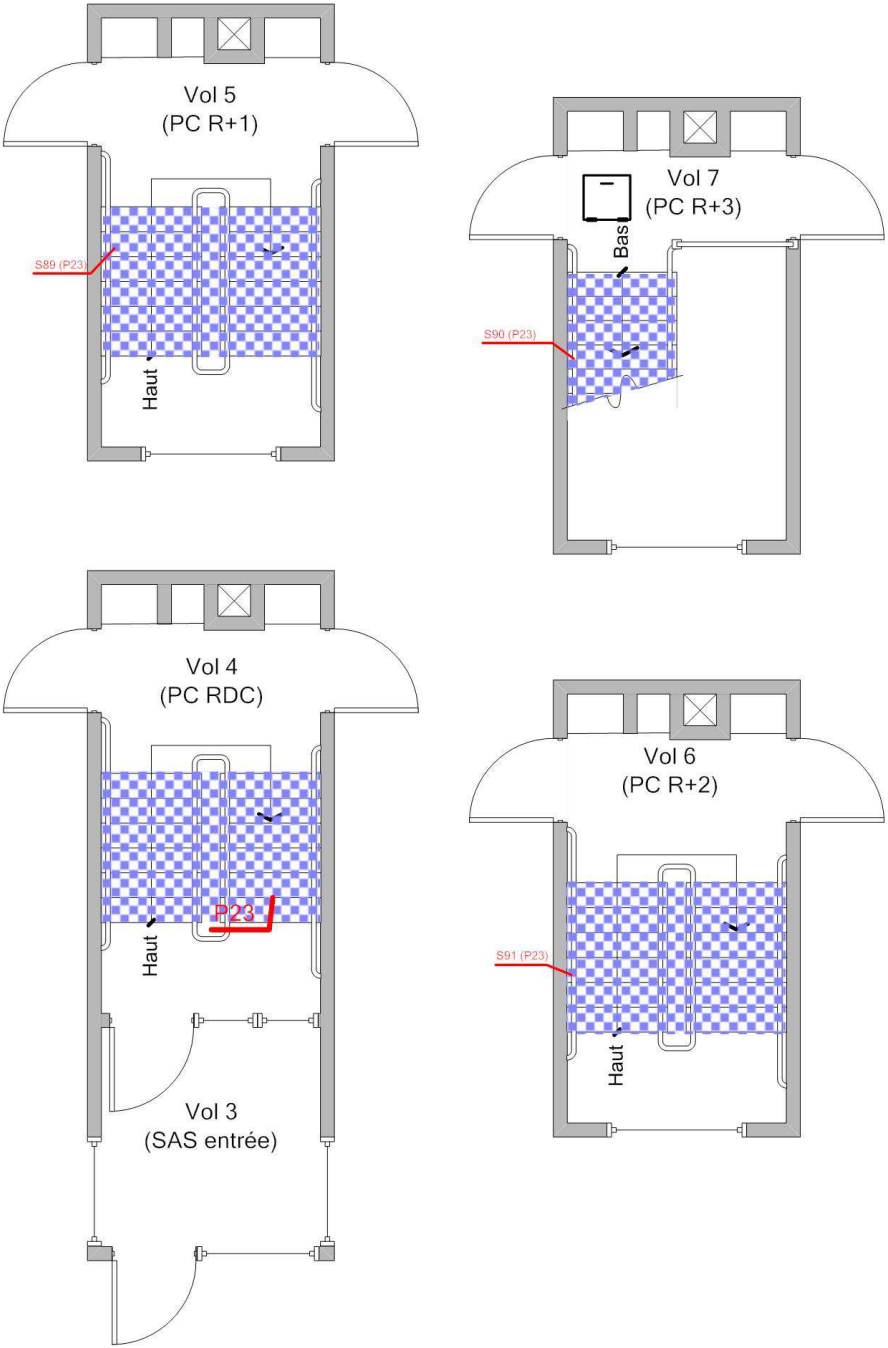


Adresse du bien
LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
04/08/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

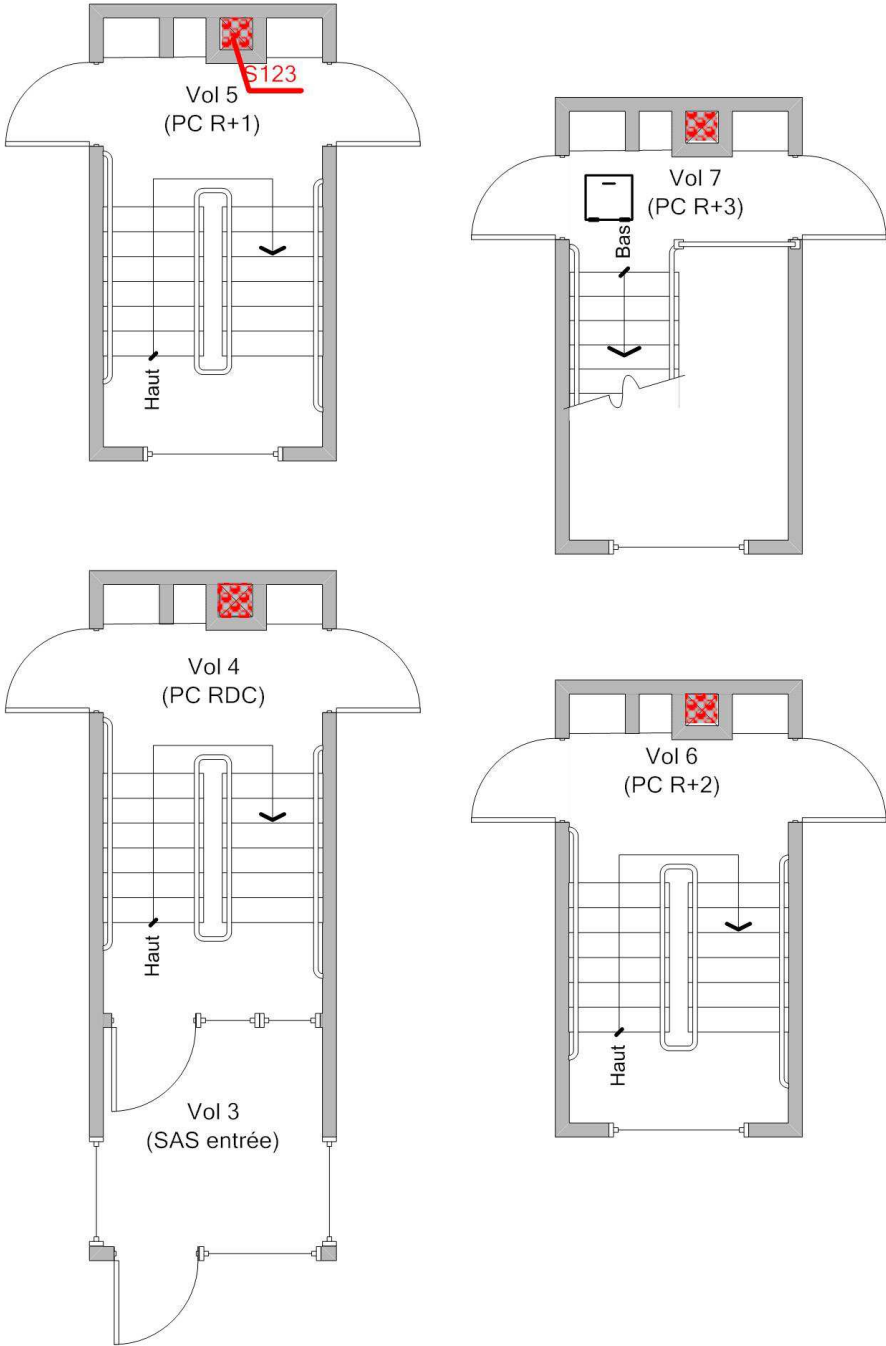PC RDC - ETAGES CAGE 3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002HD001073
				Légende
				 S123: Conduit en fibres-ciment
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
 LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David	


PC RDC - ETAGES CAGE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001073

Légende

 Localisation dun sondage négatif

 Localisation dun sondage positif

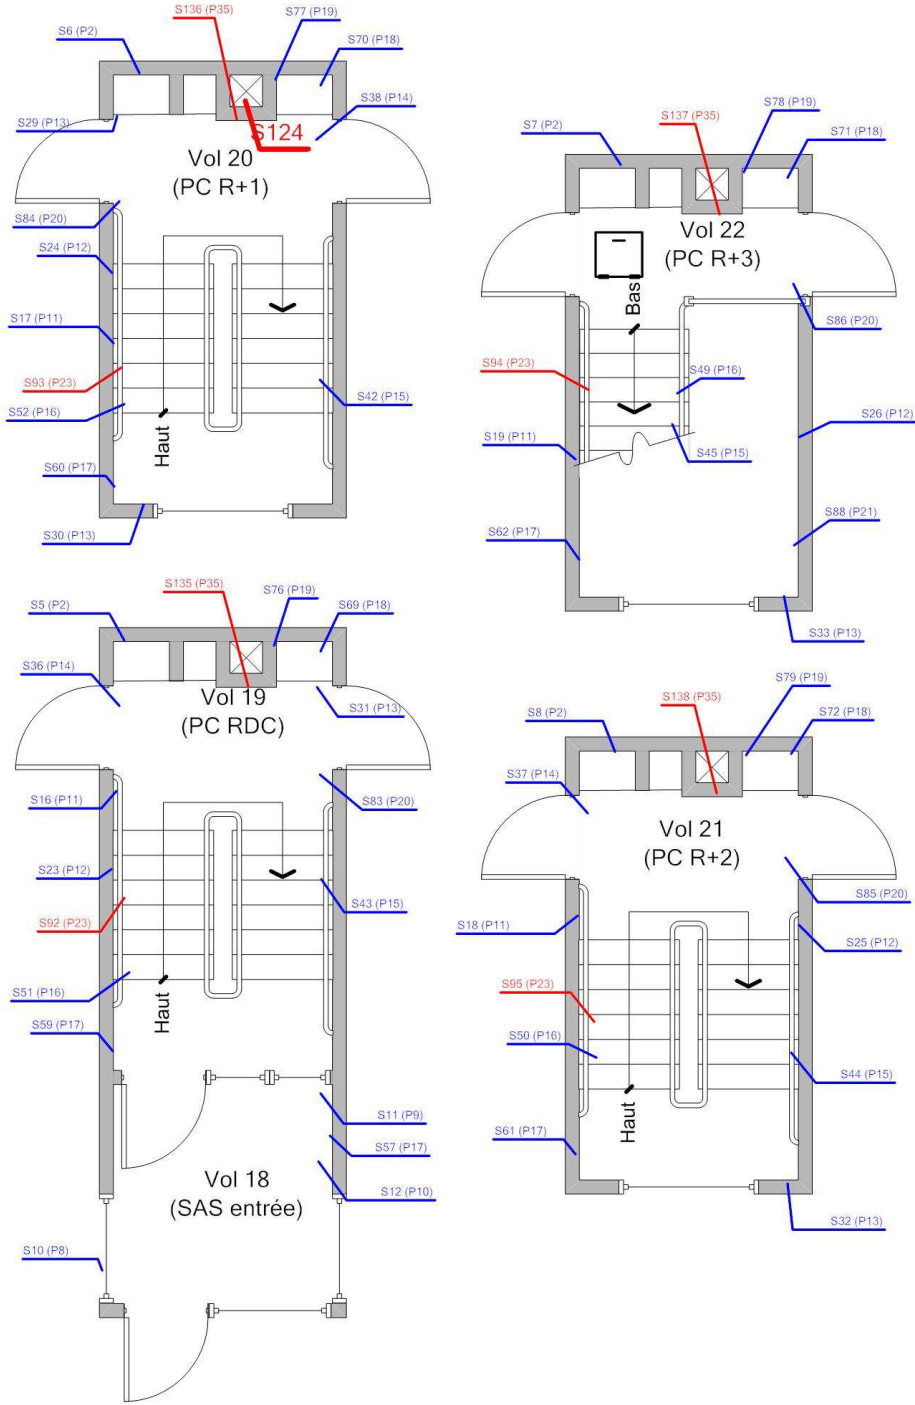


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

PC RDC - ETAGES CAGE 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002HD001073

Légende

	P35 : enduit sur la trappe du vide ordure condamné
	P23 : Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbre)
	S124: Conduit en fibres-ciment

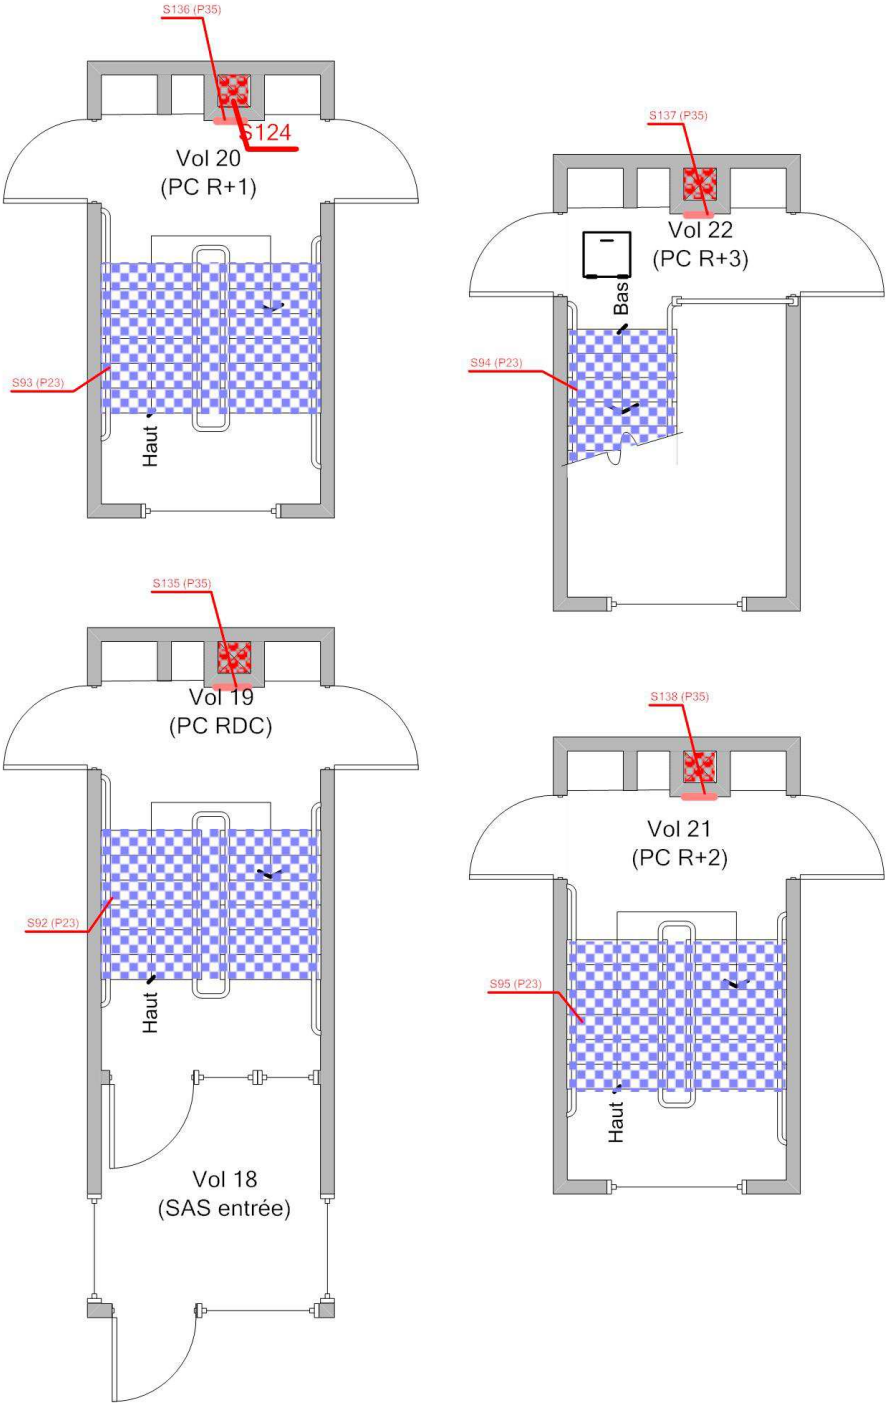


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

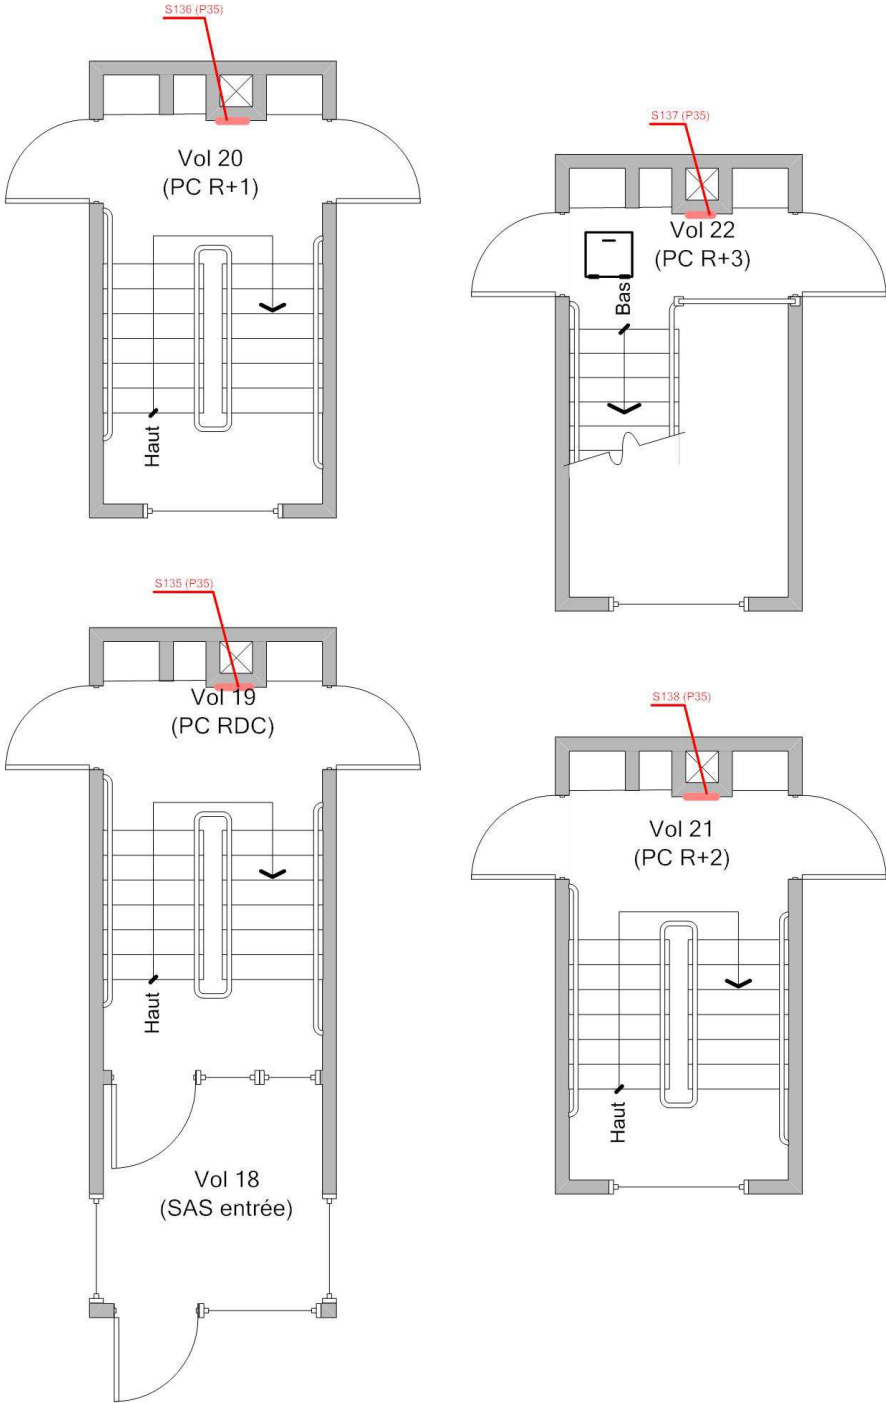
PC RDC - ETAGES CAGE 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002HD001073
				Légende
				P35 : enduit sur la trappe du vide ordure condamné
	Adresse du bien LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Désignation Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	Date intervention 04/08/2016	Technicien intervenant JOUSSELIN David

PC RDC - ETAGES CAGE 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001073

Légende

 P23 : Nez de marche
(matériaux bitumineux
entre métal et plaques
de marches)

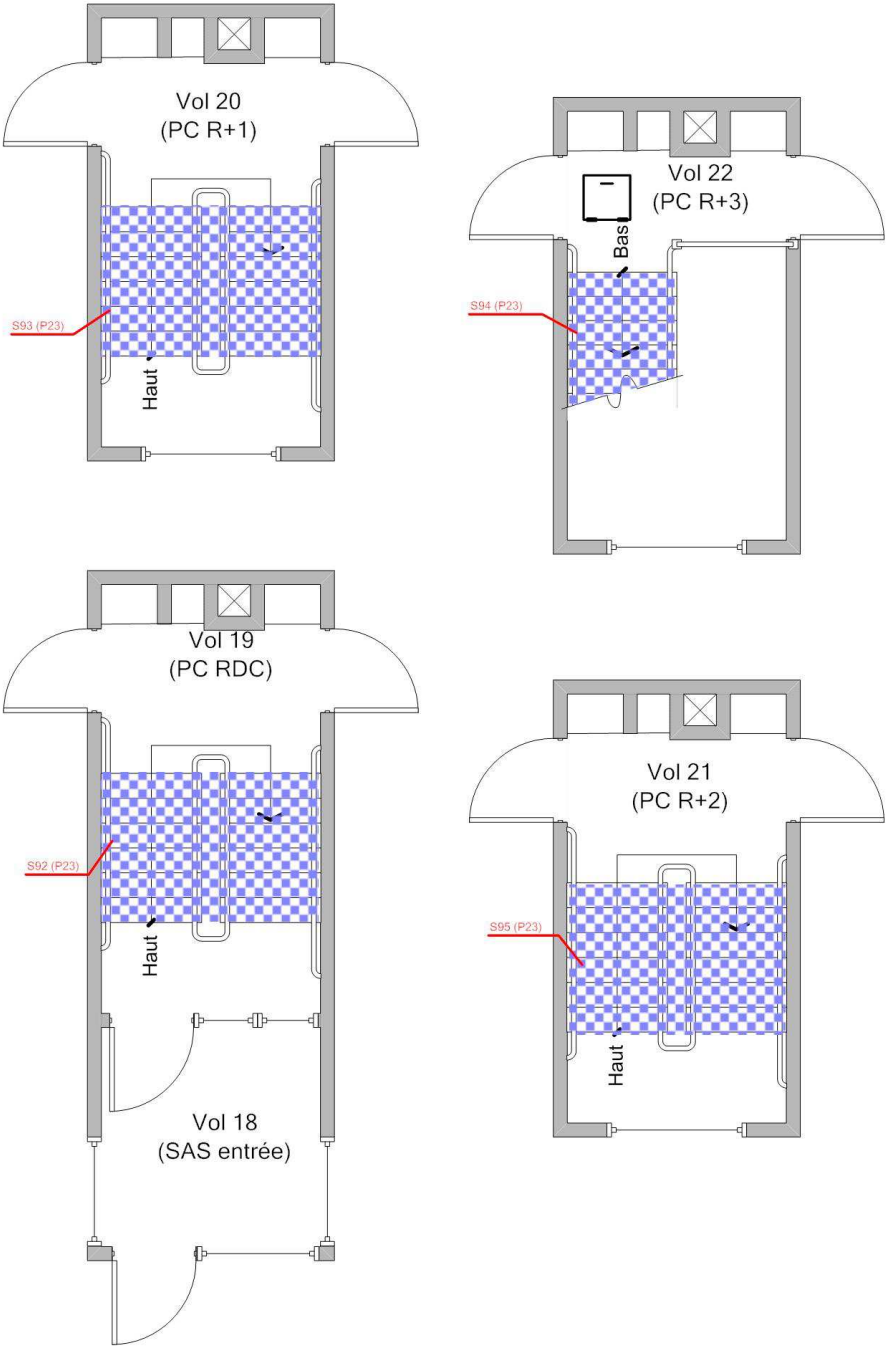

Adresse du bien
LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
04/08/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - ETAGES CAGE 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002HD001073	
Vol 20 (PC R+1) Vol 22 (PC R+3) Vol 19 (PC RDC) Vol 21 (PC R+2) Vol 18 (SAS entrée)	Légende				
		S124: Conduit en fibres-ciment			
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON		Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David	

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001073

Légende

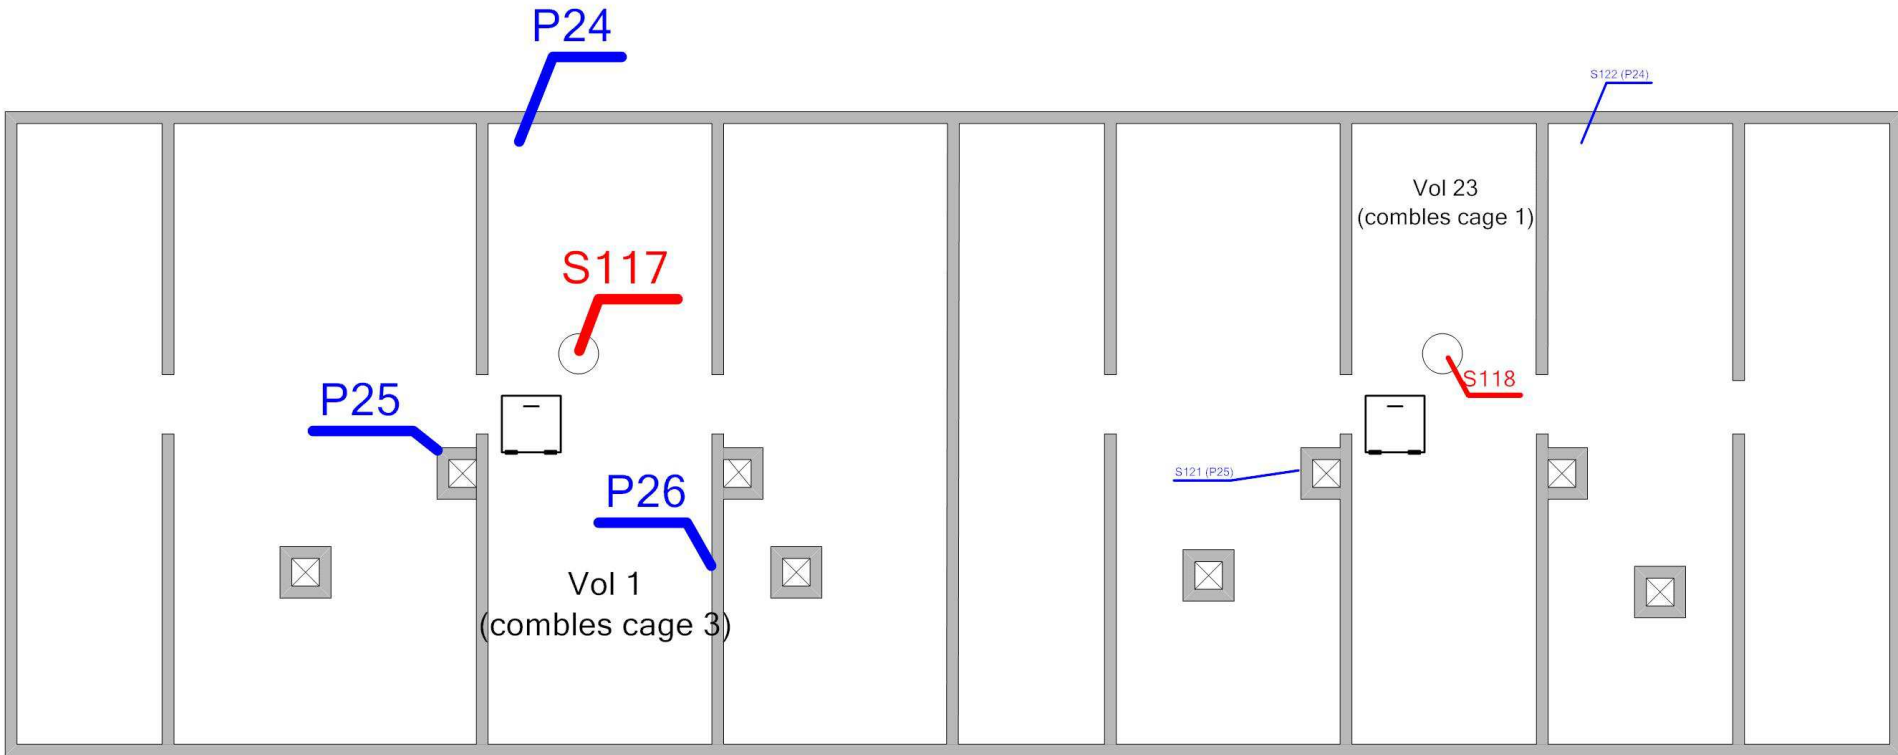

Localisation du prélèvement

Localisation d'un sondage négatif

A graph of S versus t . The vertical axis is labeled S and the horizontal axis is labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation dun sondage positif

Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étage

Date intervention

04/08/201

Techniciens intervenant


JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001073

Légende

	S118: Conduit en fibres-ciment
	S117: Conduit en fibres-ciment

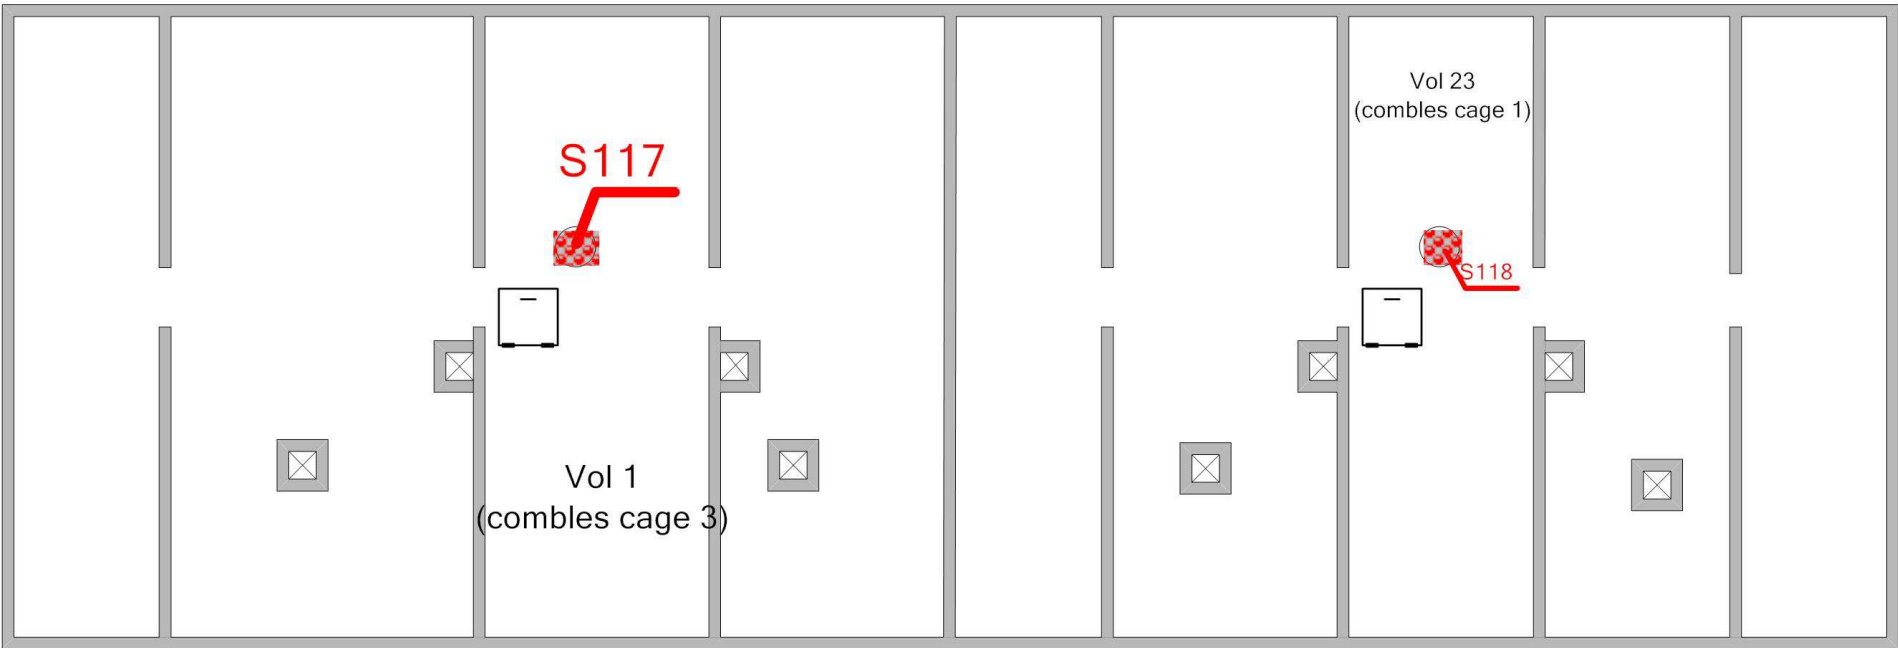




Adresse du bien
LES GRANDS PRES
53600 EVRON


Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
04/08/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

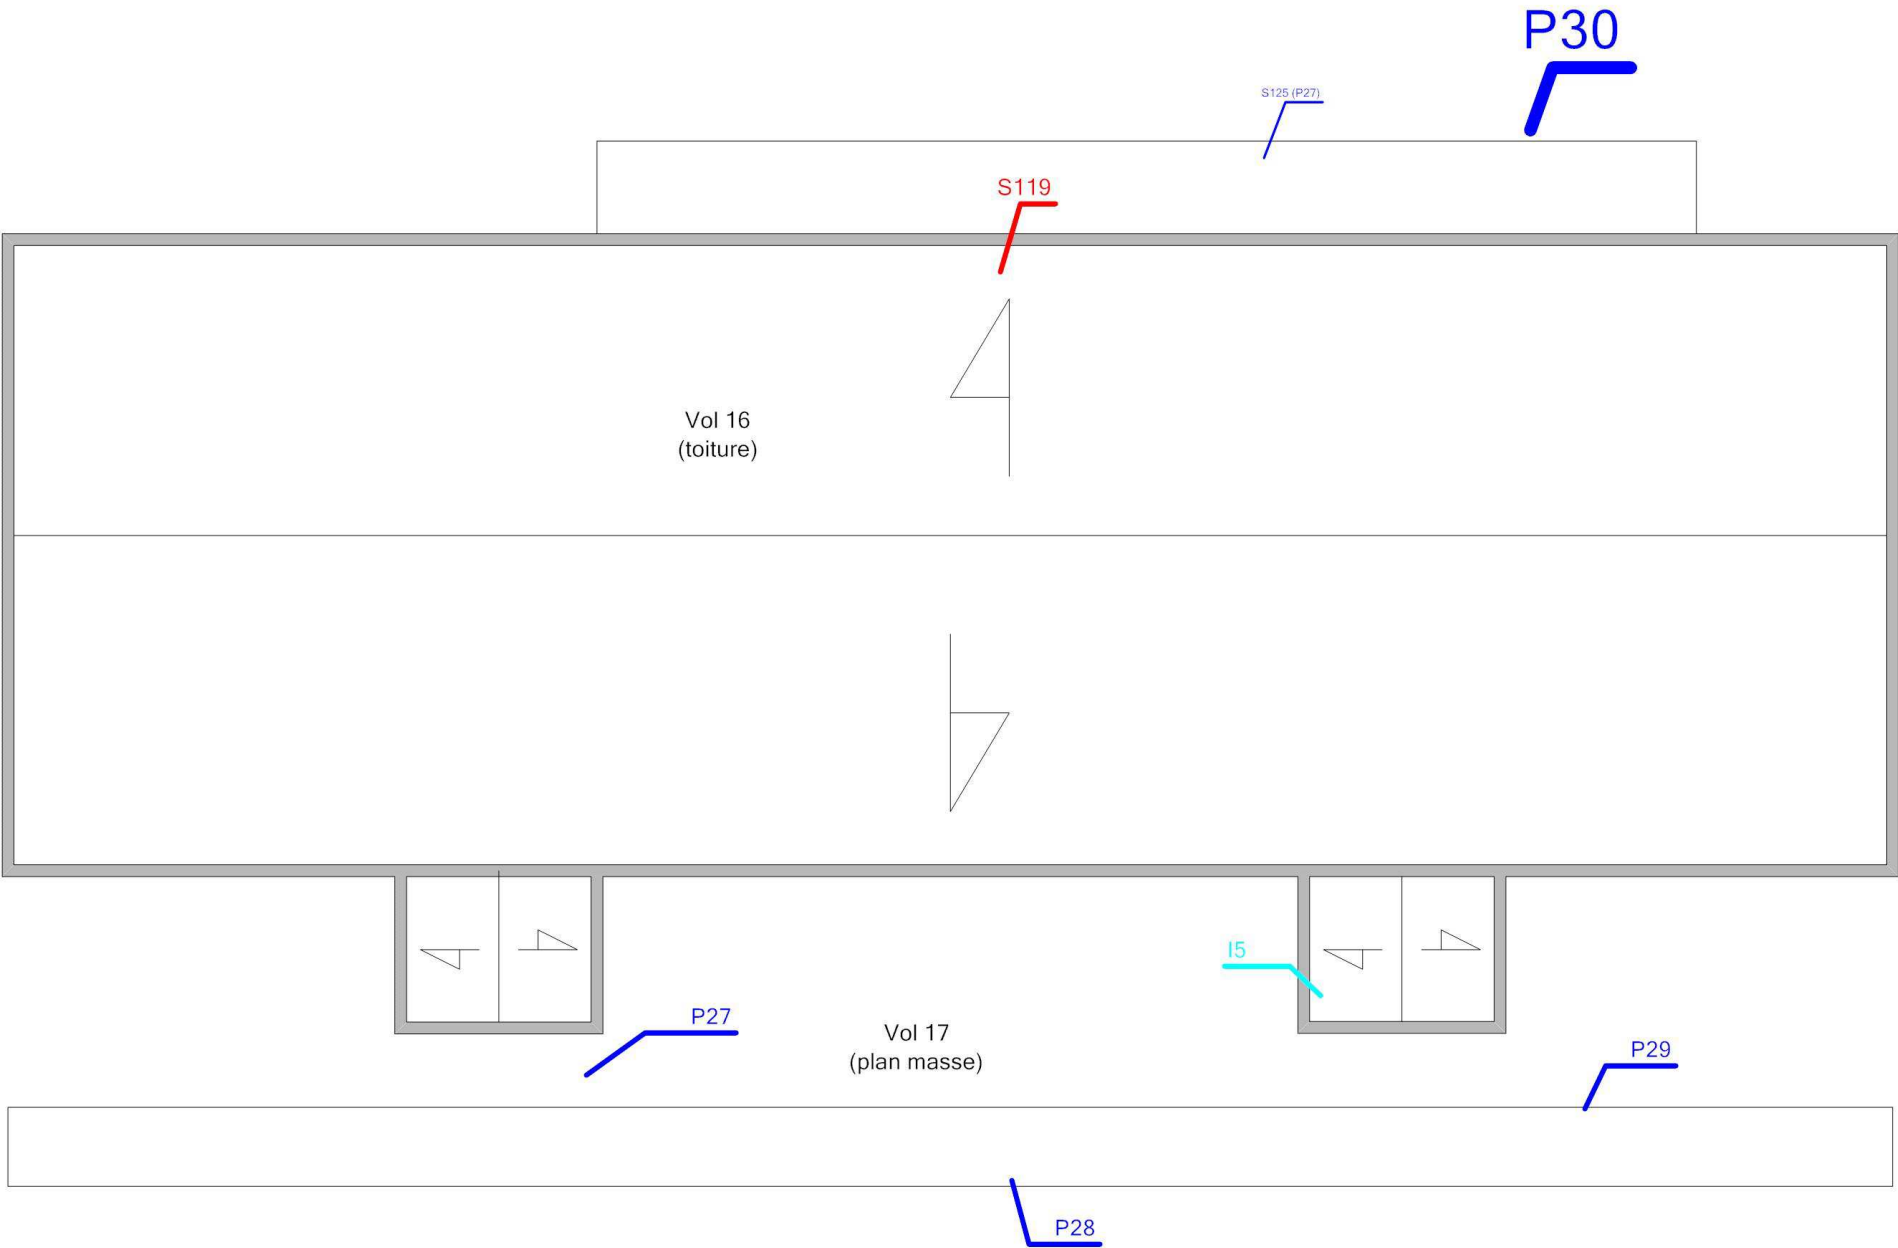

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

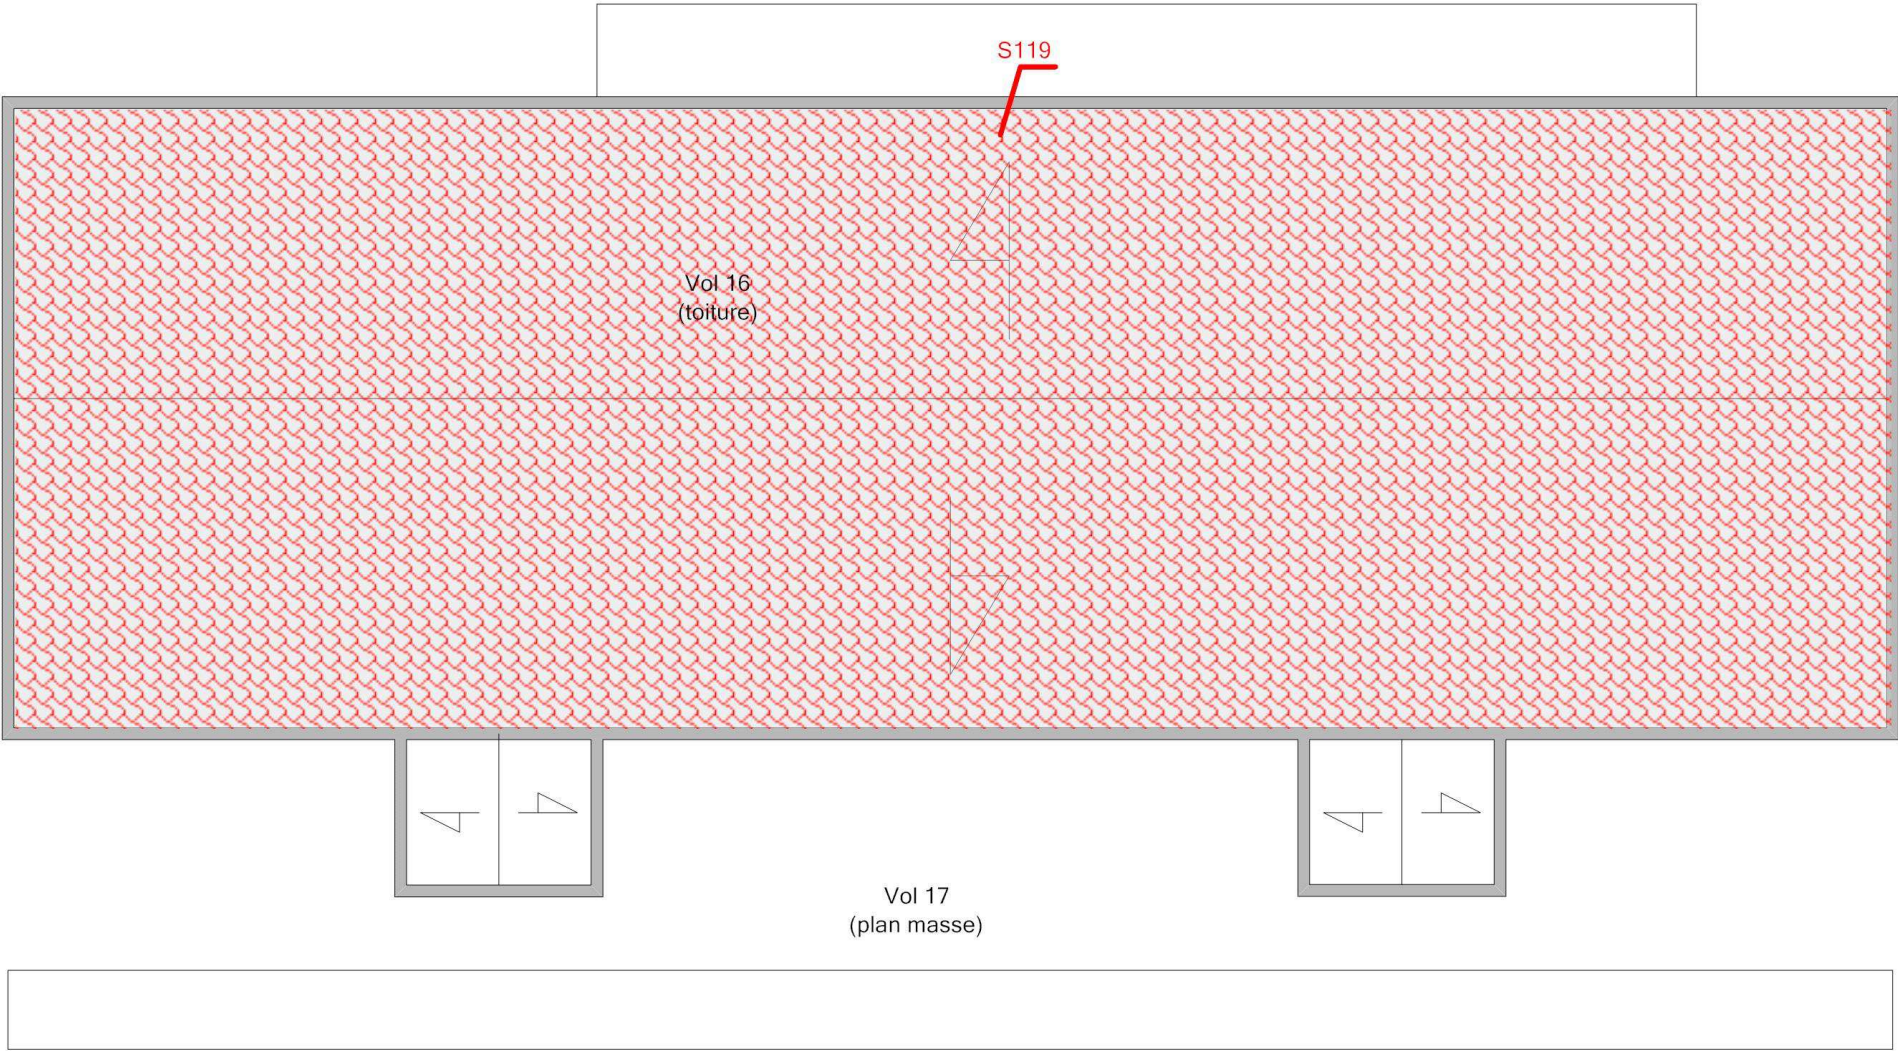TOITURE - PLAN MASSE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ				Référence: 002HD001073
				Légende
				 S119: Ardoises composites
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

Légende



Localisation dun
prélèvement



Vol 24
(Façade avant)



Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention

04/08/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001073
				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage négatif
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
AC Environnement Diagnostics Immobiliers LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David	

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	04/08/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001073 n°24 - 1 (P24)	Combles - Vol 1	Prélevement négatif
002HD001073 n°24 - 2 (P24)	(combles cage 3) Combles - Vol 1	Prélevement négatif
002HD001073 n°25 - 1 (P25)	(combles cage 3) Combles - Vol 1	Prélevement négatif
S117 - 1 (A117)	(combles cage 3) Combles - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S118 - 1 (A118)	(combles cage 3) Combles - Vol 23 (combles cage 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002HD001073 n°26 - 1 (P26)	Combles - Vol 1	Prélevement négatif
002HD001073 n°26 - 2 (P26)	(combles cage 3) Combles - Vol 1	Prélevement négatif
	(combles cage 3)	

Référence	Localisation	Action
002HD001073 n°31 - 1 (P31)	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001073 n°31 - 2 (P31)	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001073 n°32 - 1 (P32)	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001073 n°32 - 2 (P32)	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001073 n°33 - 1 (P33)	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001073 n°33 - 2 (P33)	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S124 - 1 (A124)	PC RDC - Etages cage 1 - Vol 20 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001073 n°8 - 1 (P8)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD001073 n°8 - 2 (P8)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD001073 n°9 - 1 (P9)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD001073 n°9 - 2 (P9)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD001073 n°10 - 1 (P10)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD001073 n°10 - 2 (P10)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD001073 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001073 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°17 - 2 (P17)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°18 - 1 (P18)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°18 - 2 (P18)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°19 - 1 (P19)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°19 - 2 (P19)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°20 - 1 (P20)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001073 n°23 - 1 (P23)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif
002HD001073 n°23 - 2 (P23)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif
	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	I2
	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	I4
	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 5 (PC R+1)	I3
S123 - 1 (A123)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 5 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002HD001073 n°21 - 1 (P21)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 7 (PC R+3)	Prélevement négatif
002HD001073 n°21 - 2 (P21)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 7 (PC R+3)	Prélevement négatif
002HD001073 n°35 - 1 (P35)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif
002HD001073 n°35 - 2 (P35)	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif

Référence	Localisation	Action
002HD001073 n°34 - 1 (P34)	Pignon droit - Vol 25 (pignon droit)	Prélevement négatif
002HD001073 n°34 - 2 (P34)	Pignon droit - Vol 25 (pignon droit)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001073 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 8 (accès caves 2)	Prélevement négatif


Référence	Localisation	Action
002HD001073 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 8	Prélevement négatif
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 8	Prélevement négatif
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 8	Prélevement négatif
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 8	Prélevement négatif
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°3 - 2 (P3)	Sous sol - Vol 8	Prélevement négatif
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 8	Prélevement négatif
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°4 - 2 (P4)	Sous sol - Vol 8	Prélevement négatif
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 9	Prélevement négatif
	(DGT 2)	
002HD001073 n°5 - 2 (P5)	Sous sol - Vol 9	Prélevement négatif
	(DGT 2)	
	Sous sol - Vol 8	I1
	(accès caves 2)	
002HD001073 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 12	Prélevement négatif
	(local commun 1)	
002HD001073 n°7 - 2 (P7)	Sous sol - Vol 12	Prélevement négatif
	(local commun 1)	
002HD001073 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 12	Prélevement négatif
	(local commun 1)	
002HD001073 n°6 - 2 (P6)	Sous sol - Vol 12	Prélevement négatif
	(local commun 1)	
002HD001073 n°22 - 1 (P22)	Sous sol - Vol 9	Prélevement négatif
	(DGT 2)	
002HD001073 n°22 - 2 (P22)	Sous sol - Vol 9	Prélevement négatif
	(DGT 2)	

Référence	Localisation	Action
S119 - 1 (A119)	Toiture - Plan masse - Vol 16 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002HD001073 n°27 - 1 (P27)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001073 n°27 - 2 (P27)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001073 n°28 - 1 (P28)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001073 n°28 - 2 (P28)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001073 n°29 - 1 (P29)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001073 n°29 - 2 (P29)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif
	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	I5
002HD001073 n°30 - 1 (P30)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001073 n°30 - 2 (P30)	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	Prélevement négatif

002HD001073 n°1 - 1 (P1)



002HD001073 n°1 - 2 (P1)

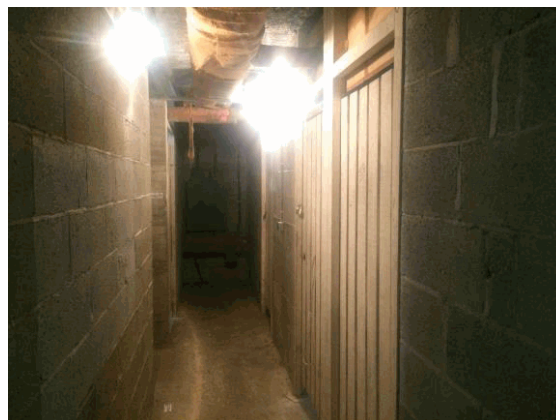

002HD001073 n°2 - 1 (P2)



002HD001073 n°2 - 2 (P2)



002HD001073 n°3 - 1 (P3)




002HD001073 n°3 - 2 (P3)



002HD001073 n°4 - 1 (P4)



002HD001073 n°4 - 2 (P4)

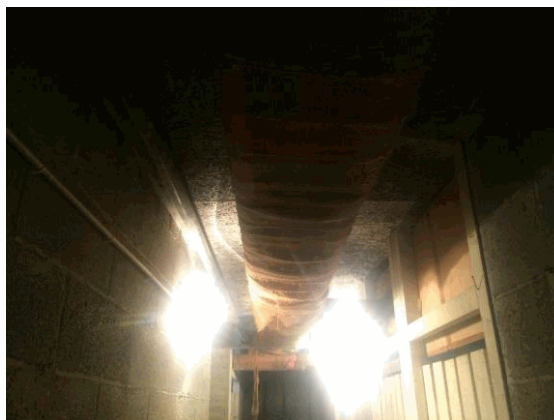

002HD001073 n°5 - 1 (P5)



002HD001073 n°5 - 2 (P5)



I1 - 1



002HD001073 n°7 - 1 (P7)



002HD001073 n°7 - 2 (P7)



002HD001073 n°6 - 1 (P6)



002HD001073 n°6 - 2 (P6)



002HD001073 n°8 - 1 (P8)



002HD001073 n°8 - 2 (P8)



002HD001073 n°9 - 1 (P9)



002HD001073 n°9 - 2 (P9)



002HD001073 n°10 - 1 (P10)



002HD001073 n°10 - 2 (P10)




002HD001073 n°11 - 1 (P11)



002HD001073 n°11 - 2 (P11)



002HD001073 n°12 - 1 (P12)

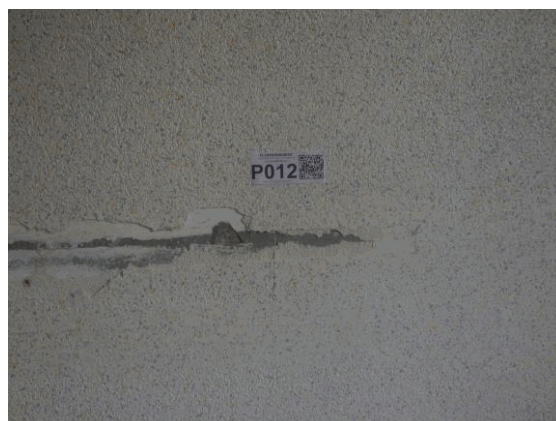

002HD001073 n°12 - 2 (P12)




002HD001073 n°13 - 1 (P13)



002HD001073 n°13 - 2 (P13)



002HD001073 n°14 - 1 (P14)

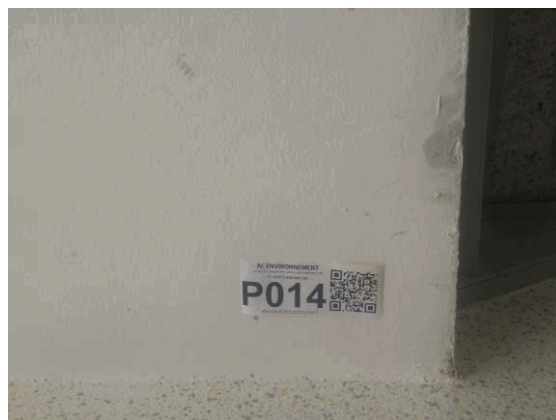

002HD001073 n°14 - 2 (P14)



002HD001073 n°15 - 1 (P15)



002HD001073 n°15 - 2 (P15)



002HD001073 n°16 - 1 (P16)



002HD001073 n°16 - 2 (P16)



002HD001073 n°17 - 1 (P17)



002HD001073 n°17 - 2 (P17)



002HD001073 n°18 - 1 (P18)



002HD001073 n°18 - 2 (P18)



002HD001073 n°19 - 1 (P19)



002HD001073 n°19 - 2 (P19)



002HD001073 n°20 - 1 (P20)



002HD001073 n°22 - 1 (P22)



002HD001073 n°22 - 2 (P22)



002HD001073 n°23 - 1 (P23)



I2 - 1



I3 - 1



002HD001073 n°23 - 2 (P23)



I4 - 1



002HD001073 n°24 - 1 (P24)




002HD001073 n°24 - 2 (P24)



002HD001073 n°25 - 1 (P25)



S117 - 1 (A117)

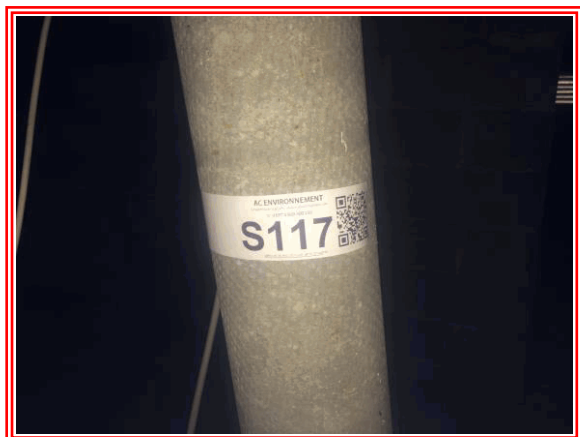

S118 - 1 (A118)



S119 - 1 (A119)




002HD001073 n°26 - 1 (P26)



002HD001073 n°26 - 2 (P26)




S123 - 1 (A123)

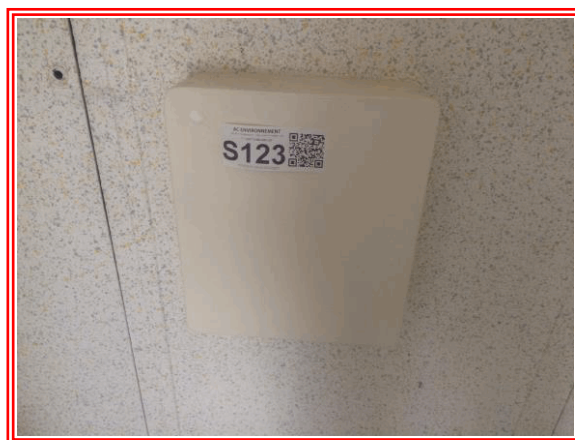


S124 - 1 (A124)



002HD001073 n°21 - 1 (P21)

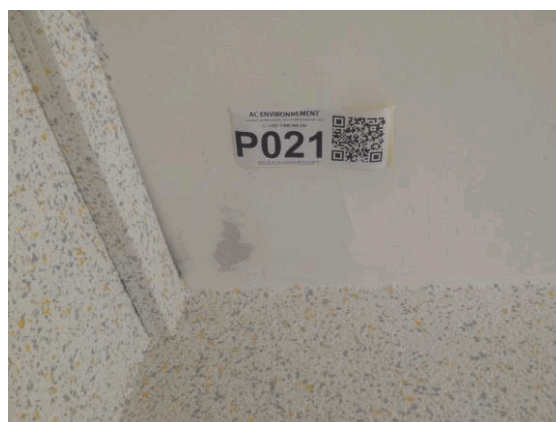

002HD001073 n°21 - 2 (P21)

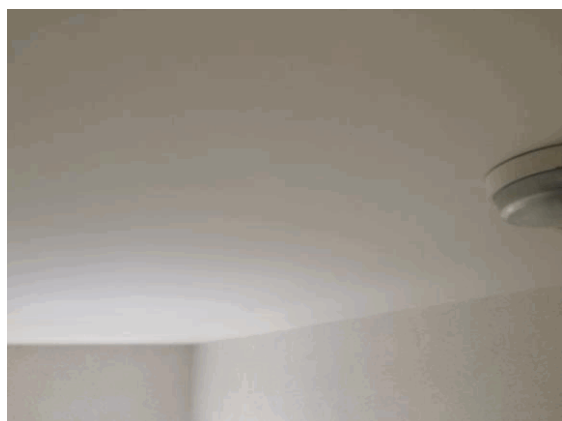

002HD001073 n°27 - 1 (P27)



002HD001073 n°27 - 2 (P27)



002HD001073 n°28 - 1 (P28)



002HD001073 n°28 - 2 (P28)



002HD001073 n°35 - 1 (P35)



002HD001073 n°35 - 2 (P35)



002HD001073 n°31 - 1 (P31)



002HD001073 n°31 - 2 (P31)



002HD001073 n°32 - 1 (P32)



002HD001073 n°32 - 2 (P32)



002HD001073 n°33 - 1 (P33)



002HD001073 n°33 - 2 (P33)



002HD001073 n°29 - 1 (P29)



002HD001073 n°29 - 2 (P29)



I5 - 1



002HD001073 n°34 - 1 (P34)



002HD001073 n°34 - 2 (P34)



002HD001073 n°30 - 1 (P30)



002HD001073 n°30 - 2 (P30)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture - joint d'assemblage des parpaings -	Sous sol - Vol 8 (accès caves 2)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - Béton banché brut -	Sous sol - Vol 8 (accès caves 2)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige + peinture - -	Sous sol - Vol 8 (accès caves 2)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux orange avec couche en toile - -	Sous sol - Vol 8 (accès caves 2)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac - -	Sous sol - Vol 9 (DGT 2)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - autour conduit PVC -	Sous sol - Vol 12 (local commun 1)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture non séparable - Ciment autour porte -	Sous sol - Vol 12 (local commun 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + matériau souple gris - -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac - carreaux 30 X 30 Beiges -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris en vrac + peinture - Plafond brut -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 3 (SAS entrée)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + bois en lamelles + peinture - Peinture pailleté jaune blanche grise -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris - -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Plâtre sur brique rouges -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris + peinture non séparable - Plafond droit -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris en vrac + peinture - -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en vrac - -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en vrac + peinture - Imitation plinthe -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - gaines techniques -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	

P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + matériau compact blanc + peinture - colle carreaux 15 X 15 marbre -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau compact gris en vrac - Plafond dernier étage -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 7 (PC R+3)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - joint scellement briques rouges gaines techniques RDC -	Sous sol - Vol 9 (DGT 2)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau bitumineux noir + peinture - -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	
P24	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec couche cartonnée - laine + pare vapeur -	Combles - Vol 1 (combles cage 3)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en vrac - sur cheminée -	Combles - Vol 1 (combles cage 3)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - autour conduit vmc -	Combles - Vol 1 (combles cage 3)	
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture - devant hall d'entrée + rampe accès sous sol -	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	
P28	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux - -	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris - -	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	
P30	Façades	Murs	Enduit compact gris en vrac + peinture - Rampe accès sous sol -	Toiture - Plan masse - Vol 17 (plan masse)	
P31	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture - Gris + peinture beige fibreuse -	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	
P32	Façades	Murs	Enduit compact gris + peintures multiples - gris + peinture jaune -	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	
P33	Façades	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture - -	Façade avant - Vol 24 (Façade avant)	
P34	Façades	Bardages	Matériau plâtreux blanc avec fibres + peinture - -	Pignon droit - Vol 25 (pignon droit)	
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture - -	PC RDC - Etages cage 3 - Vol 4 (PC RDC)	

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17548 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17548
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_63f1a9e2-9dee-4a45-a48e-980b0b0078
72

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (accès caves 2)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

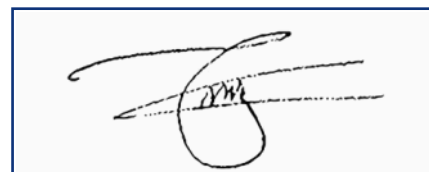



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17551 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17551
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_5e6359a2-b4b2-4205-b796-0f586d643
127

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (accès caves 2)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17552 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17552
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_1087608b-fc2f-4ef0-a236-825805451f
Od

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 8 (accès caves 2)
Description ITGA	Matériau compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact beige + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17553 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17553
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_3ad924ba-5104-455b-a13b-4cd9c18a56
93

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073004 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 8 (accès caves 2)
Description ITGA	Matériau fibreux orange avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux orange avec couche en toile	MOLP le 12/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

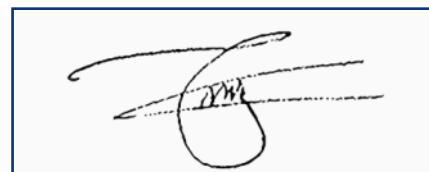



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17554 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17554
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_a5aadf18-e26e-4ff2-b6e1-935c6f2046a
c

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / joint entre panneaux fibralith / Vol 9 (DGT 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17555 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17555
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_4a3fb16f-b8c1-492e-ad75-d5688cfad43
6

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit rebouchage platreaux / Vol 12 (local commun 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17556 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17556
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_5f1f4e05-f0c1-4342-85bc-6f4be04f3bc
7

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 12 (local commun 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

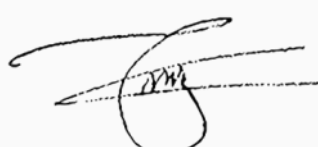

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17557 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17557
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_91ab7b33-c589-402d-88e9-74791ac8d
ea3

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéité + joint balai de la menuiserie / Vol 3 (SAS entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Matériau souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + matériau souple gris	META le 12/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

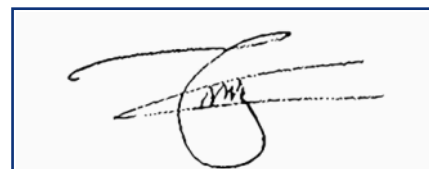



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17558 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17558
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_6493c1be-3306-4ee8-a77f-d923b902d
23f

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (SAS entrée)
Description ITGA	Colle beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17559 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17559
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_2674cc34-88e2-4cc1-a07e-12984fa7aa
85

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (SAS entrée)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris en vrac + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17560 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17560
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_36002836-f8ff-4c45-a548-60ff6246c1
3a

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Bois en lamelles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc + bois en lamelles + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17561 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17561
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_9d202241-3677-4de6-b6d3-9941d61b3
a3a

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + fine couche enduit plâtre / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

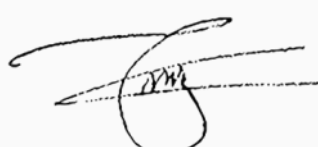



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17562 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17562
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_5e7f17d5-71b3-4ad0-a5df-da15ae1945
d4

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17563 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17563
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_962a15f5-60e5-410b-a5c6-c4e30a14bf
d8

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre + enduit ciment / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

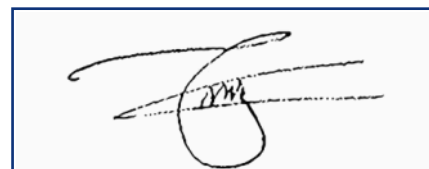

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17564 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17564
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_7d700938-2368-459b-9650-0b8e5056f
676

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / joint dur entre plaque marbre et élément métallique escalier / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris en vrac + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

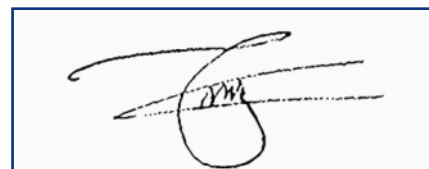



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17566 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17566
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_5baeb8f1-3af7-43b6-8488-c5294fb429
dc

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Peinture grise sur éléments métallique escalier / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peinture en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17568 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17568
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_e2f83e1a-4e4f-4f89-a88c-0cc15918da7
b

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + peinture grise / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris en vrac + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17570 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17570
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_f1c1e451-0d5d-429e-8c8b-6b643b218
9e9

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17572 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17572
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_Ofabacd0-f5d0-4b63-ae36-8db13e20b1f
2

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint assemblage des briques rouges / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

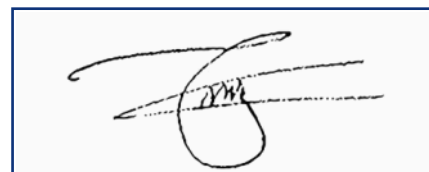



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17575 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17575
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_ce5fb77d-62eb-46c3-84cb-e8004e610171

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Matériau compact blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac + matériau compact blanc + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17577 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17577
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_f82f998a-df1a-42c6-b37c-c0986db1fcd
1

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (PC R+3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau compact gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau compact gris en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17579 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17579
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_def062d2-f27e-4117-9e43-0f9686581
59b

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 9 (DGT 2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17581 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17581
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_c9a8a9eb-d1e0-48ba-89ea-700096d245
ab

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche (matériaux bitumineux entre métal et plaques de marbres / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir + peinture	META le 13/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

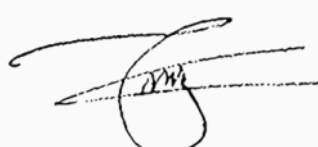

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17583 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17583
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_c891eb1c-874a-41f8-9426-7b99fbe449
28

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073024 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 1 (combles cage 3)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune avec couche cartonnée	MOLP le 12/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

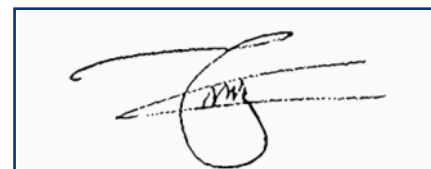

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17585 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17585
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_7e464609-c9c0-4754-8f2e-040d7964c
d0d

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (combles cage 3)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

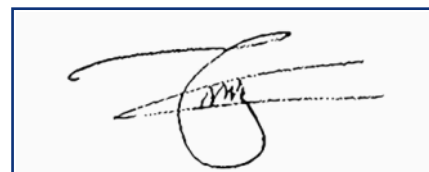

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17588 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17588
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_a531f08e-7507-435e-bb62-048726a45
ea6

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073026 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (combles cage 3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

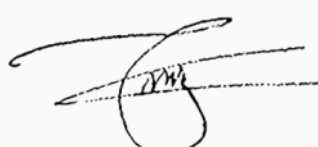



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17590 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17590
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_Oe755ab5-98b9-42b3-99dc-05a29aecc4
be

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 17 (plan masse)
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17592 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17592
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_37f3b456-75ce-43cf-baa2-69b7934e3b
3e

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073028 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 17 (plan masse)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux	META le 13/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17594 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17594
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_a918e38a-7fee-4e71-8b2d-b2660b5be7
83

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / joint d'assemblage des bordures / Vol 17 (plan masse)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

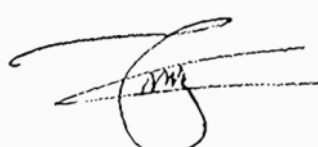



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17596 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17596
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_e9d26237-c27b-4cc9-a6ae-e54bd6abc9c
9

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073030 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 17 (plan masse)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris en vrac + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17598 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17598
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_e60e8d6a-b20a-4796-ab8f-e3f84783a1
04

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073031 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 24 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17600 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17600
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_37eb5e57-61f6-4dbe-a7b1-151c2cc1d4
0b

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073032 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 24 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17602 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17602
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_2034b91a-6890-4538-95b0-73470c1e8
ddb

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073033 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier beige sur menuiseries bois / Vol 24 (Façade avant)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

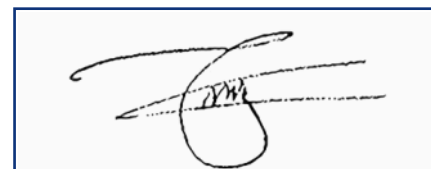



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17604 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17604
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_063dcc67-09b6-4388-8353-70be54931
978

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073034 / Façades / Bardages / Plaques beiges / Vol 25 (pignon droit)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec fibres / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec fibres + peinture	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-17606 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-82850
Echantillon ITGA : IT071608-17606
Reçu au laboratoire le : 08/08/2016
MesureAmianteAT_91549ca9-7aa9-470a-93ae-8bb4a6801d
c0

Réf. Client :

Commande	002HD001073
Dossier client	_0009300011_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001073035 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / enduit sur trappe vide ordure condamné / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac avec fibres visibles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac avec fibres visibles + peinture	MOLP le 12/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

