

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	GRANDE RUE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0039700001_
Date du repérage :	07/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	GRANDE RUE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0039700001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic H.MERCIER (0 800 400 100) 07/04/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 21/04/2017 A Riorges, le 21/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Partie commune - Vol 1 (RDC) Partie commune - Vol 3 (R+2) Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	Partie commune - Vol 2 (R+1) Plan masse + toiture - Vol 4 (Toiture) pignon gauche - Vol 6 (pignon gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	
Plafond et faux-plafonds	Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 3 (R+2)	
Revêtement de sol	Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 3 (R+2)	
Toiture et étanchéité	Plan masse + toiture	Vol 4 (Toiture)	
Façades	Façade avant	Vol 5 (Façade avant)	
Façades	pignon gauche	Vol 6 (pignon gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Impossibilités de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les types de matériaux présents sur la façade arrière du bâtiment qui est non accessible sans accéder aux logements des locataires.

Commentaire n°2 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.

Les combles, inaccessible par les parties communes

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 5 (Façade avant)	Murs	Joint de scellement	P10	Réalisation d'un prélèvement	gris des pierres	002OY000 491 n°10 - 1 - 002OY000 491 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 5 (Façade avant)	Murs	Joint de scellement	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	gris des pierres	002OY000 491 n°10 - 1 - 002OY000 491 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 5 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P11	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002OY000 491 n°11 - 1 - 002OY000 491 n°11 - 2	P11	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 6 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Beige	002OY000 491 n°11 - 1 - 002OY000 491 n°11 - 2	P11	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 5 (Façade avant)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P12	Réalisation d'un prélèvement	d'entrée	002OY000 491 n°12 - 1 - 002OY000 491 n°12 - 2	P12	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	doublages placoplatre	002OY000 491 n°3 - 1 - 002OY000 491 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2) - Vol 2 (R+1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	doublages placoplatre	002OY000 491 n°3 - 1 - 002OY000 491 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	mou	002OY000 491 n°5 - 1 - 002OY000 491 n°5 - 2	P5	Matériau mou rouge non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	mou	002OY000 491 n°5 - 1 - 002OY000 491 n°5 - 2	P5	Matériau mou rouge non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Menuiseries	joints d'étanchéité	P6	Réalisation d'un prélèvement	noirs	002OY000 491 n°6 - 1 - 002OY000 491 n°6 - 2	P6	Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2) - Vol 1 (RDC)	Menuiseries	joints d'étanchéité	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	noirs	002OY000 491 n°6 - 1 - 002OY000 491 n°6 - 2	P6	Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	gaine techniques	002OY000 491 n°7 - 1 - 002OY000 491 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P13	Réalisation d'un prélèvement	multicolores	002OY000 491 n°13 - 1 - 002OY000 491 n°13 - 2	P13	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2) - Vol 2 (R+1)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	multicolores	002OY000 491 n°13 - 1 - 002OY000 491 n°13 - 2	P13	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	plafond dur droit	002OY000 491 n°1 - 1 - 002OY000 491 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	plafond placoplatre	002OY000 491 n°2 - 1 - 002OY000 491 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plafond placoplatre	002OY000 491 n°2 - 1 - 002OY000 491 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélèvement	rouge	002OY000 491 n°4 - 1 - 002OY000 491 n°4 - 2	P4	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 491 n°8 - 1 - 002OY000 491 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	dalle souple beige	002OY000 491 n°9 - 1 - 002OY000 491 n°9 - 2	P9	Revêtement souple gris avec poussières + colle polymère jaune + revêtement souple gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 4 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S10			S10 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Partie commune	Partie commune - Plan de repérage - Actions menées
	Partie commune	Partie commune - Plan de prélèvements
	Plan masse + toiture	Plan masse + toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	pignon gauche	pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées


PARTIE COMMUNE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000491

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

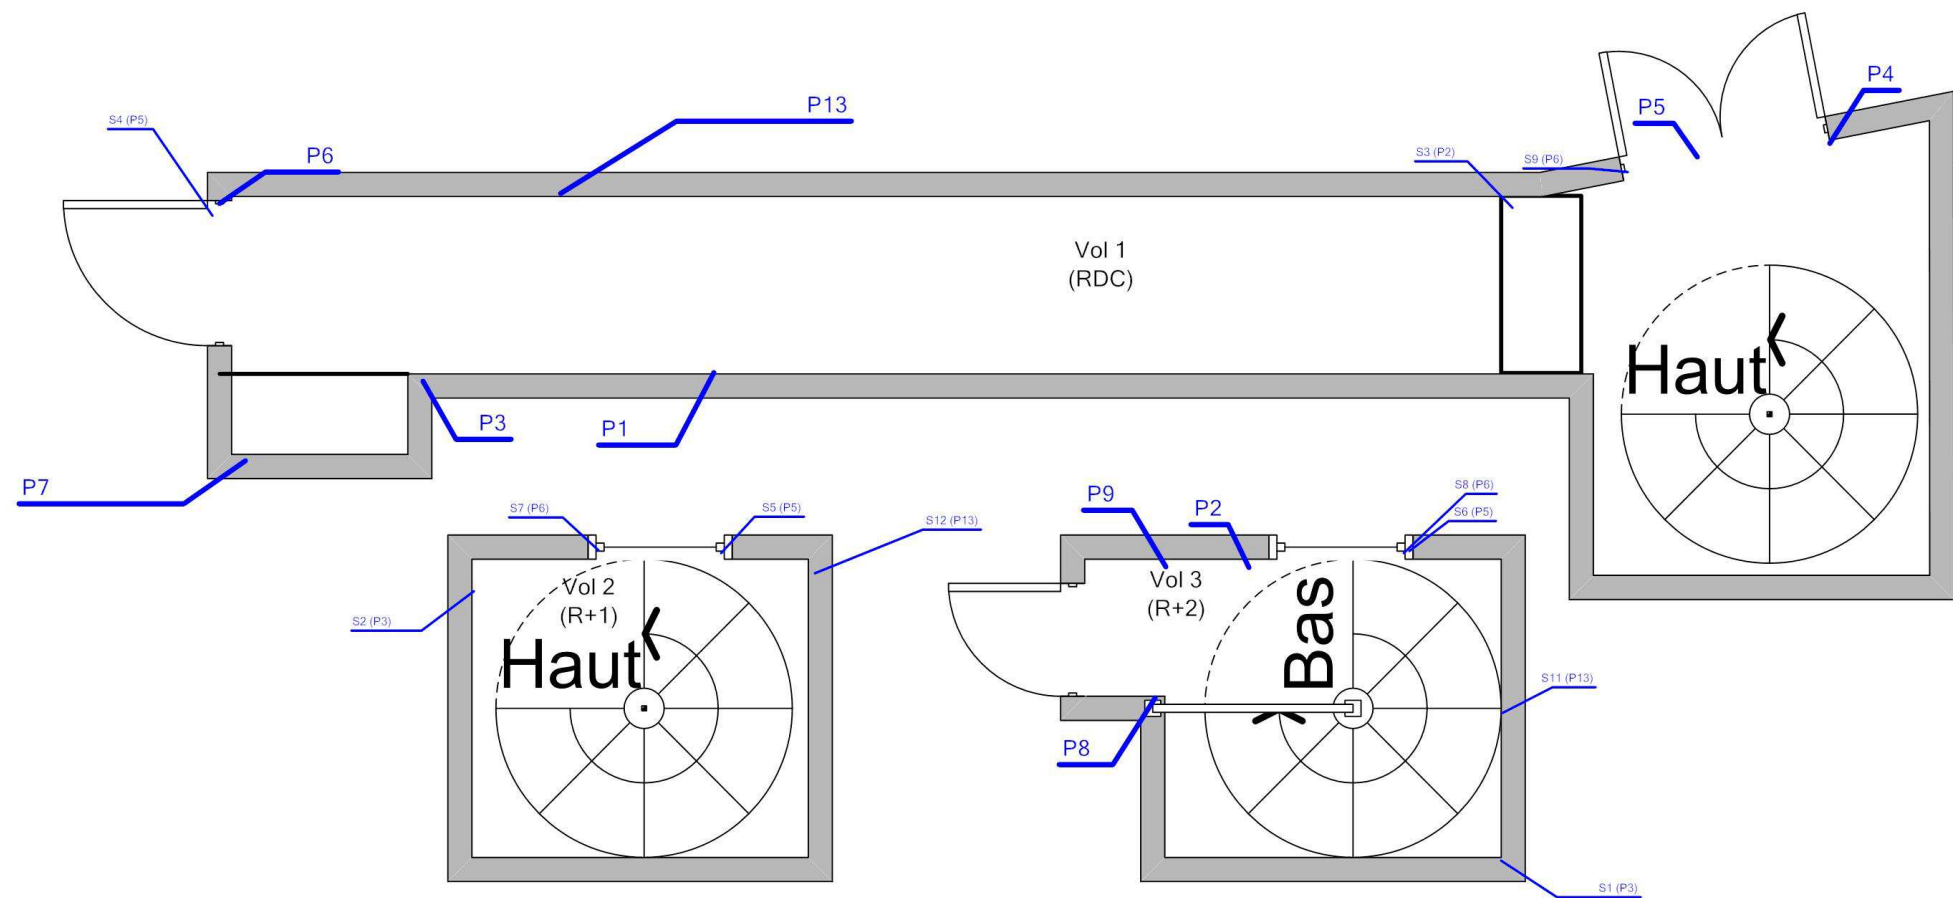

Adresse du bien

GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

07/04/2017


Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

PARTIE COMMUNE - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000491

Légende

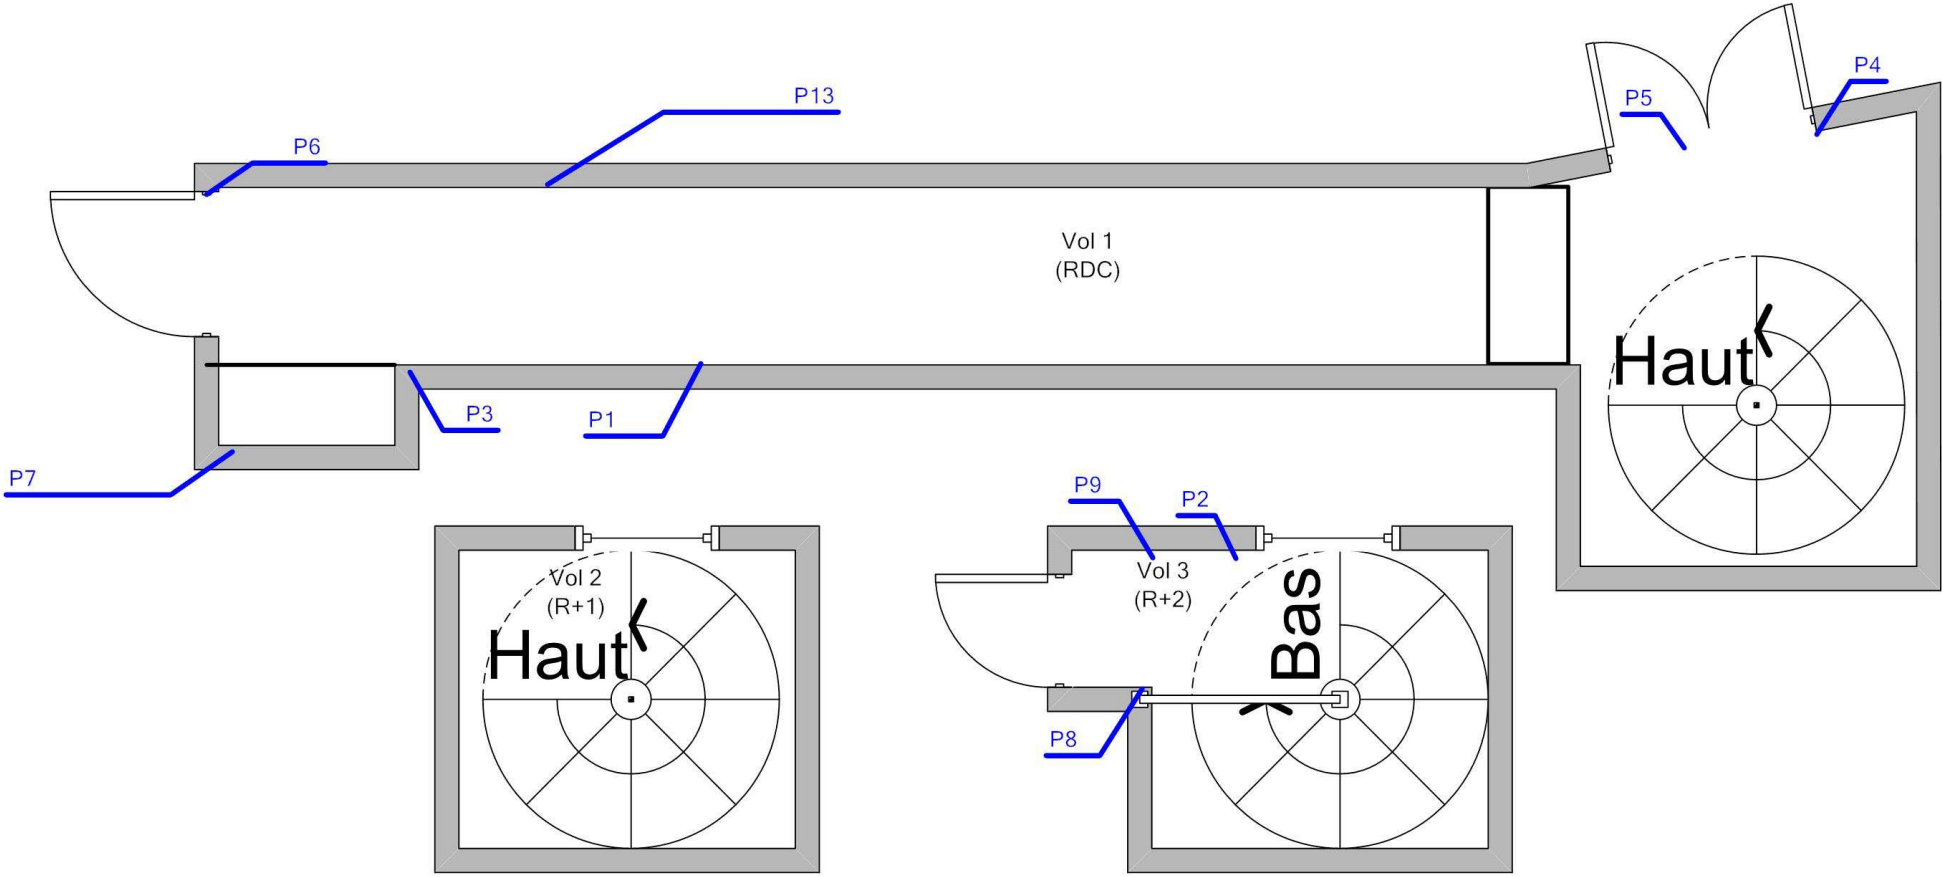


Adresse du bien
GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
07/04/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende

 S Localisation d'un sondage négatif

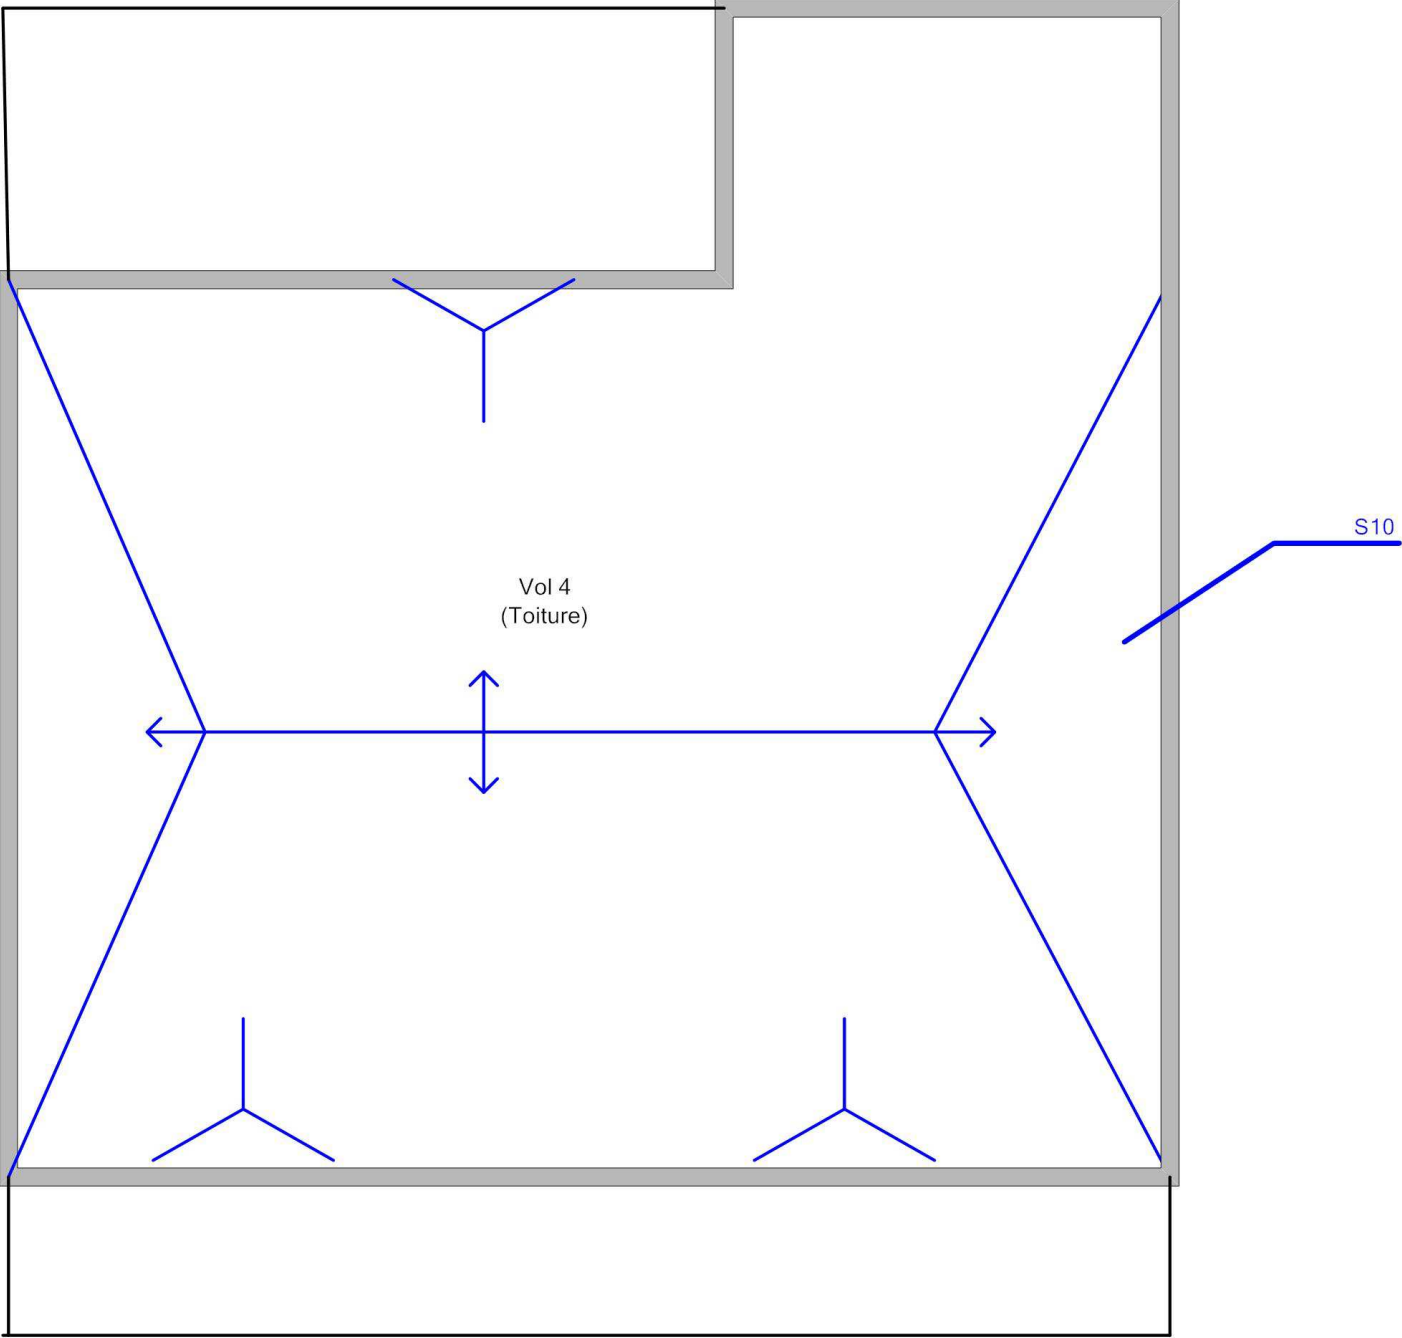

Adresse du bien

GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages


Date intervention

07/04/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende



Localisation dun
prélèvement



Adresse du bien

GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

07/04/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende

S Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

07/04/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000491 n°10 - 2 (P10)	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000491 n°10 - 1 (P10)	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000491 n°11 - 1 (P11)	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000491 n°11 - 2 (P11)	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000491 n°12 - 1 (P12)	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000491 n°12 - 2 (P12)	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000491 n°1 - 1 (P1)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°1 - 2 (P1)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°2 - 1 (P2)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000491 n°2 - 2 (P2)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000491 n°3 - 2 (P3)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°3 - 1 (P3)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°4 - 2 (P4)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°4 - 1 (P4)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°5 - 1 (P5)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°5 - 2 (P5)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°6 - 1 (P6)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°6 - 2 (P6)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°7 - 2 (P7)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°7 - 1 (P7)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°8 - 2 (P8)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000491 n°8 - 1 (P8)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000491 n°9 - 1 (P9)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000491 n°9 - 2 (P9)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000491 n°13 - 2 (P13)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000491 n°13 - 1 (P13)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S10 - 1 (A10)	Plan masse + toiture - Vol 4 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature




002OY000491 n°1 - 1 (P1)



002OY000491 n°1 - 2 (P1)



002OY000491 n°2 - 1 (P2)

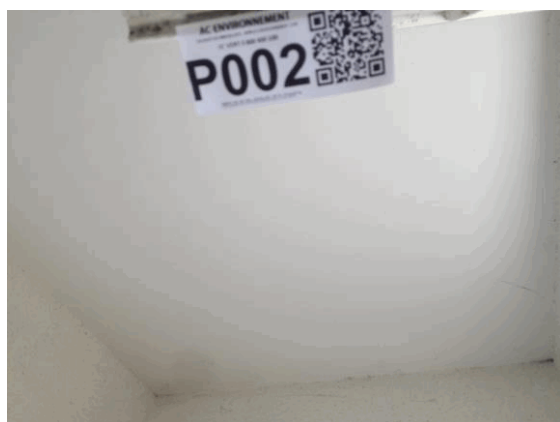

002OY000491 n°2 - 2 (P2)



002OY000491 n°3 - 2 (P3)



002OY000491 n°3 - 1 (P3)



002OY000491 n°4 - 2 (P4)



002OY000491 n°4 - 1 (P4)



002OY000491 n°5 - 1 (P5)



002OY000491 n°5 - 2 (P5)



002OY000491 n°6 - 1 (P6)



002OY000491 n°6 - 2 (P6)



002OY000491 n°7 - 2 (P7)



002OY000491 n°7 - 1 (P7)



002OY000491 n°8 - 2 (P8)



002OY000491 n°8 - 1 (P8)



002OY000491 n°9 - 1 (P9)



002OY000491 n°9 - 2 (P9)



002OY000491 n°10 - 2 (P10)



002OY000491 n°10 - 1 (P10)



002OY000491 n°11 - 1 (P11)



002OY000491 n°11 - 2 (P11)



002OY000491 n°12 - 1 (P12)



002OY000491 n°12 - 2 (P12)



002OY000491 n°13 - 2 (P13)



002OY000491 n°13 - 1 (P13)



S10 - 1 (A10)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable - plafond dur droit -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - plafond placoplatre -	Partie commune - Vol 3 (R+2)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - doublages placoplatre -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène - rouge -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge non séparable + peinture non séparable - mou -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable - noirs -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - gaine techniques -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	Partie commune - Vol 3 (R+2)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec poussières + colle polymère jaune + revêtement souple gris en faible quantité non séparable - dalle souple beige -	Partie commune - Vol 3 (R+2)	
P10	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - gris des pierres -	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	
P11	Façades	Murs	Enduit beige en vrac hétérogène - Beige -	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	
P12	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - d'entrée -	Façade avant - Vol 5 (Façade avant)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac - multicolores -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31520 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31520
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31521 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31521
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (R+2)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Toile fibreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31522 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31522
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31523 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31523
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Colle grise hétérogène / Carrelage
------------------	------------------------------------

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise hétérogène	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31524 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31524
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Matériau mou rouge / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou rouge non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31525 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31525
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints d'étanchéité / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31526 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31526
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31527 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31527
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (R+2)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31528 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31528
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (R+2)
Description ITGA	Revêtement souple gris avec poussières / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris avec poussières + colle polymère jaune + revêtement souple gris en faible quantité non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31529 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31529
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491010 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 5 (Façade avant)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31530 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31530
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491011 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 5 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31531 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31531
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491012 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 5 (Façade avant)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc avec poussières	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31532 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36567
Echantillon ITGA : IT071704-31532
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000491
Dossier client	_0039700001_ GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000491013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples en vrac	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste